


Содержание

СИСТЕМА ТРУБ И ФИТИНГОВ РОСТЕРМ PPRT FRP И PP-R AQUA	4
СИСТЕМА ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PEХ РОСТЕРМ	49
СИСТЕМА ТРУБ ИЗ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PERT РОСТЕРМ	64
СИСТЕМЫ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	68
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. ШАРОВЫЕ КРАНЫ	91
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ «РОСТЕРМ»	98
КОЛЛЕКТОРНЫЕ УЗЛЫ	110

Редакция сентябрь 2021

Актуальная версия каталога на сайте www.rostherm.ru

СИСТЕМА ТРУБ И ФИТИНГОВ РОСТЕРМ РРРТ FRP И РР-Р АQUA

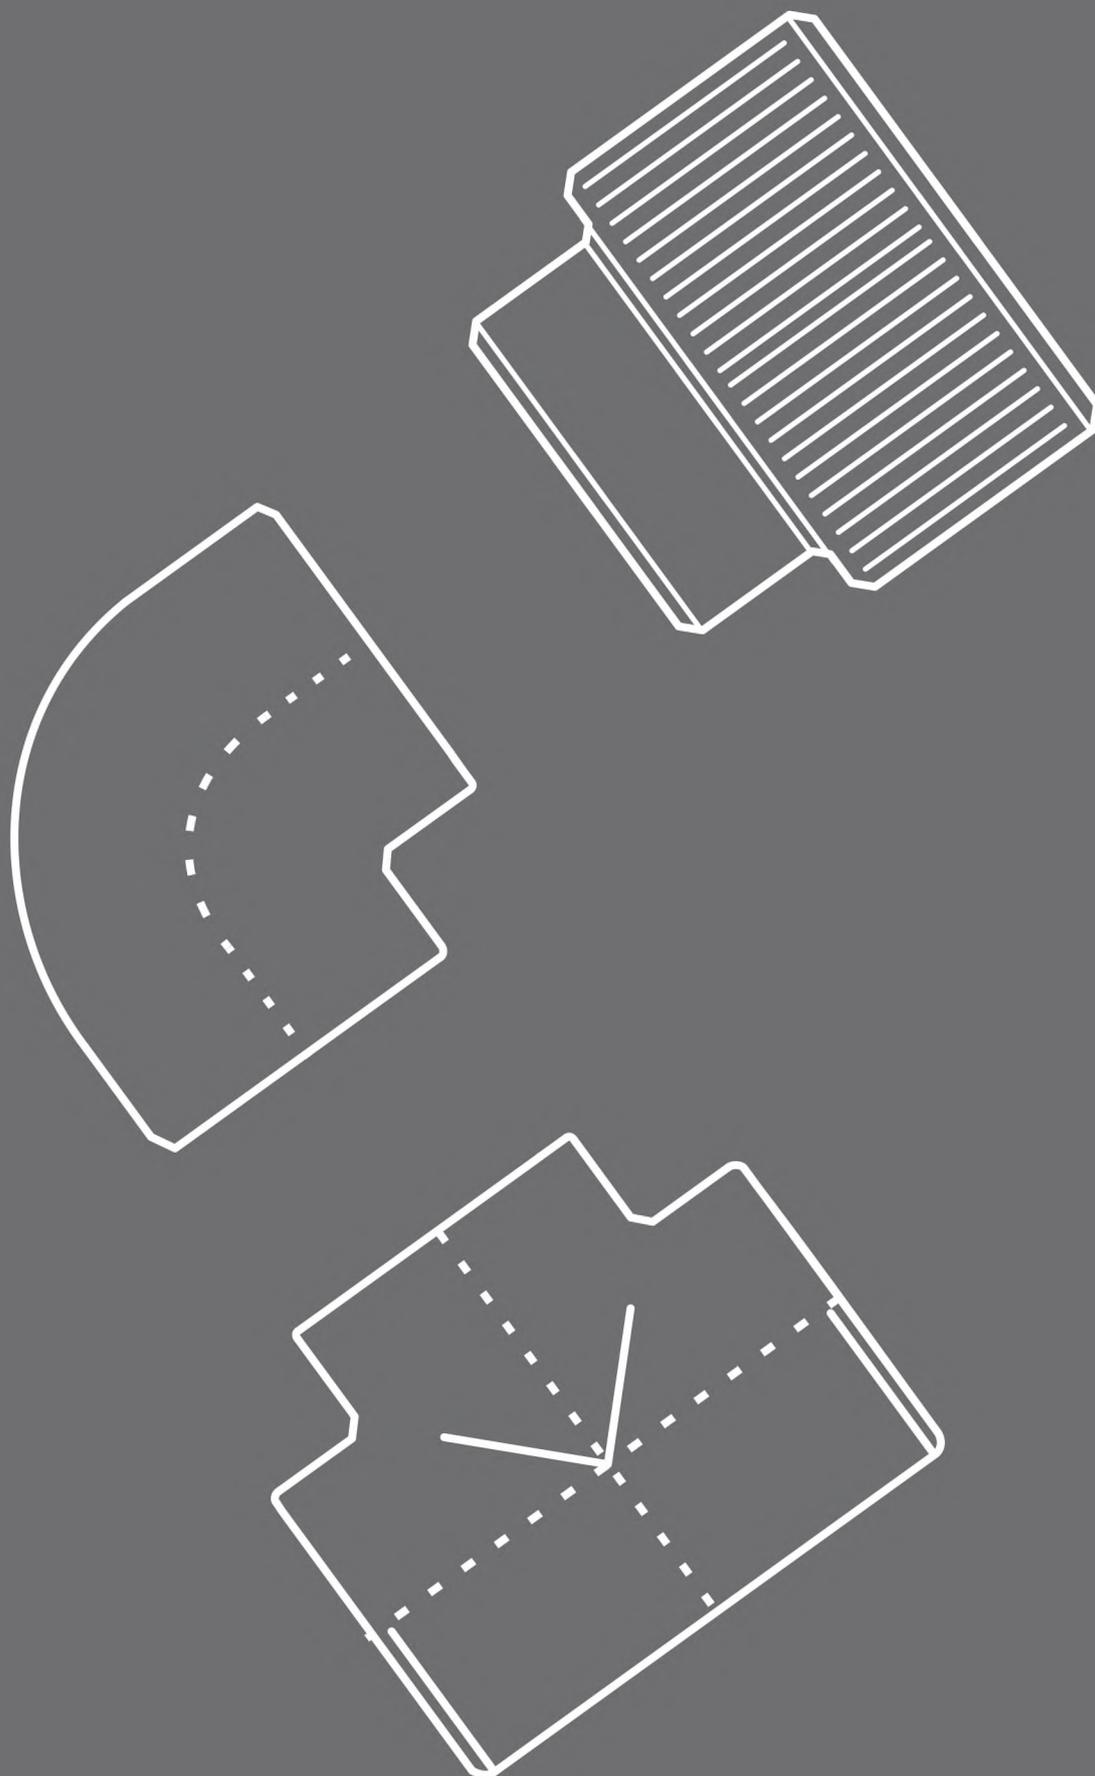

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Область применения системы РОСТерм из PPRT и PP-R


Уникальные особенности используемого сырья для производства труб и фасонных изделий открывают широкие возможности в применении системы РОСТерм:




В системах холодного и горячего водоснабжения



В системах фильтрации, водоочистки и обеспечения питьевым водоснабжением



В пневматических системах



В системах отопления, для подключения отопительных приборов различного вида



В трубопроводных системах для сельскохозяйственных нужд



В трубопроводах промышленного назначения



В трубопроводах пищевой и химической промышленности

1.2 РОСТерм PPRT FRP

PP-RCT трубы (далее PPRT трубы, в соответствии с принятым обозначением производителя - РОСТерм) - это трубы, изготавливаемые из термостабилизированного полипропилена (тип 4). Данный полимерный материал более устойчив к воздействию высоких температур и давления, по сравнению с обычным PP-R (полипропилен рандом сополимер, тип 3). Материал PPRT в диапазоне температур от 20 до 110 °С характеризуется более высокими значениями максимального эксплуатационного давления. Кроме того данный материал обладает лучшей морозостойкостью, относительно обычного PP-R. Это означает, что система, выполненная из данного материала, будет более долговечной, чем система из стандартного полипропилена рандом сополимера и при высоких температурах будет служить на 25-30% дольше, например, в системах питьевого горячего водоснабжения и отопления. Система PPRT из термостабилизированного полипропилена более устойчива не только к высоким, или низким температурам, но также к перепадам температур. Для сравнения предлагаем номограммы прочности материалов PPRT и PP-R, взятые из ГОСТ 32415-2013:

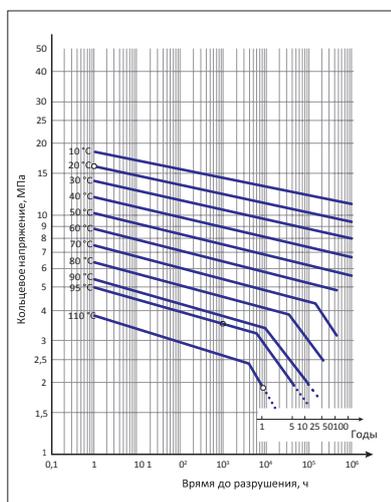


Рис. 1. Эталонные графики длительной прочности PP-R




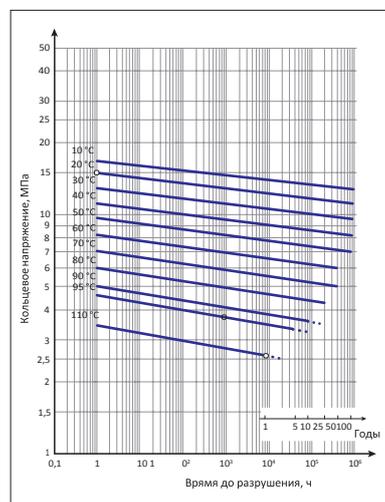


Рис. 2. Эталонные графики длительной прочности PP-RCT



Трубы из термостабилизированного полипропилена предназначены для применения в системах холодного и горячего питьевого водоснабжения, низко- и высокотемпературного отопления, а также холодоснабжения.

Высокая термостабильность материала PPRT достигается благодаря модифицированной кристаллической решетке – шестигранной, имеющей дополнительные молекулярные связи, что дает возможность материалу PPRT сохранять свою прочность под воздействием постоянного давления и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации.



Моносимметричная кристаллическая решетка

Стандартная труба PP-R, армированная алюминием



Шестигранная кристаллическая решетка

Труба FRP РОСТерм из PPRT, армированная стекловолокном

Таблица №1

Свойства	Метод измерения/ норматив	Единица измерения	PP-R показатель	PPRT-показатель
Плотность	ISO/R1183	г/см ³	0,895	0,905
MRS (минимальная длительная прочность)	ISO 9080	МПа	10	12,5
Модуль упругости	ISO 527-1, -2	МПа	850	850
Коэффициент линейного расширения	—	мм/м °С	0,15	0,05
Коэффициент трения в трубе	—	—	0,007	0,007
ОИТ (ДСК)	ISO 1357-6	мин	50	90

1.3 РОСТерм Aqua

Внутренний и внешний слой труб РОСТерм Aqua изготовлены из полипропилена PP-R, средний слой представляет собой смесь полипропилена и стекловолокна, которая образует стеклонаполненный композит.

Трубы РОСТерм Aqua из полипропилена, – двухкомпонентные, армированные стекловолокном, предназначены для холодного, горячего водоснабжения и отопления, изготовлены в соответствии с ГОСТ 32415-2013. Полипропилен рандомсополимер, обладает высокой прочностью, гибкостью, химической и тепловой стойкостью.

1.4 Преимущества труб PPRT FRP

Благодаря свойствам сырья применяемого для изготовления труб, система из PPRT обладает следующими преимуществами:

- Трубы, изготовленные из PPRT, нейтральны к окружающей среде. Продукт безопасен как на стадии производства, так и на стадии его эксплуатации. В процессе утилизации не используются экологически вредные вещества. При горении не выделяются токсичные газы. Материал труб стоек к химически активным веществам, а также не содержит токсичных элементов, что важно при применении труб в системах водоснабжения.
- Малый вес, по сравнению со стальными трубопроводами, делает систему более мобильной в рамках стесненных условий производства работ. Такое свойство позволяет экономить на транспорте и перемещении продукции на строительной площадке.
- Трубы не корродируют и не зарастают. Таким образом, проходное сечение трубы не сужается на протяжении всего срока эксплуатации.
- Высокая химическая стойкость позволяет использовать систему для транспортировки химически активных сред.
- Низкая шероховатость внутренней поверхности обеспечивает низкие потери давления по всей длине трубопровода.
- Трубы не проводят блуждающие токи, гасят шумы и вибрации, благодаря низкой теплопроводности нуждаются в меньшем количестве теплоизоляции.
- Трубы PPRT FRP, за счет особенностей свойств исходного сырья, могут обладать меньшей толщиной стенки по сравнению с традиционными армированными трубами PP-R, с сохранением технико-эксплуатационных и прочностных характеристик трубопровода, что приводит к увеличению пропускной способности системы.

Основной особенностью труб РОСТерм FRP по сравнению с трубами армированными алюминием является полное отсутствие так называемого эффекта расслоения в процессе эксплуатации системы горячего водоснабжения и отопления. Чего практически невозможно избежать при использовании труб армированных алюминием, что связано с особенностью технологии производства. Как результат, проникновение в систему кислорода и выход из строя отдельных частей системы.

1.5 Хранение. Транспортировка. Стойкость к ультрафиолету

Трубы и соединительные детали из PPRT необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок. При перевозке трубы её следует укладывать на ровную поверхность, предохраняя от острых металлических углов и ребер транспортной платформы. Транспортировка, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже -10°C . При использовании специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, разрешается перевозка при температуре до -25°C . Доставленные на объект детали перед сборкой необходимо выдержать при положительной температуре не менее 2 ч. Трубы следует укладывать на стеллажи или на поверхности, которые исключают прогиб труб. Высота штабеля не должна превышать 1 м. Складеировать трубы и соединительные детали разрешается на расстоянии не ближе 1 м от нагревательных приборов.

Трубы из полимерных материалов подвержены влиянию прямого ультрафиолетового излучения. По этой причине требуется проводить ряд мероприятий связанных с защитой при хранении на открытом воздухе. Хранить полипропиленовые трубы и фитинги следует в закрытых помещениях или под навесом, вне досягаемости ультрафиолетового излучения. Не следует хранить их в одном помещении с растворителями, красками и другими подобными материалами. Для производства труб РОСТерм используется стабилизатор ультрафиолетового излучения, что исключает изменение физико-химического состава труб и фасонных изделий, применяемых для инженерных систем внутри здания.

1.6 Маркировка изделий системы РОСТерм из PPRT

В процессе производства на трубы РОСТерм наносится маркировка с периодичностью не более 1 м со следующей информацией: название марки трубы (РОСТерм), материал из которого производится труба, размер (наружный диаметр и толщина стенки), соответствие стандартам, страна производитель, дата и время производства трубы, идентификационная отметка производственной линии.



* Серия труб S (номинальная) – безразмерная величина, определяемая как отношение расчетного напряжения к максимальному допустимому рабочему давлению

1.7 Противопожарная защита

Объём необходимых противопожарных мероприятий зависит от вида монтажа.

Порядок сооружения противопожарных конструкций и класс огнестойкости определяются в соответствии с действующими предписаниями.

Трубы и фасонные части системы РОСТерм не выделяют токсичных газов при горении.

Для предотвращения распространения огня на трубопроводах применяются специальные противопожарные муфты. В случае необходимости они устанавливаются в местах прохода через строительные конструкции.

В качестве оптимального способа обеспечения противопожарной защиты трубопроводной системы рекомендуется применение негорючей изоляции.

1.8 Армирование труб

Основная задача армированного слоя – выполнять функцию кислородного барьера и сокращать тепловое линейное расширение трубопровода. В настоящее время существует два наиболее популярных варианта армирования труб из полипропилена.

1. Армирование алюминиевой фольгой (Al)

Процесс происходит посредством обволакивания сплошной алюминиевой фольгой внешнего слоя полипропиленовой трубы с предварительным нанесением на нее специального клея (рис. 1). После чего на алюминиевый слой наносится слой полипропилена, основная функция которого – защитная.

2. Армирование труб алюминиевой фольгой (Средний слой)

Такая технология практически идентична первому способу нанесения армированного слоя с единственной особенностью – армированный слой располагается в средней части трубы (рис. 2).

Можно выделить два основных недостатка армирования алюминием.

а) такие трубы необходимо зачищать специальным инструментом, в противном случае возможна электрохимическая коррозия алюминия, что приведет к преждевременному износу трубы;

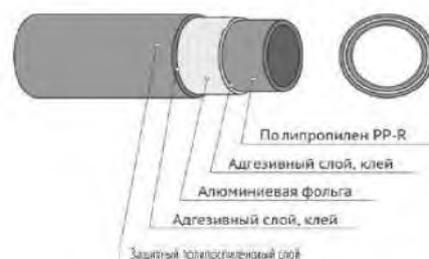


Рисунок 1

б) технология производства требует высочайшего контроля в процессе сушки слоя полипропиленовой трубы, на который наносится алюминиевая фольга, и тщательного входного контроля наносимого клея между алюминием и трубой, что в условиях массового производства является трудоемким.

И, как результат, в процессе эксплуатации трубы с переменным носителем на внешней части трубы образуются вздутия и пустоты посредством образовавшегося конденсата (рис. 3).

К преимуществам данного вида армирования можно отнести наименьшее линейное расширение у полимерных труб – 0,03 мм/м °С.

3. Армирование алюминиевой фольгой, предварительно перфорированной

Такая технология нанесения алюминиевого слоя является более современной по отношению к предыдущей. Основное отличие в технологии заключается в том, что алюминиевая фольга предварительно перфорируется и таким же образом наносится на внешнюю часть трубы (рис. 4). Такая технология производства только на 70-80% позволяет избежать описанную выше проблему, но при этом, практически исключает полное раскрытие алюминиевого слоя.

Существует два варианта соединения фольги:

- соединение замковым способом (самый распространенный способ производства).
- соединение лазерной стыковой сваркой (в сравнении с первым способом, является более современным и технологически более сложным).

4. Армирование труб стекловолокном (FRP)

Армированный слой расположен в средней части трубы (рис. 5). Такой способ армирования в настоящий момент – самый современный, так как армированный слой является продуктом лабораторного соединения молекул PP-R и стекловолокна. Полипропилен, армированный стекловолокном, это трехслойный композит, в котором средний армирующий слой стекловолокна «сваривается» с частицами полипропилена соседних слоев. В результате получается монолитная конструкция, которая лишена существенного недостатка труб, армированных алюминием, то есть эффекта «расслоения». Также к преимуществам данного вида армирования можно отнести и то, что уменьшается время монтажа, так как перед сваркой не требуется предварительная зачистка алюминиевого слоя.

Коэффициент линейного расширения труб армированных стекловолокном равен 0,035 м/мм °С, что несущественно отличается от труб, армированных алюминием, и подходит для расчета любых современных инженерных систем.



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

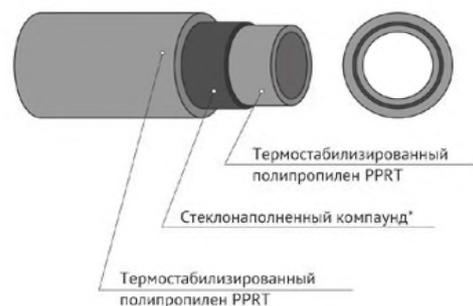


Рисунок 5

1.9 Определение срока эксплуатации труб в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления

Срок службы системы, предельно допустимые значения рабочей температуры и давления, определяются согласно условиям эксплуатации по ISO 15874 и ГОСТ 32415-2013

Стандарт ISO 15874 и ГОСТ 32415-2013 классифицирует, в зависимости от разных условий эксплуатации, все системы водоснабжения и отопления по следующим классам:

Таблица №2

Класс эксплуатации	Температура эксплуатации Траб t°C	Время при Траб год	Температура эксплуатации Тмакс t°C	Время при Тмакс год	Аварийная температура Тавар t°C	Время при Тавар час	Область применения
1	60	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)
4	20 40 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Высокотемпературное напольное отопление, низкотемпературное отопление отопительными приборами
5	20 60 80	14 25 10	90	1	100	100	Высокотемпературное отопление отопительными приборами
XB	20	50	-	-	-	-	Холодное водоснабжение

Класс эксплуатации 1 - условие эксплуатации трубопроводов в системах горячего водоснабжения с постоянной рабочей температурой 60 °C ($T_{раб}$). Для данного класса эксплуатации предусмотрено ежегодное увеличение рабочей температуры до 80 °C ($T_{макс}$) сроком на 175 часов для санации системы водоснабжения, а также допускается кратковременное увеличение рабочей температуры до 95 °C ($T_{авар}$) сроком до 100 часов в случае аварийной ситуации. Суммарный срок эксплуатации $T_{раб} + T_{макс} + T_{авар} = 50$ лет.

Класс эксплуатации 2 - условие эксплуатации трубопроводов в системах горячего водоснабжения с постоянной рабочей температурой 70 °C ($T_{раб}$). Для данного класса эксплуатации предусмотрено ежегодное увеличение рабочей температуры до 80 °C ($T_{макс}$) сроком на 175 часов для санации системы водоснабжения, а также допускается кратковременное увеличение рабочей температуры до 95 °C ($T_{авар}$) сроком до 100 часов в случае аварийной ситуации. Суммарный срок эксплуатации $T_{раб} + T_{макс} + T_{авар} = 50$ лет.

Класс эксплуатации 4 - условие эксплуатации трубопроводов в системах высокотемпературного напольного отопления или низкотемпературного радиаторного отопления. В данном классе эксплуатации система отопления работает в температурном режиме, где максимальная температура в подающем трубопроводе не более 70 °C ($T_{макс}$). Допускается кратковременное увеличение рабочей температуры до 100 °C ($T_{авар}$) сроком до 100 часов в случае аварийной ситуации. Суммарный срок эксплуатации $T_{раб} + T_{макс} + T_{авар} = 50$ лет.

Класс эксплуатации 5 - условие эксплуатации трубопроводов в системах высокотемпературного радиаторного отопления. В данном классе эксплуатации система отопления работает в температурном режиме, где максимальная температура в подающем трубопроводе 90 °C ($T_{макс}$). Допускается кратковременное увеличение рабочей температуры до 100 °C ($T_{авар}$) сроком до 100 часов в случае аварийной ситуации.

Суммарный срок эксплуатации $T_{раб} + T_{макс} + T_{авар} = 50$ лет.

Класс эксплуатации XB - условие эксплуатации трубопроводов в системах холодного водоснабжения. Срок эксплуатации - 50 лет.

Максимальное допустимое рабочее давление для каждого класса эксплуатации в зависимости от типа используемого трубопровода из полипропилена PP-R (тупе 3)

Для однослойных труб S серия рассчитывается по следующей формуле:

$$S = \frac{d_n - e_n}{2e_n} \quad \text{где } d_n - \text{номинальный наружный диаметр, мм}$$

$$e_n - \text{номинальная толщина стенки, мм}$$

$$S - \text{серия трубы}$$

Зная серию трубы S и исходя из представленных данных, возможно определить соответствие трубопровода классу эксплуатации в зависимости от рабочего давления.

Расчет срока службы трубопровода, если рабочее давление отличается от условий стандарта при выборе трубопровода.

Данная методика позволяет рассчитать срок службы трубопровода, если нарушается условие, где серия S трубы становится > расчетной серии $S_{\text{макс}}$ указанной в стандарте.

Задача 1

Необходимо рассчитать срок службы трубы РОСтерм PP-R Aqua из полипропилена, армированного стекловолокном, SDR 7,4, эксплуатируемой в системе ГВС с рабочим давлением 7,7 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$$T_{\text{раб}} = T_1 = 70 \text{ }^\circ\text{C} - \text{рабочая температура}$$

$$T_{\text{макс}} = T_2 = 80 \text{ }^\circ\text{C} - \text{максимальная рабочая температура}$$

$$T_{\text{авар}} = T_3 = 95 \text{ }^\circ\text{C} - \text{аварийная температура}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,77 \cdot 3,2 = 2,46 \text{ МПа,}$$

где P - рабочее давление;
S - серия трубы.

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}$, $T_{\text{макс}}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

- C_1 - коэффициент запаса прочности для T_1
- C_2 - коэффициент запаса прочности для T_2
- C_3 - коэффициент запаса прочности для T_3

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_1 = C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 2,46 = 3,7 \text{ МПа}$$

$$\delta_2 = C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 2,46 = 3,2 \text{ МПа}$$

$$\delta_3 = C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 2,46 = 2,46 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотерма прочности материала PP-R определяем время $t_{\text{раб}}$, $t_{\text{авар}}$, $t_{\text{макс}}$, которое труба может выдержать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из указанных температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_1 , δ_2 и δ_3 .

$$T_{\text{раб}} = 240\,000 \text{ (27,4 лет) ч.,}$$

$$T_{\text{макс}} = 65\,000 \text{ (7,4 лет) ч.,}$$

$$T_{\text{авар}} = 17\,000 \text{ (1,9 лет) ч.}$$

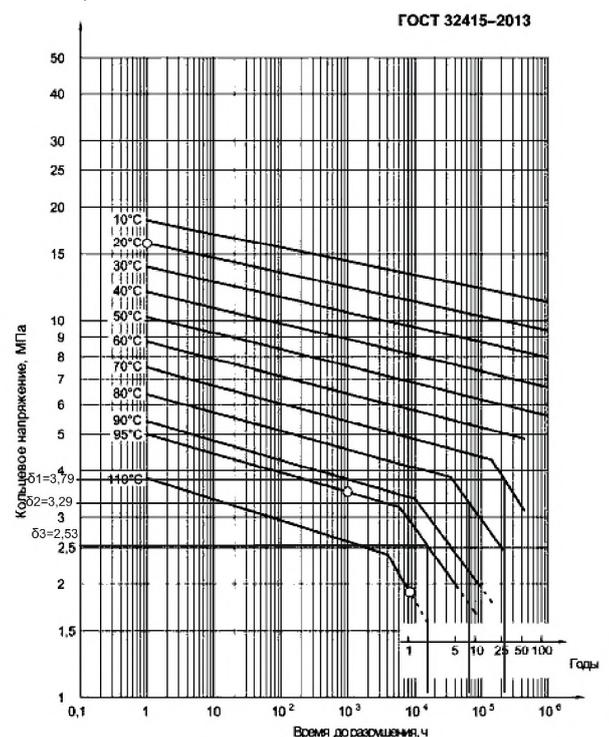


Рисунок В.3 – Эталонные графики длительной прочности PP-R

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ - это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1

$T_{\text{раб}} = 70$ °C - расчетный срок эксплуатации 49 лет, т.е. $\alpha_1 = 98\%$

$T_{\text{макс}} = 80$ °C - расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. $\alpha_2 = 2\%$

$T_{\text{авар}} = 95$ °C - расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. $\alpha_3 = 0,228\%$

α_1, α_2 и α_3 - время действия температуры (T_1, T_2 и T_3 соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$\text{TYD} = \sum a_i / t_i$$

TYD = 0,000440 %/ч.

Далее вычисляем T_x по формуле:

$$T_x = 100 / \text{TYD}$$

$T_x = 100 / 0,000440 = 227\,095 \text{ ч} = 25,92 \text{ лет}$.

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2, срок службы данной трубы 25,92 лет, с рабочим давлением 7,7 бар.

Задача 2

Необходимо рассчитать срок службы трубы РОСТерм FRP из полипропилена армированного стекловолокном, SDR 9, эксплуатируемой в системе ГВС с рабочим давлением 8,7 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы:

$T_{\text{раб}} = T_1 = 70$ °C – рабочая температура
 $T_{\text{макс}} = T_2 = 80$ °C – максимальная рабочая температура
 $T_{\text{авар}} = T_3 = 95$ °C - аварийная температура

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,87 \cdot 4 = 3,49 \text{ МПа},$$

где P - рабочее давление;
 S - серия трубы.


Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}, T_{\text{макс}}, T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$C_1 = 1,5$ (коэффициент запаса прочности для T_1)
 $C_2 = 1,3$ (коэффициент запаса прочности для T_2)
 $C_3 = 1$ (коэффициент запаса прочности для T_3)

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$\delta_1 = C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 3,49 = 5,23 \text{ МПа}$
 $\delta_2 = C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 3,49 = 4,53 \text{ МПа}$
 $\delta_3 = C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 3,49 = 3,49 \text{ МПа}$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PPRT, определяем время $t_{\text{раб}}, t_{\text{макс}}, t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно $\delta_1, \delta_2, \delta_3$.

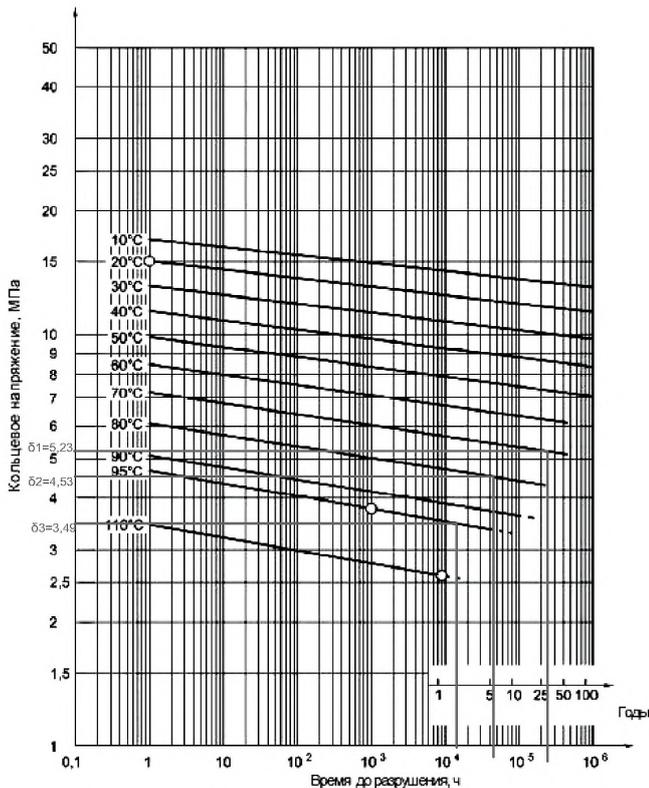

$T_{\text{раб}} = 250\,000$ (28,5 лет) ч., $T_{\text{макс}} = 45\,000$ (5,1 лет) ч.,
 $T_{\text{авар}} = 15\,000$ (1,7 лет) ч.

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ - это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$T_{\text{раб}} = 70$ °C - расчетный срок эксплуатации 49 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_1 = 98\%$

$T_{\text{макс}} = 80$ °C - расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. $\alpha_2 = 2\%$
 $T_{\text{авар}} = 95$ °C - расчетный срок эксплуатации 100 часов,
 т.е. $\alpha_3 = 0,228\%$

α_1, α_2 и α_3 - время действия температуры (T_1, T_2 и T_3 соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum \alpha_i / t_i$$

$$TYD = 0,000438 \text{ \%/ч.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле:

$$T_x = 100 / TYD$$

$$T_x < 100 / 0,000438 = 228\,380 \text{ ч} = 26,07 \text{ лет.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2, расчетный срок службы данной трубы более 26,07 лет, с рабочим давлением 8,7 бар.

Задача 3

Необходимо рассчитать срок службы трубы РОСТерм PP-R Aqua из полипропилена, армированного стекловолокном, SDR 6, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 8,2 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

- $T_{\text{раб1}} = T_1 = 20$ °C
- $T_{\text{раб2}} = T_2 = 60$ °C
- $T_{\text{раб3}} = T_3 = 80$ °C
- $T_{\text{макс}} = T_4 = 90$ °C
- $T_{\text{авар}} = T_5 = 100$ °C

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,82 \cdot 2,5 = 2,05 \text{ МПа,}$$

где P - рабочее давление;
 S - расчетная серия трубы.


Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб1}}, T_{\text{макс}}, T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

- $C_{1-3} = 1,5$ (коэффициент запаса прочности для T_{1-3})
- $C_2 = 1,3$ (коэффициент запаса прочности для T_4)
- $C_3 = 1$ (коэффициент запаса прочности для T_5)

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

- $\delta_{1-3} = C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 2,05 = 2,06 \text{ МПа}$
- $\delta_4 = C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 2,05 = 2,67 \text{ МПа}$
- $\delta_5 = C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 2,05 = 2,05 \text{ МПа}$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PP-R, определяем время $t_{\text{раб}}$, $t_{\text{макс}}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

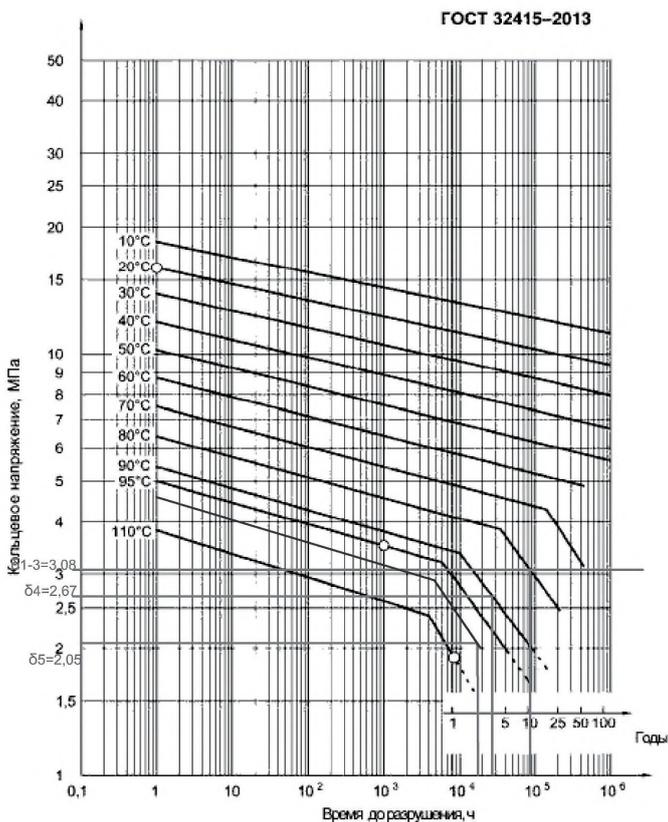

$$T_{\text{раб1}} > 900\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{раб2}} > 450\,000 \text{ (50 лет) ч.},$$

$$T_{\text{раб3}} = 90\,000 \text{ (10,3 лет) ч.}, T_{\text{макс}} = 28\,000 \text{ (3,2 лет) ч.},$$

$$T_{\text{авар}} = 18\,000 \text{ (2,05 лет) ч.},$$

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ - это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$T_{\text{раб1}} = 20^\circ\text{C}$ - расчетный срок эксплуатации 14 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_1 = 28\%$

$T_{\text{раб2}} = 60^\circ\text{C}$ - расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. $\alpha_2 = 50\%$

$T_{\text{раб3}} = 80^\circ\text{C}$ - расчетный срок эксплуатации 10 лет, т.е. $\alpha_3 = 20\%$

$T_{\text{макс}} = 90^\circ\text{C}$ - расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. $\alpha_4 = 2\%$

$T_{\text{авар}} = 100^\circ\text{C}$ - расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. $\alpha_5 = 0,0228\%$

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5$ - время действия температуры ($T_1 T_2 T_3 T_4 T_5$ соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum a_i / t_i$$

$$TYD = 0,000434 \text{ \%/ч.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле $T_x = 100/TYD$.

$$T_x = 100/0,000434 = 252\,948 \text{ ч} = 26,31 \text{ лет.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5, срок службы данной трубы более 26,31 лет, с рабочим давлением 8,2 бар.

Задача 4

Необходимо рассчитать срок службы трубы РОСТерм FRP из полипропилена армированного стекловолокном, SDR 7,4, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 9,2 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы:

$$T_{\text{раб}} = T_1 = 20^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{раб}} = T_2 = 60^\circ\text{C}$$


$$T_{\text{раб}} = T_3 = 80^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{максимальное}} = T_{\text{макс}} = 90^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{аварийное}} = T_{\text{авар}} = 100^\circ\text{C}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,92 \cdot 3,2 = 2,94 \text{ МПа,}$$

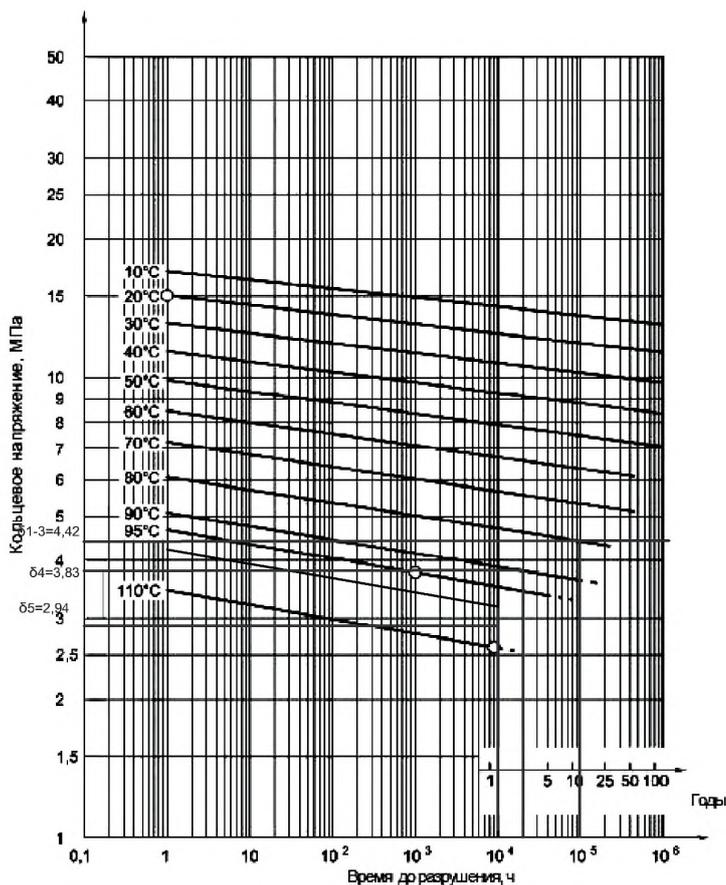

где P – рабочее давление;
 S – серия трубы.

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{раб}$, $T_{макс}$, $T_{авар}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$C_{1-3} = 1,5 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_{1-3})$$

$$C_2 = 1,3 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_4)$$

$$C_3 = 1 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_5)$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_{1-3} = C_1 * \delta_0 = 1,5 * 2,94 = 4,42 \text{ МПа}$$

$$\delta_4 = C_2 * \delta_0 = 1,3 * 2,94 = 3,83 \text{ МПа}$$

$$\delta_5 = C_3 * \delta_0 = 1 * 2,94 = 2,94 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PPRT, определяем время $t_{раб}$, $t_{макс}$, $t_{авар}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{раб}$, $T_{макс}$, $T_{авар}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$C_{1-3} = 1,5 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_{1-3})$$

$$C_2 = 1,3 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_4)$$

$$C_3 = 1 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_5)$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_{1-3} = C_1 * \delta_0 = 1,5 * 2,94 = 4,42 \text{ МПа}$$

$$\delta_4 = C_2 * \delta_0 = 1,3 * 2,94 = 3,83 \text{ МПа}$$

$$\delta_5 = C_3 * \delta_0 = 1 * 2,94 = 2,94 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PPRT, определяем время $t_{раб}$, $t_{макс}$, $t_{авар}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

$$T_{раб1} > 900\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{раб2} > 450\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{раб3} = 100\,000 \text{ (11,4 лет) ч.}, T_{макс} = 20\,000 \text{ (2,3 лет) ч.}, T_{авар} = 10\,000 \text{ (1,14 лет) ч.},$$

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ – это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$T_{раб1} = 20^\circ\text{C}$ – расчетный срок эксплуатации 14 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_1 = 28\%$

$T_{раб2} = 60^\circ\text{C}$ – расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. $\alpha_2 = 50\%$

$T_{раб3} = 80^\circ\text{C}$ – расчетный срок эксплуатации 10 лет, т.е. $\alpha_3 = 20\%$

$T_{макс} = 90^\circ\text{C}$ – расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. $\alpha_4 = 2\%$

$T_{авар} = 100^\circ\text{C}$ – расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. $\alpha_5 = 0,0228\%$

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5$ – время действия температуры ($T_1 T_2 T_3 T_4 T_5$ соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = 0,000441 \text{ \%/ч.} \quad TYD = \sum a_i / t_i$$

Далее вычисляем T_x по формуле $T_x = 100 / TYD$.

$$T_x < 100 / 0,000441 = 226\,607 \text{ ч} = 25,87 \text{ лет.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5, расчетный срок службы данной трубы 25,87 лет, с рабочим давлением 9,2 бар.

! На сегодняшний день термостабилизированный полипропилен – самый качественный материал среди номенклатуры полипропиленовых труб, который обладает уникальными физикохимическими характеристиками, позволяющими использовать его в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления, с параметрами, значительно превосходящими допустимые для труб из обычного полипропилена.

2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

2.1 Контроль качества

Решающим условием выбора поставщика является имя производителя, его репутация и авторитет на рынке. Чтобы получить надежно работающую инженерную систему, нужно применять трубы и фасонные изделия, о которых известно, что их производят из качественного, проверенного сырья и не использовать при монтаже инженерных систем продукцию, привлекательную по стоимости, но сомнительного происхождения. Залогом качества является два основных показателя – это контроль качества на производстве и контроль качества в лабораторных условиях сырья и конечного продукта.

2.2 Контроль качества на производстве



На каждую единицу изготавливаемого изделия составляется технологическая карта, в которой прописаны требования по наладке оборудования и контрольных проверок определенных узлов линий и пласт автоматов. После наладки необходимого оборудования для производства труб и фитингов полученные параметры передаются в отдел контроля качества с целью поддержания заданных параметров (температура нагрева, мощность, скорость и т.д.).

Следующим этапом является входящий контроль подающего сырья. В независимости от качества исходного материала оно должно быть сухим, поэтому перед подачей в экструдер сырье проходит процесс сушки.

На протяжении всего процесса производства труб и фасонных изделий происходит постоянный контроль и замеры следующих параметров:

- шероховатость внутренней и внешней поверхности изделия;
- равномерность толщины стенки;
- эллипсность.

Контроль за производственным процессом происходит посредством ультразвукового измерения. Контрольно-измерительное оборудование обеспечивает контроль и соблюдение заданных размеров уже в процессе изготовления. В случае отклонения от заданных параметров ультразвуковой прибор автоматически передаёт сигнал, посредством которого продукция отбраковывается с последующей наладкой оборудования.

После завершения производства изделий проводятся конечные контрольные замеры, полученные результаты фиксируются и только после этого изготовленная продукция упаковывается и попадает на склад.

Большую роль в качестве изготавливаемого продукта играет качество отдельных устройств линии (тянущее устройство, отрезающее устройство, ванны охлаждения, экструдер и т.д.).

В случае, если хотя бы одно из устройств линии не соответствует существующим стандартам, производство качественного продукта становится невозможным.

2.3 Лабораторный контроль качества

Весь процесс производства сопровождается постоянными лабораторными испытаниями, которые являются одной из важнейших составляющих контроля качества получаемого продукта. Исходное сырье и готовый продукт проходят следующие обязательные тесты на:

Однородность используемого сырья (Melt flow test)

Изменение длины при изменении температурной нагрузки (High temperature test)


Ударную стойкость (Low temperature test)

Гомогенность используемого материала (Raw material test)

Однородность системы (Hydraulic test)

На разрыв (Pressure test)

Стойкость к высоким температурам (High temperature test)

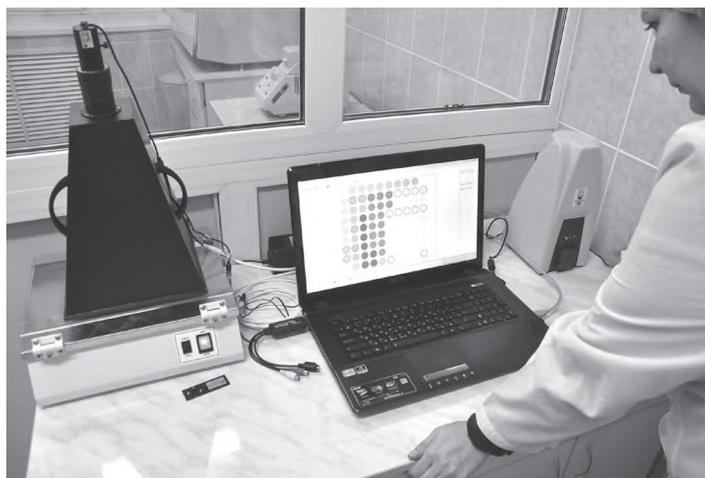

Обращаем Ваше внимание, что помимо ежедневного планового контроля проводится выборочный контроль продукции, которая отбирается случайным образом в процессе производства и со склада готовой продукции. Отобранная продукция проходит полный спектр испытаний в собственных лабораториях и в лабораториях независимых организаций, на основании которых продукция сертифицируется. По результатам испытаний составляются детальные паспорта, которые хранятся в картотеках фабрики производителя.

2.4 Стандарты и нормативная документация

DIN 8077 Полипропиленовые трубопроводы. Размеры.

DIN 8078 Полипропиленовые трубопроводы. Общие требования к качеству. Испытания.

DIN 16962 Способы соединения и соединительные детали в напорных трубопроводах из полипропилена.

СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «рандом-сополимер».

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.

ГОСТ 53630-2015 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.

E-DIN1988 Внутренние коммуникации питьевого водоснабжения.

DIN 16928 Проектирование соединений и компонентов трубопроводов.

DIN 4109 Звукоизоляция в строительстве жилья.

DIN 18381 Монтаж систем газоснабжения, водоснабжения и канализации.

VOB Part C Внутридомовые инженерные сети.

DVGW W308 Нормы и требования к трубам, соединительным деталям и методам сборки систем питьевого водоснабжения.

EnEG Закон об энергосбережении.

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ISO 15874 Пластиковые трубопроводы для систем холодного и горячего водоснабжения из полипропилена (PP).

ISO 21003-2 Многослойные трубопроводы для внутренних сетей ХВС и ГВС.

3. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

3.1 Технология монтажа

Особенность системы РОСТерм заключается в том, что ее применение в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления не ограничивает использование латунной или другой запорно-регулирующей арматуры и не исключает возможность соединения со стальными трубопроводами, что очень важно в случае реновации существующих трубопроводов, где необходимо, например, только замена стояков.

- Раструбная сварка
- Сварка встык
- Соединение электросварными фитингами
- Соединение с применением седловых фасонных изделий
- Фланцевое соединение
- Ремонт
- Резьбовое соединение

3.2 Раструбная сварка

Подготовка инструмента

Для начала монтажа необходимо правильно подготовить монтажное оборудование. Для этого нужно достать сварочный аппарат из монтажного ящика, установить его в рабочей зоне, предварительно закрепив (в случае стационарного использования).



Перед установкой нагревательных элементов нужно убедиться, что нагревательная поверхность сварочного аппарата чистая. В случае необходимости нагревательную гильзу и нагревательный дорн следует очистить неволокнистой губкой с целью неповреждения нагревательных поверхностей. Затем вручную плотно закрепить нагревательные плашки при помощи входящих в комплект трубок с латунной резьбой. В случае установки на нагревательный блин нескольких плашек нужно следить, чтобы их поверхность не выходила за край нагревательного дорна. Весь процесс настройки должен проходить в ненагретом состоянии сварочного аппарата.



После подготовки сварочный аппарат нужно подключить к электрической сети и при помощи регулятора настроить температуру нагрева 260 °С. Период нагрева зависит от условий окружающей среды. Сварочные работы можно начинать только после того, как аппарат нагреется до нужной температуры, определить которую можно посредством штифтового индикатора, установленного на сварочном аппарате, или при помощи прибора быстрого измерения температуры (контактного термометра). Первая сварка должна производиться только спустя 5 минут после достижения сварочной температуры.

! Монтаж труб PP-R/PPRT производства РОСТерм возможно проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 °С, место сварки следует защищать от атмосферных осадков и пыли, согласно СП 40-101-96 пункт 5.8.



Подготовка к монтажу



Рекомендуется ножом или специальным инструментом соскоблить внешний слой, предназначенный для нагрева под углом 30°-45° (не более 0,1 мм).



Перед началом монтажа нужно осмотреть материал, проверить функционирование вентилях, кранов и металлической резьбы. Свариваемый фитинг не должен при моделировании соединения болтаться на трубе, в случае попадания таких элементов их стоит отбраковывать.

После предварительного осмотра, в случае необходимости, трубу нужно отрезать при помощи специальных режущих приборов (ножницы или труборез, в зависимости от диаметра) строго под углом 90°, образовавшиеся заусенцы и стружку нужно удалить.



При помощи маркера рекомендуется обозначить глубину сварки на конце трубы. При этом нужно учитывать, что труба не должна быть вставлена до упора в муфту фитинга с целью предотвращения сужения проходного сечения в месте соединения (не более 1 мм).

Для сварки трубы армированной стекловолокном рекомендуется обработать спиртосодержащим раствором внутреннюю сторону фитинга и наружный конец трубы. При этом также будут удалены частицы мелкого абразива и пыли, которые способны провоцировать повреждение тефлонового покрытия насадок сварного аппарата. Для обезжиривания рекомендуется применять спиртосодержащие растворы (до 70%), «Ацетон» либо «Уайт спирт».

Сварка

Далее подготовленный конец трубы и фитинг вставляем в нагревательную гильзу до упора на нагревательный дорн, не вращая. Оба элемента нагреваем в течение времени указанного в таблице, с того момента, когда труба и фитинг полностью одеты на нагревательный элемент. Во время нагревания запрещается вращать детали с целью предотвращения сжатия материала.



После окончания нагрева нужно снять трубу и фитинг с насадки и медленным поступательным движением произвести соединение элементов. Время с момента снятия с нагревательной плашки до момента соединения нагретых элементов не должно превышать указанного в таблице №5.



Таблица №5 - Параметры сварки

Наружный диаметр трубы	Глубина сварки	Время нагревания		Время обработки	Время охлаждения
		сек. DVS*	сек. РОСТерм**		
мм	мм			сек.	мин.
20	14,0	5	8	4	2
25	15,0	7	11	4	2
32	16,5	8	12	6	4
40	18,0	12	18	6	4
50	20,0	18	27	6	4
63	24,0	24	36	8	6
75	26,0	30	45	8	8
90	29,0	40	60	8	8
110	32,5	50	75	10	8
125	40,0	60	90	10	8


* время нагревания согласно DVS 2207 (Германия)

** время нагревания, рекомендуемое компанией «РОСТерм»



При монтаже труб запрещается применять составы, содержащие: хлорсульфоновую, азотную, серную кислоты; галогены, олеум, пероксид водорода, бензол, толуол.

В результате сварки образуется сплошное монолитное (гомогенное) соединение.

Готовое соединение по истечении времени охлаждения можно подвергать нагрузке.

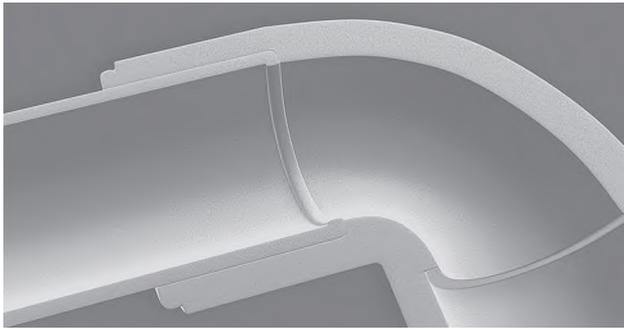

Трубы диаметром 50-125 мм, с целью удобства и упрощения монтажа, рекомендуется сваривать специальным сварочным аппаратом. Такой сварочный аппарат является стационарным инструментом и за счет встроенного фиксирующего механизма элементов позволяет осуществлять предварительный высокоточный монтаж сложных конструкций или элементов системы.

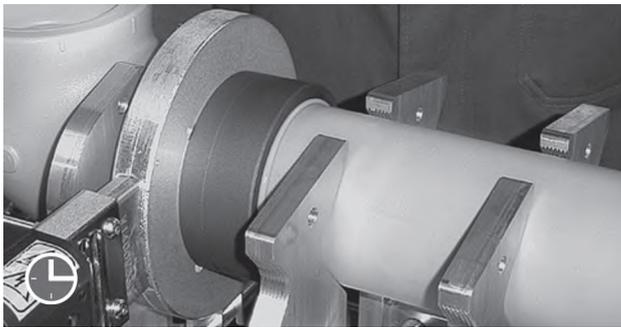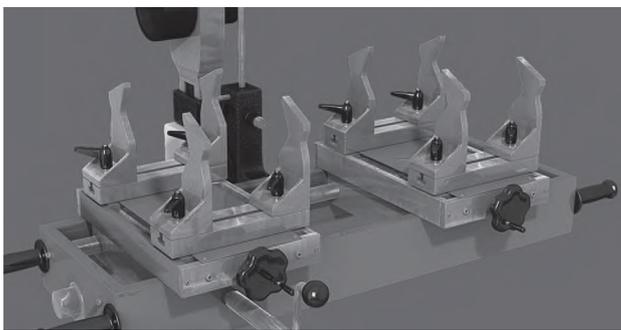


3.3 Сварка встык

Монтаж труб диаметром от 125 до 315 мм можно осуществлять методом стыковой сварки.

Перед началом сварочных работ нужно подготовить сварочный аппарат, предварительно установив его на ровной поверхности и убедиться в функционировании всех механических деталей машины.


Подготовка труб большого диаметра проходит следующие стадии:

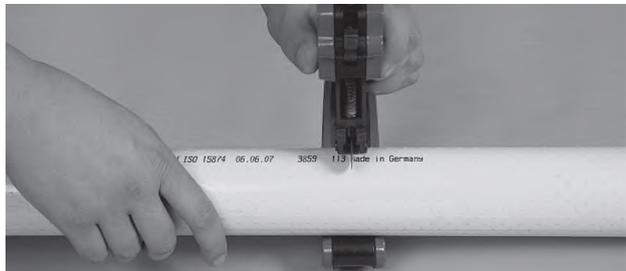


1. В случае необходимости, отрезать трубу строго под углом 90°.



2. Перед свариванием с обоих концов труб снимается верхний слой не более 0,1 мм (скребком или специальным рубанком).

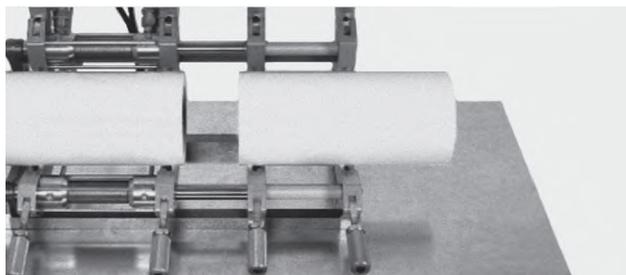


3. Далее трубы устанавливаются в зажимное устройство, фиксируются.

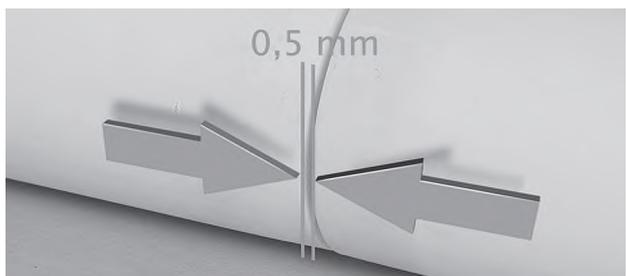


4. Проверить ширину зазора между сведенными трубами (не более 0,5 мм).

После того, как все готово к сварке, нужно убедиться, что нагревательный элемент достиг нужной температуры ($210 \pm 10^\circ\text{C}$).


Затем процесс сварки выглядит следующим образом:

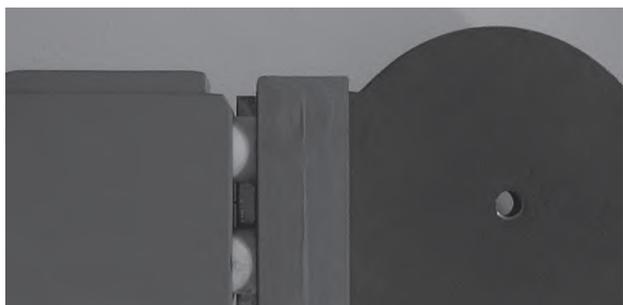


1. Вставить нагревательный элемент между подготовленными трубами.

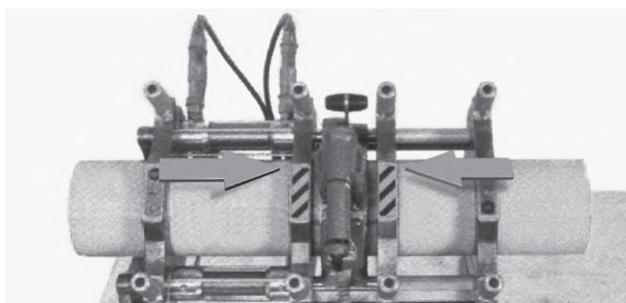

2. Одновременно оба конца трубы подаются к нагревательному элементу под давлением.

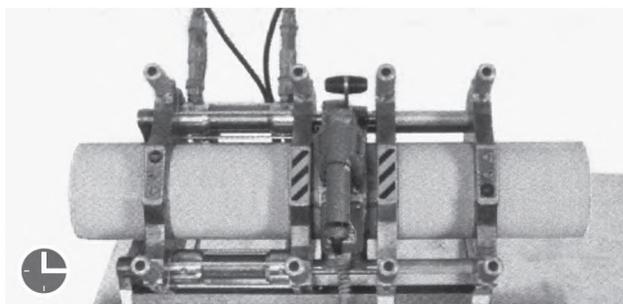


3. После достижения необходимой высоты наплыва давление снижается, и с этого момента начинается отсчет времени нагрева.

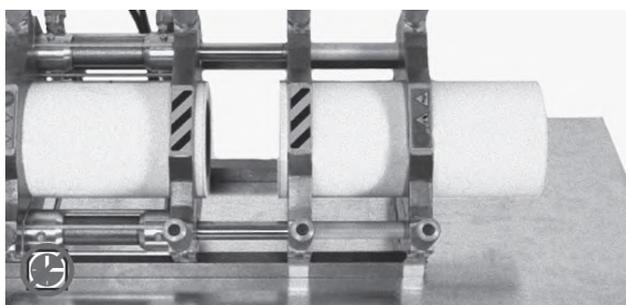

4. После окончания времени нагрева, трубы отводятся от нагревательного элемента, и нагревательный элемент убирается в сторону.

5. Незамедлительно после того, как нагревательный элемент убрали в сторону, трубы вновь сдвигаются установленными на сварочном аппарате салазками.

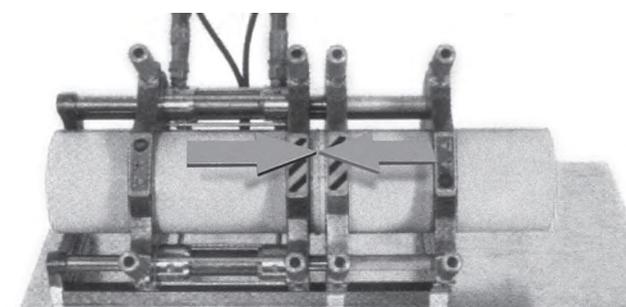

6. Под определенным давлением трубы выдерживаются некоторое время.

Готовое соединение по истечении времени охлаждения можно подвергать нагрузке.

3.4 Соединение электросварными фитингами



Подготовка инструмента

Установленный на рабочее место сварочный аппарат следует осмотреть и подготовить провода, которые служат для сваривания электросварных фитингов. После чего сварочный аппарат подключается к электрической сети (220 В). Очень важно проконтролировать, чтобы аппарат нагрелся до рабочей температуры.





Подготовка к монтажу

Края труб должны быть отрезаны под углом 90° специальным инструментом (ножницы или труборез), обезжирены и высушены. В случае сваривания труб диаметром более 50 мм трубы, нужно обработать специальным скребком, для того чтобы снять окисленный слой. Обращаем внимание на то, что при работе с трубами РОСТерм FRP не требуется дополнительных мероприятий по зачистке армированного слоя.

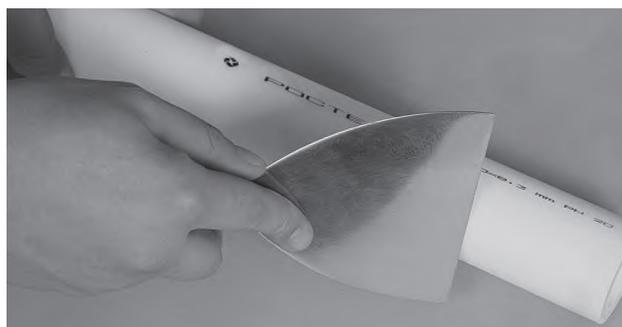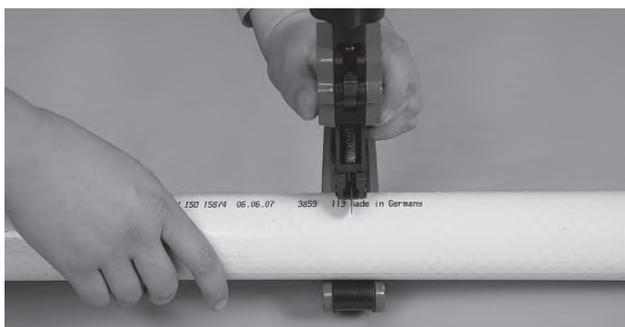



Рекомендуется электросварные муфты до начала монтажа оставлять в оригинальной полиэтиленовой оболочке для того, чтобы не загрязнить и не повредить внутренний слой нагревательной спирали. В противном случае монтаж приведет к некачественной сварке.

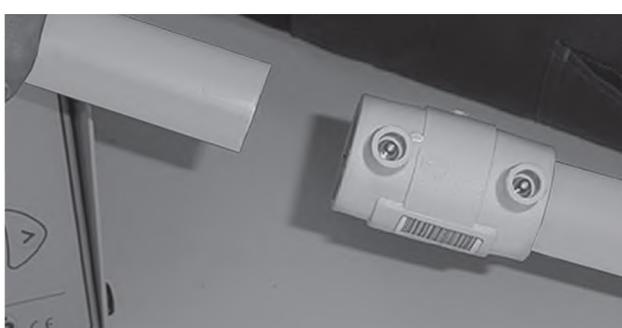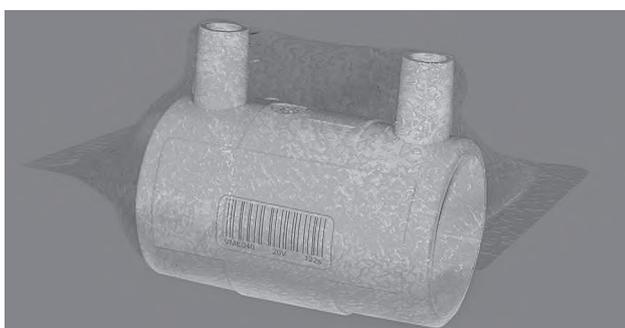

Сварка


Удалив защитную упаковку с электросварной муфты, надеть ее на свариваемые концы труб таким образом, чтобы муфта находилась свободно на свариваемых трубах без собственной нагрузки и напряжения. Воздушный зазор должен быть равномерным по всему объему. Несоблюдение таких правил приведет к недопустимому вытеканию расплавленной массы и некачественному соединению.

Подготовленные заранее контактные провода вставляем в специальные отверстия на внешней части электросварной муфты. Считывающим устройством проводим по имеющемуся на муфте штрих коду, после чего сварочный аппарат автоматически считывает необходимое время нагрева. В случае отсутствия последнего — настроить аппарат под диаметр трубы вручную. По окончании времени нагрева происходит автоматическое отключение.

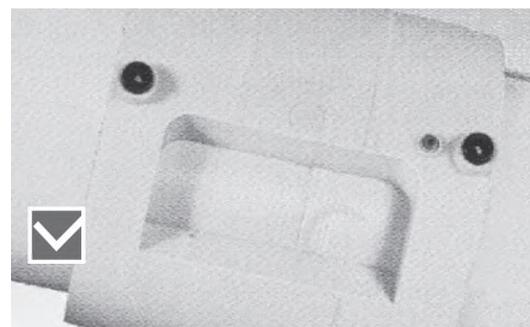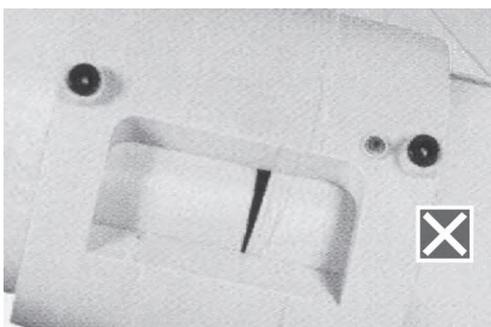

Готовое соединение можно вводить в эксплуатацию не ранее чем через один час.

3.5 Соединение с применением седловых фасонных изделий

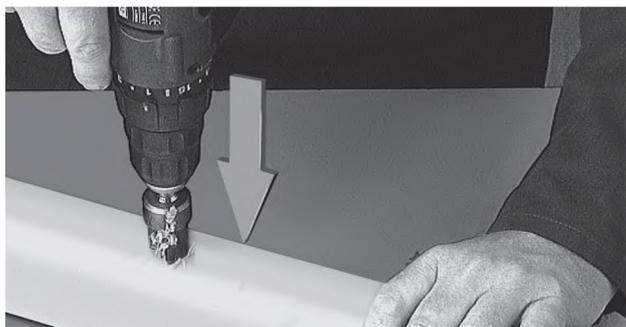


В трубах, в которые делается врезка, нужно просверлить соответствующее отверстие специальным инструментом (фреза).


В случае с трубами РОСТерм FRP не требуется дополнительная зачистка слоя, как в случае с трубами армированными алюминием.



Обезжирив и насухо протерев полученное отверстие, предварительно нагрев и подготовив сварочный аппарат до температуры 260 °С, можно приступить к процессу сварки. Нагревательный штуцер инструмента для вварного седла вставляется в отверстие в стенке трубы до тех пор, пока инструмент полностью не упрется в наружную поверхность стенки трубы. Затем штуцер вварного седла вставляется в нагревательную плашку до тех пор, пока поверхность седла не упрется в край нагревательного элемента.

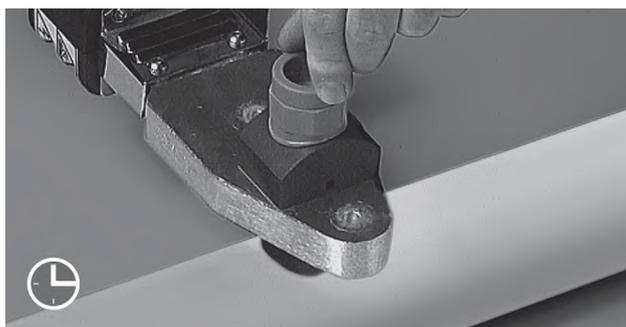

Спустя 30 секунд сварочный аппарат извлекается из тела трубы, а вварное седло извлекается с нагревательной плашки, после чего незамедлительно вставляется в нагретое отверстие трубы.

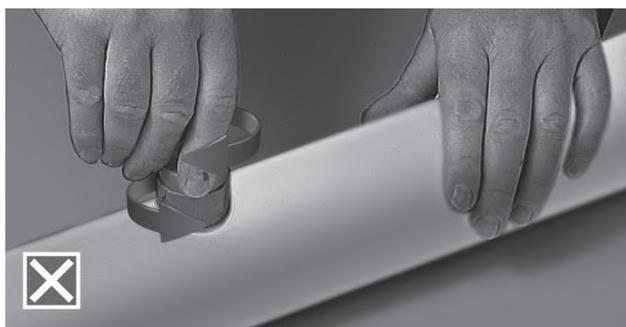

Затем седло следует точно и плотно, избегая вращения, прижать к нагретой наружной поверхности трубы, неподвижно фиксируя в течение 15 секунд.

После 10 минут остывания соединение можно вводить в эксплуатацию.

3.6 Фланцевое и резьбовое соединение

В системах инженерного обеспечения зданий и сооружений используется запорно-регулирующая арматура и навесное оборудование, крепление которого к системам трубопроводов происходит посредством ответных фланцев или резьбовых соединений. Уникальность системы РОСТерм позволяет осуществить монтаж с такой арматурой.

Втулка под фланец, изготавливается из полипропилена для фиксации на трубопроводе ответного фланца.

Ответный фланец со стальным внутренним сердечником и внешней полимеризированной поверхностью, что увеличивает срок службы изделия, не ухудшая при этом его физические свойства.

Разборные резьбовые соединения с наружной и внутренней резьбой (американка).

Неразборные резьбовые соединения с наружной и внутренней резьбой.

Монтажное оборудование, необходимое для сварки, идентично тому, что применяется для раструбной сварки.

Перед монтажом необходимо убедиться, что втулка под фланец, сам фланец или комбинированный фитинг подобраны правильно и предварительно, до присоединения втулки к трубе, фланец необходимо надеть на трубу, сопоставив его с предполагаемым местом соединения навесного оборудования, а место сварки обезжирить.

После осуществления монтажа обратный фланец нужно подвести к втулке находящейся на конце трубы и посредством болтов произвести соединение с ответным фланцем навесного оборудования, установив уплотнительные прокладки.



3.7 Ремонт

Ремонт электросварными муфтами

В случае повреждения средней части трубопровода, необходимо вырезать минимум 3-4 длины муфты под прямым углом. Затем подготовить новый отрезок трубы, подходящий на вырезанное место (предварительно зачищенный с обеих сторон и обезжиренный) на длину чуть больше целой муфты. Вынуть из упаковки две электросварные муфты и насадить их на оба конца подготовленного отрезка трубы. Затем на предварительно обрезанный существующий трубопровод вставить трубу с муфтами и надвинуть муфты до маркировки на старой трубе.

Рекомендуется, чтобы трубы были выставлены ровно и не несли никакой нагрузки, прежде чем они подвергнутся процессу сварки.

Ремонт методом вплавления



Ремонт поврежденных участков может осуществляться методом вплавления в образовавшееся отверстие полипропиленового цилиндра.

Для монтажа требуется подключить в электрическую сеть сварочный аппарат с уже установленной на него ремонтной насадкой и настроить необходимую температуру.

Предварительно подготовить ремонтную поверхность поврежденного трубопровода, рассверлив отверстие диаметром 10мм и обезжирив его. На ремонтном цилиндре из полипропилена необходимо отметить маркером глубину, равную сумме двух миллиметров и толщины стенки просверленной трубы.

Единовременно необходимо начать разогрев внутренних стенок поврежденной трубы и ремонтного цилиндра, выдержав время нагрева - 5 секунд. Затем разогретый ремонтный цилиндр нужно вставить в нагретое отверстие, избегая осевого вращения цилиндра.

После охлаждения лишнюю часть полипропиленового цилиндра необходимо срезать.

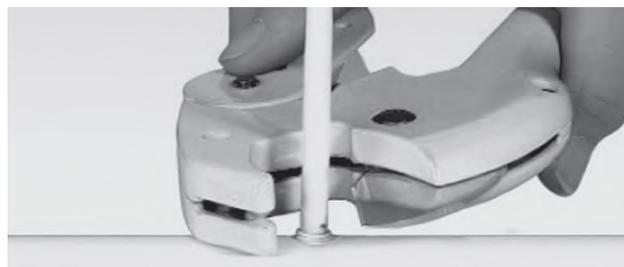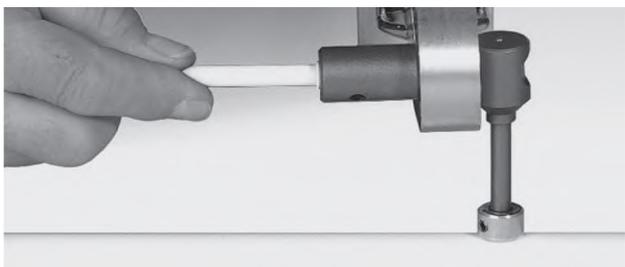

4. СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

4.1 Способы прокладки

Способ монтажа трубопроводов РОСТерм не отличается от традиционных способов монтажа стальных трубопроводов, но дополнительные преимущества системы РОСТерм позволяют прокладывать трубы, как открытым способом, так и закрытым:



В штробах и в каналах

В полах и в потолках



В стенах (под штукатуркой,
в каналах без теплоизоляции)

В декоративных шахтах



В случае скрытой прокладки трубопровода, канал, в которой укладываются трубы, должен быть свободным и обеспечивать компенсацию линейного расширения. Стойки должны быть изолированы или защищены гофрированной трубой, оптимально использование пенополиуретановой изоляции и механической защиты трубопровода.

Монтаж, крепление трубопроводных стояков и ответвлений при скрытой прокладке выполняется в зависимости от выбранного типа трубы. Все крепления на стояках должны быть выполнены как жесткие опоры.

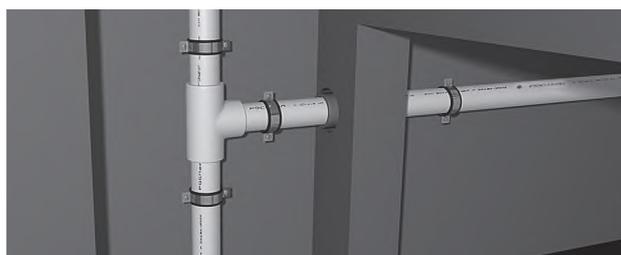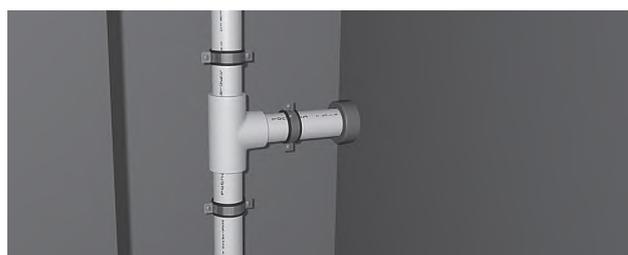

При скрытой прокладке, обеспечив расположение хомута жесткого крепления перед каждым ответвлением трубы, разрешается пренебрегать линейным расширением в случае использования армированных стекловолокном труб, т.е. устанавливать стояки без компенсационных колен. В таком случае образующееся линейное расширение между жесткими опорами не оказывает отрицательного воздействия. При этом необходимо следить за тем, чтобы расстояние между неподвижными опорами на стояках не превышало 3 метров.

При скрытой прокладке неармированных труб для систем горячего водоснабжения необходимо обеспечить достаточное пространство для упругого изгиба в соответствии с линейным расширением стояка. Это можно сделать за счет оптимального расположения стояка в шахте, организации упругого изгиба ответвления за счет увеличения соответствующего диаметра проходного сечения через перекрытия.

При прокладке труб под штукатуркой или в полу, линейное расширение, как правило, не принимается во внимание. Изоляция укладываемого трубопровода выполняется в соответствии с описанными выше способами, что обеспечивает трубе достаточное пространство для расширения. В случае ошибки в расчетах линейного расширения и не правильного выбора мероприятий по его компенсации, возникающее напряжение остаточного линейного расширения воспринимается материалом.

При прокладке полипропиленовых труб открытым способом технология монтажа не отличается от технологии монтажа стальных трубопроводов, и основное внимание отводится внешнему виду и прямолинейности готовых трубопроводов. Добиться этого можно при использовании в системах горячего водоснабжения и отопления армированных стекловолокном труб, компенсацию которых возможно осуществить посредством организации меньших компенсационных расстояний. В таком случае правильно установленные жесткие крепления на трубопроводе переведут создающиеся напряжения при линейном расширении в стенки трубопровода.

4.2 Общие инструкции к монтажу

При монтаже трубопроводов системы РОСТерм необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для монтажа допустимо использовать только предварительно подготовленные, не бракованные и не поврежденные изделия.
2. Обеспечить определенные мероприятия по монтажу труб и фитингов при температуре не ниже 0 °С.
3. Не допускать механических повреждений труб и фитингов в процессе хранения и транспортировки. Это правило особенно следует соблюдать при работе с трубами, армированными стекловолокном.
4. Не допускается прямое взаимодействие труб и фитингов с открытым огнем.
5. Соблюдать правила при гомогенной сварке системы РОСТерм.
6. Для резьбовых соединений необходимо использовать оригинальные резьбовые фитинги. Для уплотнения резьбовых соединений использовать специальные уплотняющие материалы.
7. Запрещается нарезать резьбу на полипропиленовых фитингах и трубах.
8. Избегать сварочных работ вблизи соединения металлического трубопровода с полипропиленовыми трубами.

4.3 Линейное расширение

Пластиковые трубопроводы наравне со стальными трубопроводами подвержены тепловому линейному расширению. Основной величиной для расчета линейного расширения является разница между рабочей температурой протекающей жидкости и температурой монтажа.

Таблица №6 Сравнительная таблица коэффициентов линейного расширения

Коэффициент линейного расширения	
Сталь	0,010
Медь	0,020
Металлопластик	0,030
Полипропилен армированный фольгой	0,030
Полипропилен армированный стекловолокном*	0,035
ПВХ	0,120
РЕ-Х	0,024
Полипропилен	0,150

*Для труб РОСТерм PPRT FRP и РОСТерм Aqua SDR 6

Линейное расширение трубопровода рассчитывается по следующей формуле:

$$\Delta l = \alpha * L * \Delta t$$

№	Значение	Величина
Δl	Линейное расширение	мм
α	Коэффициент линейного расширения для труб	0,15 мм/м°C
	Коэффициент линейного расширения для FRP труб*	0,035 мм/м°C
L	Длина компенсационного отрезка трубы	м
Δt	Разница между рабочей температурой и температурой при монтаже	°C

*Для труб РОСТерм PPRT FRP и РОСТерм Aqua SDR 6

Приведенные ниже таблицы и графики позволяют определить величину линейного расширения, не пользуясь при этом формулой расчета.

Диаграмма линейного расширения для неармированных труб

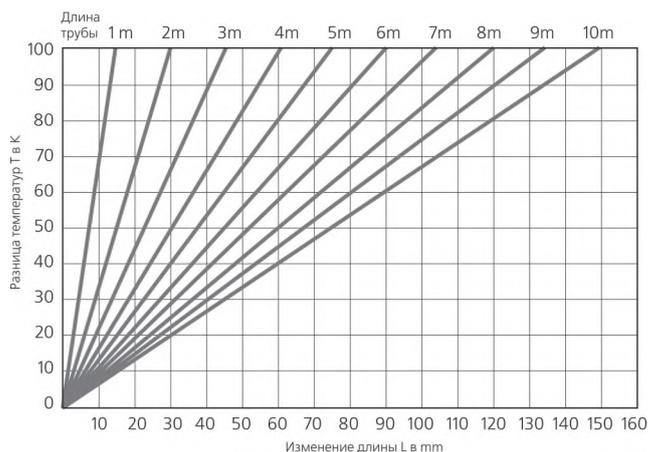


Таблица №8 Таблица линейного расширения в зависимости от температуры и длины отрезка трубы

Длина трубы, м	Разница температур ΔT , °C							
	10	20	30	40	50	60	70	80
0,1	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20
0,2	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40
0,3	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60
0,4	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80
0,5	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
0,6	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20
0,7	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40
0,8	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60
0,9	1,35	2,70	4,05	5,40	6,75	8,10	9,45	10,80
1,0	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00
2,0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00
3,0	4,50	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00	31,50	36,00
4,0	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00
5,0	7,50	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	52,50	60,00
6,0	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00
7,0	10,50	21,00	31,50	42,00	52,50	63,00	73,50	84,00
8,0	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00
9,0	13,50	27,00	40,50	54,00	67,50	81,00	94,50	108,00
10,0	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00

Диаграмма линейного расширения для труб РОСТерм FRP

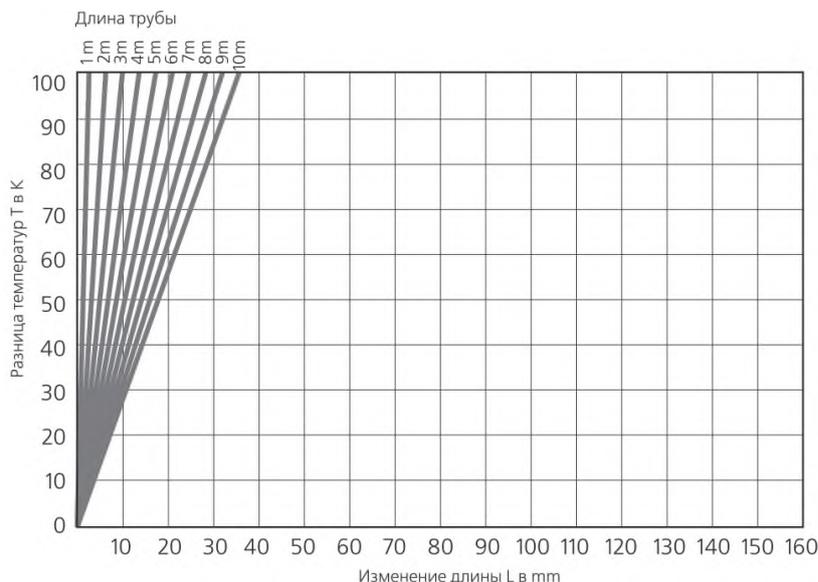


Таблица №9 Таблица линейного расширения в зависимости от температуры и длины отрезка трубы

Длина трубы, м	Разница температур ΔT , °C									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0,1	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,35
0,2	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
0,3	0,11	0,21	0,32	0,42	0,53	0,63	0,74	0,84	0,95	1,05
0,4	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
0,5	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,05	1,23	1,40	1,58	1,85
0,6	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10
0,7	0,25	0,49	0,74	0,98	1,23	1,47	1,72	1,96	2,21	2,45
0,8	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80
0,9	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,89	2,21	2,52	2,84	3,15
1,0	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
2,0	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00
3,0	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45	10,50
4,0	1,40	2,80	4,20	6,50	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00
5,0	1,75	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00	15,75	17,50
6,0	2,10	4,20	6,30	8,40	10,50	12,60	14,70	16,80	18,90	21,00
7,0	2,45	4,90	7,35	9,80	12,25	14,70	17,15	19,60	22,05	24,50
8,0	2,80	5,60	8,40	11,20	14,00	16,80	19,60	22,40	25,20	28,00
9,0	3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,90	22,05	25,20	28,35	31,50
10,0	3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00

4.4 Компенсация линейного расширения

В тех случаях, когда самокомпенсация трубопровода невозможна за счет более частого крепежа или существующей архитектуры здания, зная линейное расширение, можно рассчитать и применить специальные компенсаторы:

Г-образный компенсатор

П-образный компенсатор

Предварительное натяжение

Петлеобразный компенсатор

Г – образный компенсатор

Минимальная длина гибкого компенсатора рассчитывается по следующей формуле:

$$L_k = K\sqrt{d\Delta t}$$

Таблица №10

Обозначение	Определение	Величина
L_k	Минимальная длина гибкого компенсатора	мм
K	Константа материала	15*/25*
d	Нужный диаметр трубопровода	мм
Δl	Линейное расширение	мм
Δt	Разница между рабочей температурой и температурой при монтаже	°С

* 15 для труб армированных стекловолокном, 25 для однослойных труб PP-R

**П – образный компенсатор**

П – образный компенсатор является составным из двух Г – образных компенсаторов, поэтому минимальная длина гибкого компенсатора рассчитывается также как и для Г – образного компенсатора, а минимальная ширина П – образного компенсатора рассчитывается по следующей формуле:

$$B_{\min} = 2\Delta l + B_a$$

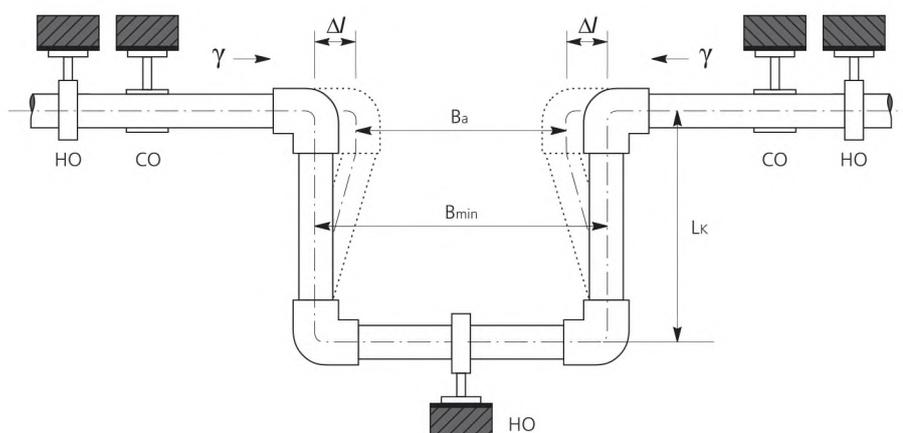


Таблица №11

Обозначение	Определение	Величина
B_{\min}	Ширина компенсационного колена	мм
Δl	Линейное расширение	мм
B_a	Безопасное расстояние	150 мм

Компенсация с предварительным натяжением

Использование предварительного натяжения в компенсаторе и в условиях нехватки места позволяет уменьшить ширину гибкого компенсатора B_{\min} , при этом обеспечив равномерность внешнего вида компенсатора:

Длина гибкого компенсатора с предварительным натяжением рассчитывается по следующей формуле:

$$L_{SV} = K\sqrt{d\Delta l/2}$$

Таблица №12


Обозначение	Определение	Величина
L_{SV}	Длина гибкого компенсатора с предварительным натяжением	мм
B_{\min}	Ширина компенсационного колена	мм
Δl	Линейное расширение	мм
B_a	Безопасное расстояние	150 мм

Петлеобразный компенсатор

В тех случаях, когда самокомпенсация трубопровода невозможна за счет более частого крепежа или существующей архитектуры здания, зная линейное расширение, можно рассчитать и применить петлеобразные компенсаторы. Компенсирующая способность в зависимости от диаметра приведена в таблице 1.

Таблица 1. Компенсирующая способность петлеобразных компенсаторов

Наружный диаметр трубы, мм	16	20	25	32	40
Компенсирующая способность, мм	85–90	80	65–70	55	45

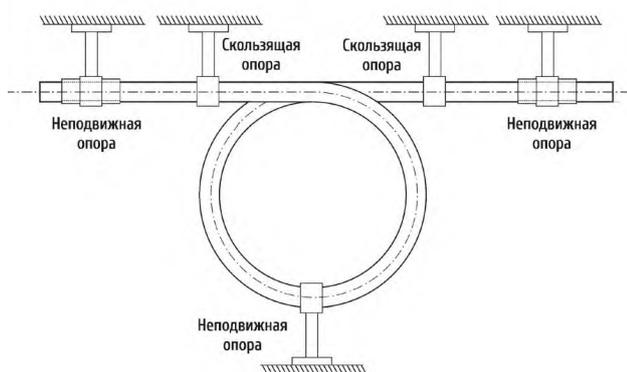

Пример расчета линейного расширения и компенсатора:

Таблица №13

Величина	Обозначение	Значение	Величина
Коэффициент линейного расширения для FRP труб	α	0,035	мм/м°С
Длина компенсационного отрезка трубы	L	60	м
Наружный диаметр трубопровода	d	32	мм
Разница между рабочей температурой и температурой при монтаже	Δt	40	°С

Решение:

Определяем линейное расширение, образующееся на участке 60 м:


$$\Delta l = 0,035 \cdot 60 \cdot 40 = 84 \text{ мм}$$

В качестве типа компенсатора используем П - образный компенсатор. Для этого разбиваем П - образный компенсатор на два Г - образных компенсатора, получив при этом длину компенсационного отрезка трубы равную 30 м и соответственно образующееся на этом отрезке линейное расширение 42 мм.

Тогда,

$$L_k = K \sqrt{32 \cdot 42} = 550 \text{ мм}$$

$$B_{\min} = 150 + 2 \cdot 42 = 234 \text{ мм}$$

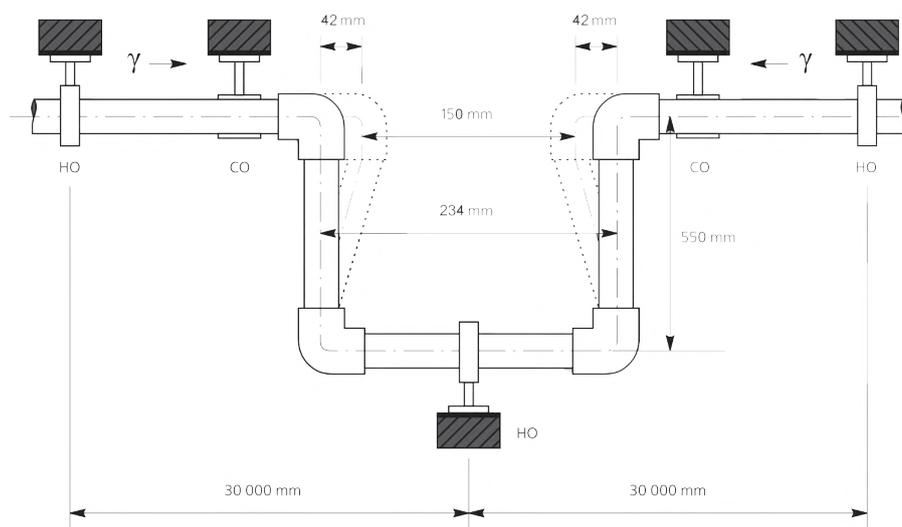

Полученные данные определяют размеры П-образного компенсатора равные: 550 мм x 234 мм.


Если архитектура здания не позволяет установить данный компенсатор, то следует увеличивать количество компенсаторов, уменьшая их размеры. Для этого разбиваем прямолинейный участок на 2, при помощи неподвижной опоры. После чего рассчитываем на каждый из полученных участков П-образный компенсатор, состоящий из 4 Г-образных компенсаторов с компенсационными отрезками 15 метров.

Тогда,

$$\Delta l = 0,035 \cdot 60 / 4 \cdot 40 = 21 \text{ мм}$$

$$L_k = K \sqrt{32 \cdot 21} = 388 \text{ мм}$$

$$B_{\min} = 150 + 2 \cdot 21 = 192 \text{ мм}$$

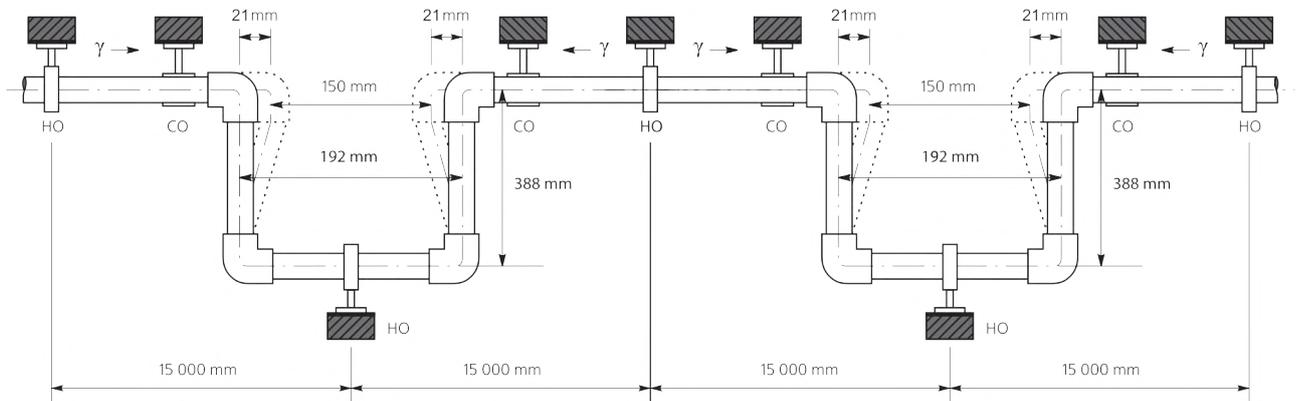

Полученные данные определяют размеры П - образного компенсатора равные: 388 мм x 192 мм.

4.5 Способы крепления

Монтаж трубопроводов системы РОСТерм должен осуществляться с учетом линейных расширений, особенностей материала и соединений. В креплении трубопровода используются скользящие (СО) и неподвижные опоры (НО).


Установка неподвижных опор необходима для жесткой фиксации трубопровода, в качестве неподвижных опор можно использовать хомуты с гайкой и резинкой, крепление которых происходит при помощи шпильки, самореза или анкера. Существует несколько вариантов установки неподвижных опор:




1. В местах поворота трубопровода




2. В местах ответвления трубопровода

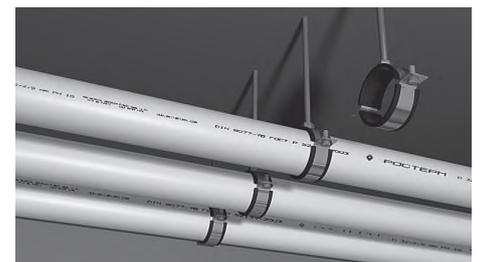


3. На прямых отрезках при помощи установки жестких хомутов

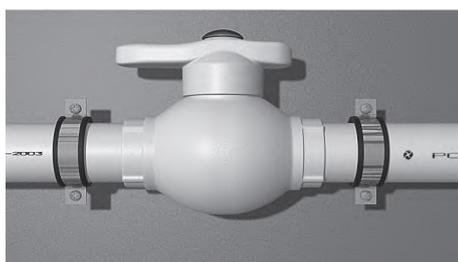

4. В местах присоединения арматуры

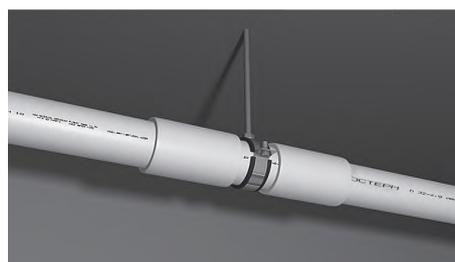




5. Между двумя фасонными изделиями

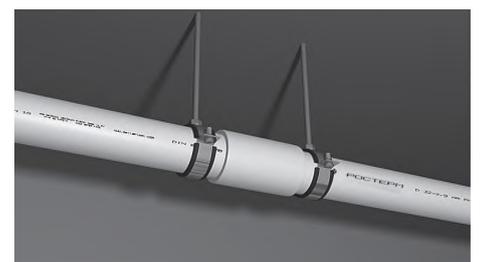

6. При помощи двух хомутов и одного фитинга



Установка подвижных опор обеспечивает свободное движение трубы на компенсруемых участках трубопровода, в качестве подвижной опоры можно использовать крепление-клипсу или свободно затянутый хомут. Установка подвижных опор осуществляется следующим образом:

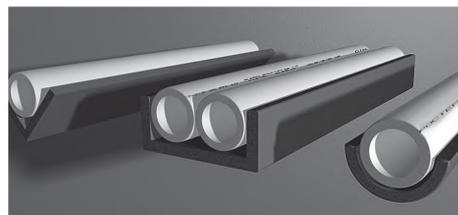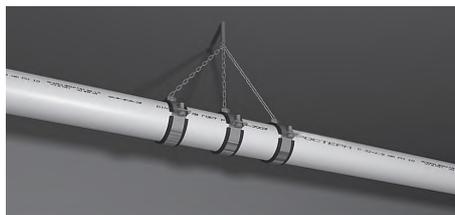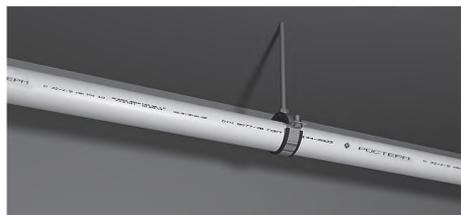

На прямых отрезках трубопровода при помощи установки клипс и не затянутых хомутов

На подвесных хомутах

Укладка трубопровода в свободный желоб

Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопровода (СП 40-101-96)

Таблица №14

Номинальный наружный диаметр трубы, мм	Расстояние, мм						
	20 °С	30 °С	40 °С	50 °С	60 °С	70 °С	80 °С
16	500	500	500	500	500	500	500
20	600	600	600	600	550	500	500
25	750	750	700	700	650	600	550
32	900	900	800	800	750	700	650
40	1050	1000	900	900	850	800	750
50	1200	1200	1100	1100	1000	950	900
63	1400	1400	1300	1300	1150	1150	1000
75	1500	1500	1400	1400	1250	1150	1100
90	1600	1600	1500	1500	1400	1250	1200

При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм для труб большого диаметра.

4.6 Теплоизоляция трубопроводов

«Тепловую изоляцию следует предусматривать для трубопроводов систем отопления, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя, в искусственно охлаждаемых помещениях, а также для предупреждения ожогов и конденсации влаги...» (СП 60.13330.2012; СП 61.13330.2012; СП 31.13330.2010).

Трубы и фасонные изделия РОСТерм обладают существенно более высокой степенью самоизоляции (коэффициент теплопроводности PP-R составляет 0,15 Вт/м × К), благодаря чему требуется существенно меньшее количество теплоизоляционных материалов в сравнении с металлическими трубами.

5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

5.1 Гидравлический расчет

Гидравлический расчет систем холодного, горячего водоснабжения и отопления основывается на основном уравнении Бернулли:

$$\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_m$$

$$\Delta h = \lambda l / d * V^2 / 2g + \zeta * V^2 / 2g$$

$$\Delta h_1 = \lambda l / d * V^2 / 2g$$

$$\Delta h_m = \zeta * V^2 / 2g$$

где,

Δh - сумма потерь давления

Δh_1 - потери по длине трубопровода

Δh_m - местные потери

λ - коэффициент сопротивления трения по длине

l - длина трубопровода

d - диаметр трубопровода

V - скорость движения жидкости

g - ускорение силы тяжести (9,81 м/с²)

ζ - коэффициент местного сопротивления

Расчет начинается с определения расхода жидкости на каждом участке трубопровода. Далее для определения диаметра трубы необходимо знать значение скорости потока, как показывает практика экономически выгодным является значение около 1 м/с. Однако, максимальное значение допускается:

– для холодного и горячего водоснабжения, согласно СП 30.13330.2016, не более 3 м/с.

– для систем отопления это значение, согласно СП 60.13330.2012, принимается в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:

а) выше 40 дБА – не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с – в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с – в производственных зданиях и помещениях.

б) 40 дБА и ниже – по таблице №15:

Таблица №15

Допустимый эквивалентный уровень шума, дБ	Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубах при коэффициентах местных сопротивлений узла отопительного прибора или стояка с арматурой, приведенных к скорости теплоносителя в трубах				
	до 5	10	15	20	30
25	1,5/1,5	1,1/0,7	0,9/0,55	0,75/0,5	0,6/0,4
30	1,5/1,5	1,5/1,2	1,2/1,0	1,0/0,8	0,85/0,65
35	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,1	1,2/0,95	1,0/0,8
40	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,5/1,5	1,3/1,2

Примечания:

1. В числителе приведена допустимая скорость теплоносителя при применении кранов пробочных, трехходовых и двойной регулировки, в знаменателе – при применении вентилях.

2. Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через несколько помещений, следует определять, принимая в расчет:

а) помещение с наименьшим допустимым эквивалентным уровнем шума;


б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, прокладываемого через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.

Зная расход и максимальную скорость, мы можем с помощью номограмм выбрать необходимый диаметр трубопровода.


Гидравлический расчет трубопроводов из PP-R и PPRT заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.*

Гидравлические потери напора в трубах можно определить по номограммам:

Номограмма потерь давления для труб РОСТерм SDR6 при температуре 20 °С

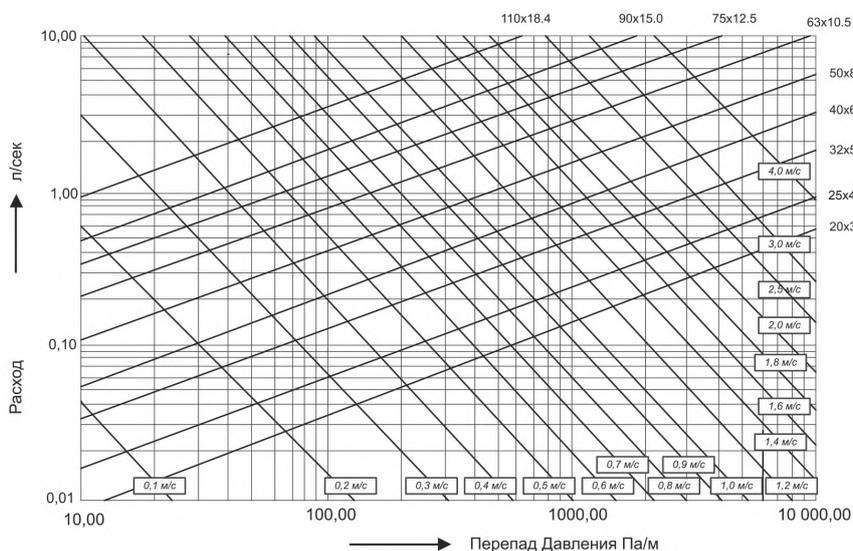


Номограмма потерь давления для труб РОСТерм SDR6 при температуре 60 °С

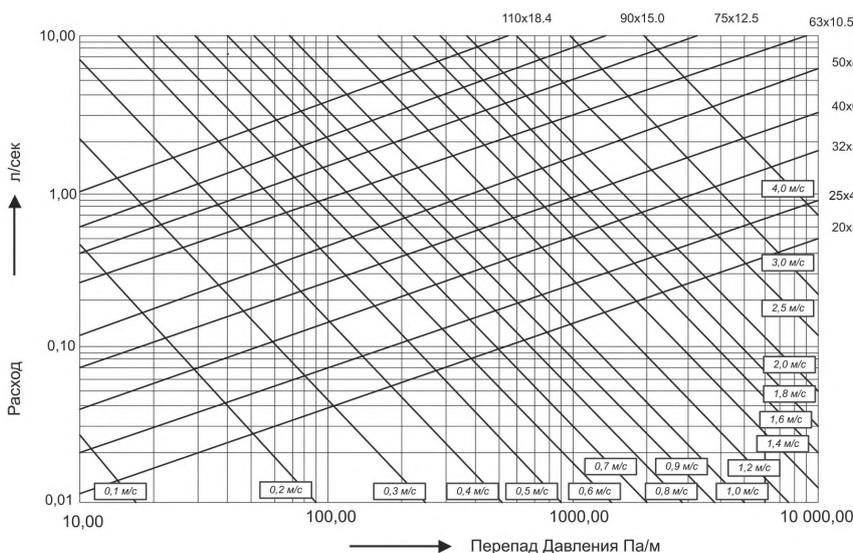


*СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер» от 09 1996 №13/214


Номограмма потерь давления для труб РОСТерм FRP, армированных стекловолокном, SDR7,4/SDR9 при температуре 20 °С

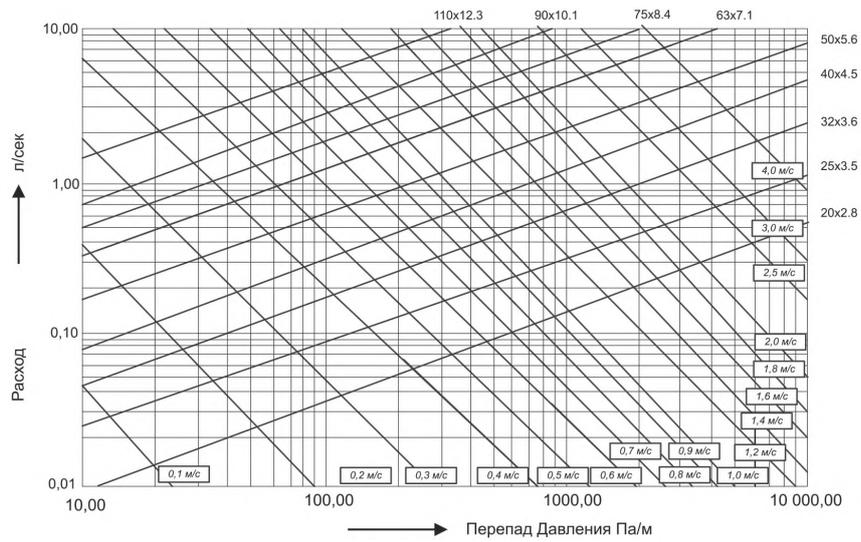



Номограмма потерь давления для труб РОСТерм FRP, армированных стекловолокном, SDR7,4/SDR9 при температуре 60 °С

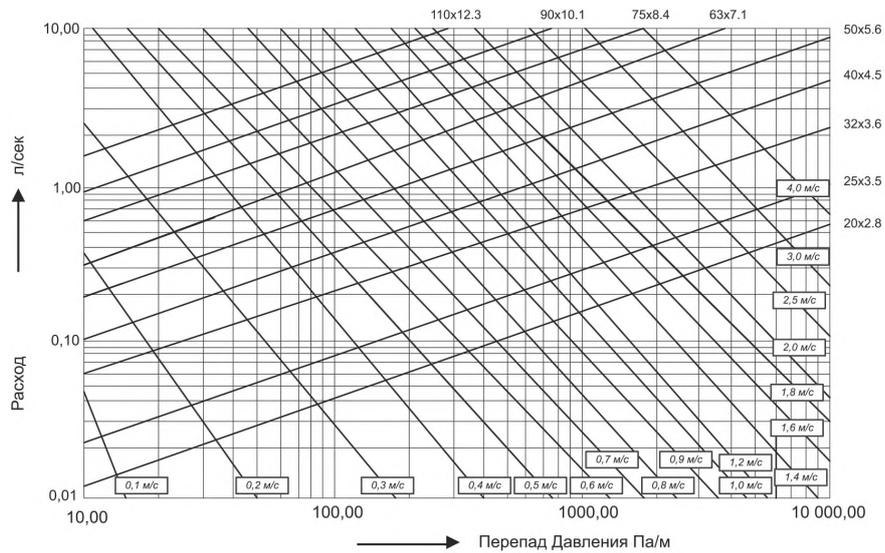







Номограмма потерь давления для труб РОСТерм FRP, армированных стекловолокном, SDR7,4/SDR9 при температуре 90 °С

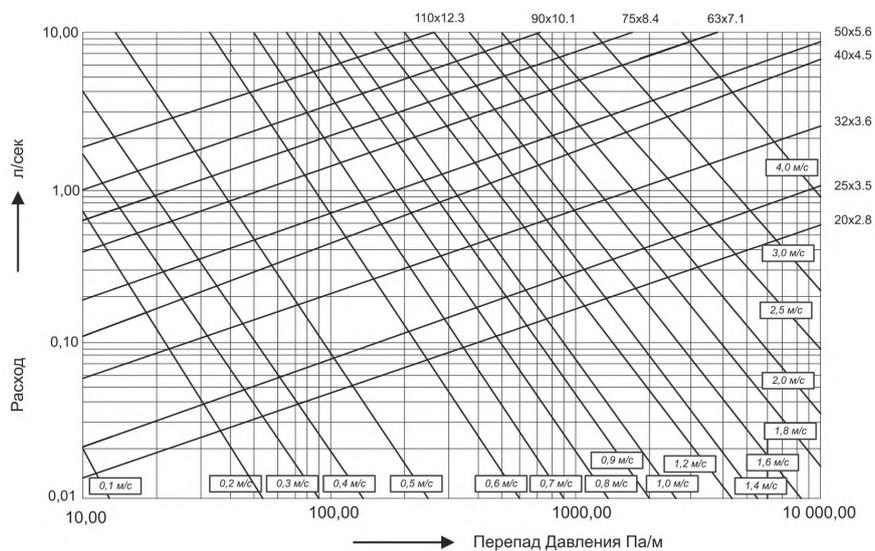


КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДЛЯ ФИТИНГОВ «РОСТЕРМ» → НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

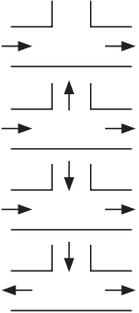
Название	Рисунок	Условное обозначение	Примечание	Значение
Муфта				0,25
Муфта переходная			Переход на:	
			-1 диаметр	0,40
			-2 диаметра	0,50
			-3 диаметра	0,60
			-4 диаметра	0,70
			-5 диаметров	0,80
-6 диаметров	0,90			
Уголок 90°				1,20
Уголок 45°				0,50
Тройники			Проходной в случаеразделения потока	0,25
			Разделение потока	1,20
			Слияние потоков	0,80
			Разделение потоков	1,80
			Слияние противоположных потоков	3,00
			Крестовина	
Слияние потоков	2,10			

КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДЛЯ ФИТИНГОВ «РОСТЕРМ» → НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА


Название	Рисунок	Условное обозначение	Примечание	Значение
Значение Редукционные тройники				
Значения складываются из соответствующих значений для тройников и редукционных муфт				
Муфта комбинированная с внутренней резьбой				0,50
Муфта комбинированная с внешней резьбой				0,70
Уголок комбинированный с внутренней резьбой				1,40
Уголок комбинированный с внешней резьбой				1,60
Тройник комбинированный с внутренней резьбой			Разделение потока:	
			- 16x1/2"×16	1,40
			- 20x3/4"×20	1,40
			- 20x1/2"×20	1,60
			- 25x3/4"×25	1,60
			- 32x1"×32	1,60
			- 25x1/2"×25	1,80
- 32x3/4"×32	1,80			
Тройник комбинированный с внешней резьбой			Разделение потока:	
			- 20x1/2"×20	1,80


7. НОМЕНКЛАТУРА

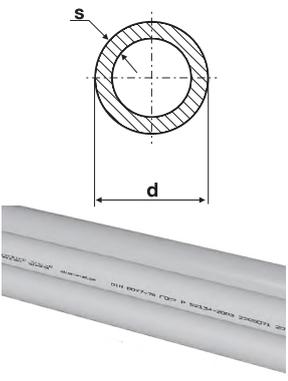
1	ТРУБА РОСТЕРМ для горячего и холодного водоснабжения PP-R SDR 6																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>3,4</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>32</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>40</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>50</td><td>8,3</td></tr> <tr><td>63</td><td>10,5</td></tr> <tr><td>75</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>90</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>110</td><td>18,3</td></tr> <tr><td>125</td><td>20,8</td></tr> </tbody> </table>	d	s	20	3,4	25	4,2	32	5,4	40	6,7	50	8,3	63	10,5	75	12,5	90	15,0	110	18,3	125
d	s																						
20	3,4																						
25	4,2																						
32	5,4																						
40	6,7																						
50	8,3																						
63	10,5																						
75	12,5																						
90	15,0																						
110	18,3																						
125	20,8																						

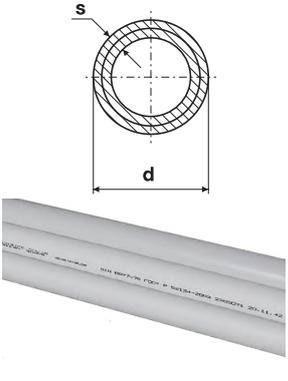2	ТРУБА РОСТЕРМ для горячего водоснабжения и отопления, армированная стекловолокном, PPRT FRP SDR 9 (возможно производство SDR 6/5 по запросу)																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>2,8*</td></tr> <tr><td>25</td><td>3,5*</td></tr> <tr><td>32</td><td>3,6</td></tr> <tr><td>40</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>50</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>63</td><td>7,1</td></tr> <tr><td>75</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>90</td><td>10,1</td></tr> <tr><td>110</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>125</td><td>14,0</td></tr> </tbody> </table>	d	s	20	2,8*	25	3,5*	32	3,6	40	4,5	50	5,6	63	7,1	75	8,4	90	10,1	110	12,3	125
d	s																						
20	2,8*																						
25	3,5*																						
32	3,6																						
40	4,5																						
50	5,6																						
63	7,1																						
75	8,4																						
90	10,1																						
110	12,3																						
125	14,0																						

* Соответствует SDR 7,4

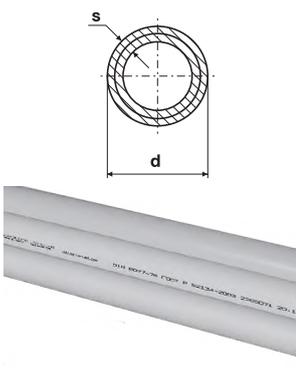
3	ТРУБА РОСТЕРМ для горячего, холодного водоснабжения и отопления, армированная стекловолокном, PP-R Aqua SDR 6																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>3,4</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>32</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>40</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>50</td><td>8,3</td></tr> <tr><td>63</td><td>10,5</td></tr> <tr><td>75</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>90</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>110</td><td>18,3</td></tr> <tr><td>125</td><td>20,8</td></tr> </tbody> </table>	d	s	20	3,4	25	4,2	32	5,4	40	6,7	50	8,3	63	10,5	75	12,5	90	15,0	110	18,3	125
d	s																						
20	3,4																						
25	4,2																						
32	5,4																						
40	6,7																						
50	8,3																						
63	10,5																						
75	12,5																						
90	15,0																						
110	18,3																						
125	20,8																						

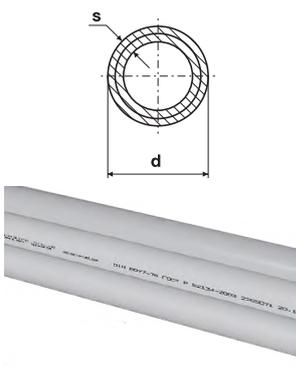4	ТРУБА РОСТЕРМ для горячего и холодного водоснабжения, армированная стекловолокном PP-R Aqua SDR 7,4																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>25</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>32</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>40</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>50</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>63</td><td>8,6</td></tr> <tr><td>75</td><td>10,3</td></tr> <tr><td>90</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>110</td><td>15,1</td></tr> <tr><td>125</td><td>17,1</td></tr> </tbody> </table>	d	s	20	2,8	25	3,5	32	4,4	40	5,5	50	6,9	63	8,6	75	10,3	90	12,3	110	15,1	125
d	s																						
20	2,8																						
25	3,5																						
32	4,4																						
40	5,5																						
50	6,9																						
63	8,6																						
75	10,3																						
90	12,3																						
110	15,1																						
125	17,1																						

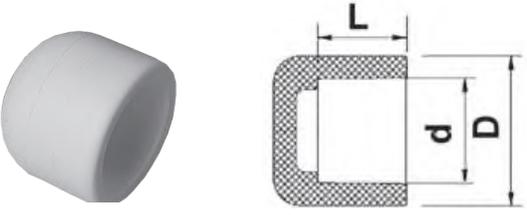ЗАГЛУШКА		d, мм	D, мм	L, мм
		20	29	14,5
		25	34	16
		32	42	18
		40	52	20,5
		50	65	23,5
		63	80	27,5
		75	98	32
		90	119	36
		110	145	40


АМЕРИКАНКА ВР		размеры, дюйм
		20x1/2
		25x3/4
		32x1
		40x1 1/4
		50x1 1/2
		63x2


АМЕРИКАНКА НР		размеры, дюйм
		20x1/2
		25x3/4
		32x1
		40x1 1/4
		50x1 1/2
		63x2
		75x2 1/2

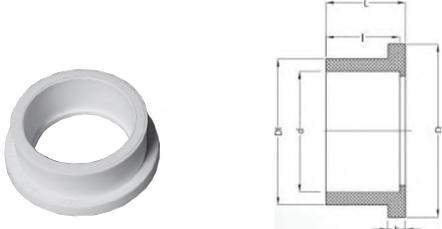
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ 	d, мм	l, мм	L, мм	h, мм	D1, мм	D, мм
	20	16	19	6	27	34
	25	19	21	7	33	41
	32	22	25	7	41	41
	40	26	29	8	50	61
	50	31	34	8	61	73
	63	38	41	9	76	90
	75	44	47	10	90	106
	90	51	56	11	108	125
	110	61	66	12	131	150


ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ 	d, мм
	50
	63
	75
	90
	110
	125


МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР 	d, мм	G, мм	L, мм
	20	1/2"	14,5
	20	3/4"	14,5
	25	1/2"	16
	25	3/4"	16
	32	3/4"	18
	32	1"	18

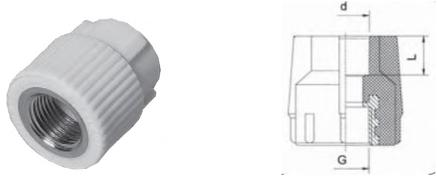
МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ВР 	d, мм	G, мм	L, мм
	20	1/2"	14,5
	20	3/4"	14,5
	25	1/2"	16
	25	3/4"	16
	32	3/4"	18
	32	1"	18

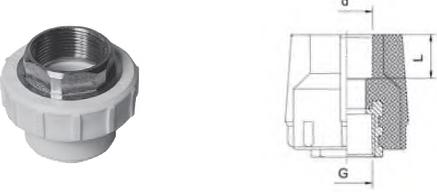
МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВР (ПОД КЛЮЧ) 	d, мм	G, мм	L, мм
	32	1"	59
	40	1 1/4"	63,5
	50	1 1/2"	65,5
	63	2"	77
	75	2 1/2"	83,5

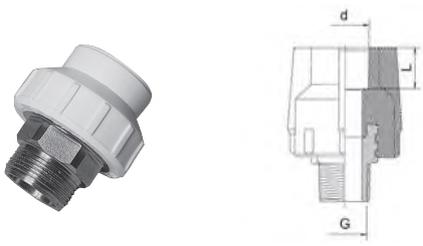
<p>МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (ПОД КЛЮЧ)</p> 	d, мм	G, мм	L, мм
	32	1"	79
	40	1 1/4"	84
	50	1 1/2"	85
	63	2"	102
	75	2 1/2"	107,5
	90	3"	116

<p>ОБВОД КОРОТКИЙ</p> 	d, мм	D, мм	L, мм
	20	29	14,5
	25	34	16
	32	42	18


<p>ОБВОД ДЛИННЫЙ</p> 	d, мм	L, мм	Z, мм
	20	225	53
	25	250	56
	32	280	68
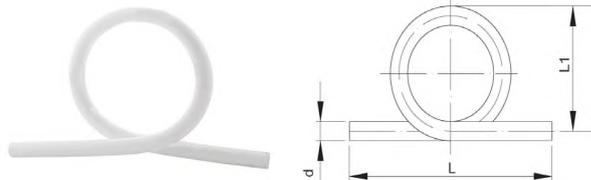
<p>ПЕТЛЕОБРАЗНЫЙ КОМПЕНСАТОР</p> 	d, мм	L, мм	L1, мм
	20	400	200
	25	400	210
	32	400	215
	40	400	230
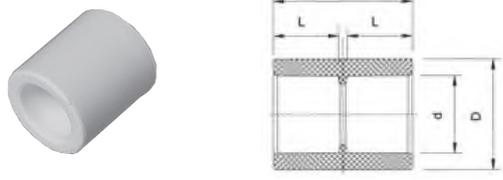
<p>МУФТА</p> 	d, мм	D, мм	H, мм	L, мм
	20	29	32	14,5
	25	34	35	16
	32	42	39	18
	40	52	44	20,5
	50	65	50	23,5
	63	80	58	27,5
	75	100	66	30,5
	90	120	72	33
	110	147	80	35,5

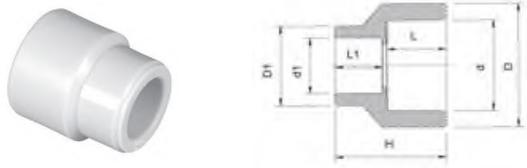
<p>МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВВ</p> 	d, мм	d1, мм	D, мм	D1, мм	H, мм	L, мм	L1, мм
	20	20	29	29	38,5	16	14,5
	32	20	34	29	42,5	18	14,5
	32	25	42	34	45	18	16
	40	20	52	34	49,5	20,5	14,5
	40	20	52	34	49,5	20,5	16
	40	32	52	42	50	20,5	18
	50	20	65	29	54,5	23,5	14,5
	50	25	65	34	54,5	23,5	16
	50	32	65	42	54,5	23,5	18
	50	40	65	52	54,5	23,5	20,5
	63	25	80	34	65	27,5	16
	63	32	80	42	65	27,5	18
	63	40	80	52	65	27,5	20,5
	63	50	80	65	65	27,5	23,5

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВН




d, мм	d1, мм	D, мм	L, мм	Z, мм
25	20	29	38,5	24
32	20	29	42,5	30,5
32	25	34	45	29
40	20	34	49,5	35
40	25	34	49,5	33,5
40	32	42	50	32
50	20	29	54,5	40
50	25	34	54,5	38,5
50	32	42	54,5	36,5
50	40	52	54,5	34
63	20	29	65	51
63	25	34	65	49
63	32	42	65	47
63	40	52	65	44,5
63	50	65	65	41,5
75	50	65	67,5	43,5
75	63	82	72,5	44
90	63	100	82	52
90	75	100	82	52
110	90	120	93	60

ТРОЙНИК 90°





d, мм	D, мм	L, мм	H, мм
20	29	14,5	51
25	34	16	59
32	42	18	70
40	52	20,5	83
50	65	23,5	99
63	82	27,5	120
75	100	37	69,5
90	121	46,5	79,5
110	147	56	93


ТРОЙНИК 90°

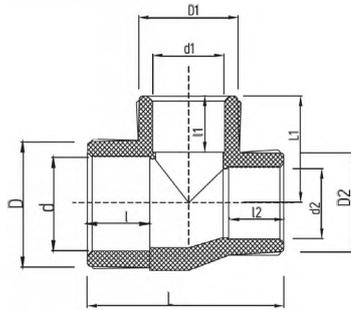



d	d1	d2	D	D1	D2	L	L1	I
25	20	20	34	29	29	52,9	28,5	16,0
25	20	25	34	29	34	54,0	30,0	16,0
32	20	20	42	29	29	76,0	37,0	18,1
32	20	25	42	29	34	74,8	34,5	18,1
32	20	32	42	29	42	57,5	34,5	18,1
32	25	32	42	34	42	63,0	32,0	18,1
40	20	40	52	29	52	64,0	36,0	20,5
40	25	40	52	34	52	68,0	36,0	20,5
40	32	40	52	42	52	74,6	38,0	20,5
50	20	50	65	29	65	74,0	42,9	23,5
50	25	50	65	34	65	80,2	46,5	23,5
50	32	50	65	42	65	87,8	47,5	23,5
50	40	50	65	52	65	94,1	51,0	23,5
63	20	63	82	29	82	76,0	46,9	27,4
63	25	63	82	34	82	87,5	50,0	27,4
63	32	63	82	42	82	96,1	55,0	27,4
63	40	63	82	52	82	103,1	55,5	27,4
63	50	63	82	65	82	112,0	56,0	27,4
75	40	75	100	52	100	108,0	60,5	31,0
75	50	75	100	65	100	120,0	66,0	31,0
75	63	75	100	82	100	139,5	69,0	31,0
90	63	90	110	82	110	146,2	76,0	35,5
90	75	90	110	100	110	146,0	78,7	35,5
110	75	110	147	100	147	154,0	85,7	37,0
110	90	110	147	110	147	167,0	93,1	37,0


КРЕСТОВИНА			d, мм	D, мм	L, мм
			20	29	14
25	34	16			
32	42	18			
40	52	20,5			


УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВР			d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
			20	1/2"	29	14,5
25	1/2"	34	16			
25	3/4"	34	16			

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НР			d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
			20	1/2"	29	14,5
25	1/2"	34	16			
25	3/4"	34	16			

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НР			d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
			20	1/2"	29	14,5
20	3/4"	29	14,5			
25	1/2"	34	16			
25	3/4"	34	16			
32	3/4"	42	18			
32	1"	42	18			


УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР			d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
			20	1/2"	29	14,5
20	3/4"	29	14,5			
25	1/2"	34	16			
25	3/4"	34	16			
32	3/4"	42	18			
32	1"	42	18			


ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР			d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
			20	1/2"	29	14,5
20	3/4"	29	14,5			
25	1/2"	34	16			
25	3/4"	34	16			
32	3/4"	42	18			
32	1"	42	18			

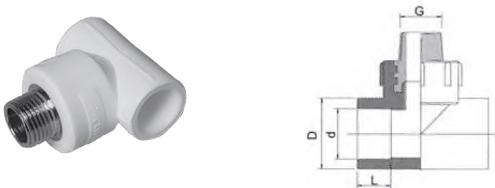ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НР		d, мм	G, мм	D, мм	L, мм
		20	1/2"	29	14,5
		20	3/4"	29	14,5
		25	1/2"	34	16
		25	3/4"	34	16
		32	3/4"	42	18
		32	1"	42	18


ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ		G
		1/2"
		3/4"
		1"

ОТВОД 90°		d, мм	D, мм	L, мм
		20	29	14,5
		25	34	16
		32	42	18
		40	52	20,5
		50	65	23,5
		63	80	27,5
		75	100	39
		90	121	46,5
		110	147	56

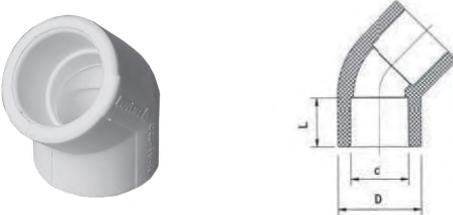ОТВОД 45°		d, мм	D, мм	L, мм
		20	29	14,5
		25	34	16
		32	42	18
		40	52	20,5
		50	65	23,5
		63	80	27,5
		75	100	39
		90	121	46,5
		110	147	56

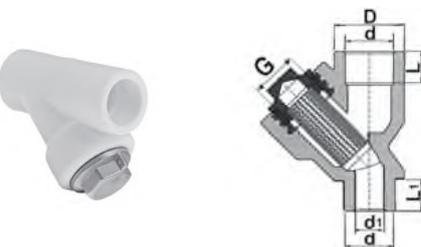
ФИЛЬТР КОСОЙ		d, мм	G, мм	D, мм	L, мм	L, мм	L1, мм
		20	1/2"	29	14,5	14,5	13
		25	3/4"	34	16	16	14
		32	1"	42	18		

КРАН ШАРОВОЙ



d, мм	D, мм	L, мм
20	29	14,5
25	34	16
32	42	18
40	52	20,5
50	65	23,5
63	80	27,5

УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ДВОЙНОЙ ВР



d, мм	D, мм	G, мм
20	29	1/2"

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 1500 ВТ
 ДИАМЕТРЫ 20-63ММ
 (В КОМПЛЕКТЕ НАСАДКИ 20-40)



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 2000 ВТ
 ДИАМЕТРЫ 20-110 ММ
 (В КОМПЛЕКТЕ НАСАДКИ 50-75)



СМЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



d, мм

20

25

32

40

50

63


75

90

110

125

СИСТЕМА ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Х РОСТЕРМ

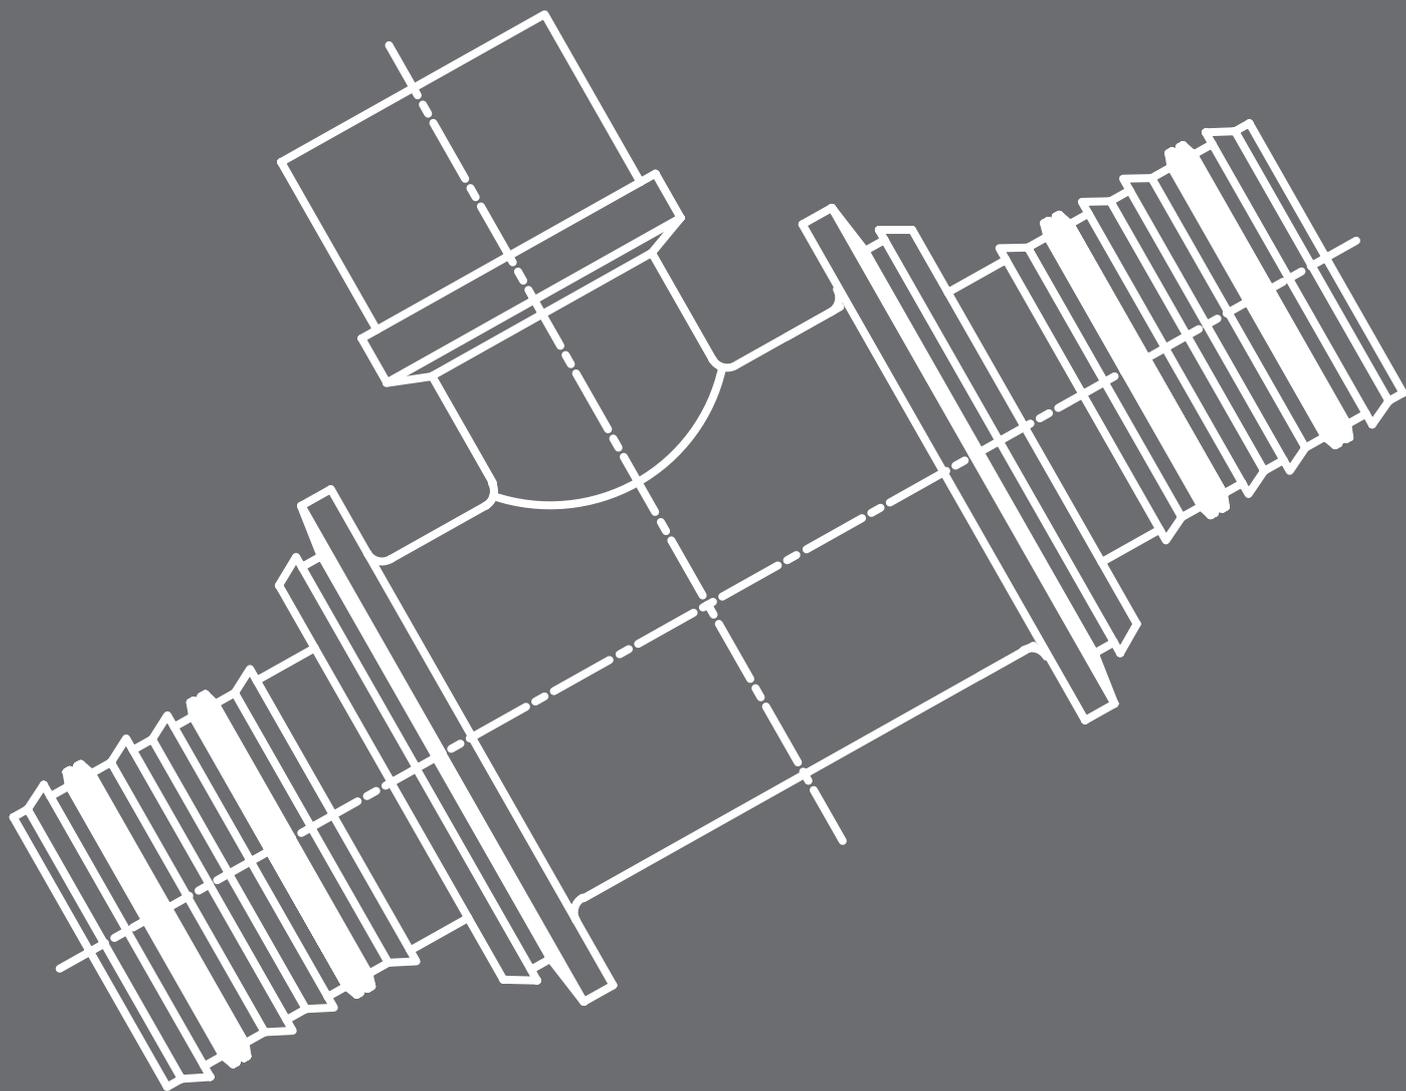

1. Трубы РОСТерм из сшитого полиэтилена РЕ-Х

1.1 Общая информация

Трубы РЕ-Х — это трубы из сшитого полиэтилена. Молекулы полиэтилена в данном виде труб «сшиваются» друг с другом, в результате чего трубы РЕХ приобретают дополнительную прочность, гибкость и «память формы» — способность возвращать первоначальную форму даже при сильных деформациях. Под сшивкой подразумевается создание пространственной решётки в полиэтилене высокой плотности за счёт образования объёмных поперечных связей между макромолекулами полимера. Относительное количество образующихся поперечных связей в единице объёма полиэтилена определяется показателем «степени сшивки».

Эксплуатация труб РЕ-Х может осуществляться при температурах до +95 градусов. Устойчивость материала труб к химическим воздействиям позволяет транспортировать воду и целый ряд технических жидкостей, что увеличивает область применения трубопроводов.

1.2 Методы сшивки РЕ-Х

Компания РОСТерм представляет трубы РЕ-Х двух видов – РЕ-Ха и РЕ-Хб, различающихся по методу сшивки полиэтилена.

РЕ-Ха – пероксидный метод. Пероксидная сшивка, это процесс активного взаимодействия свободных радикалов, появление которых было специально инициировано повышением температуры. Реакция свободных радикалов (молекул со свободной связью) приводит к образованию углерод-углеродных связей между полимерными цепочками. Для получения сшитого полимера по способу А полиэтилен перед экструдированием расплавляется вместе с антиокислителями и пероксидами.

РЕ-Хб – силановый метод. Применение силанов позволяет получить более гибкий и экономичный процесс сшивания, и эта технология широко применяется для производства труб более 30 лет. Силанольно-сшитые молекулы в полиэтилене связаны кислороднокремневыми «мостиками» Si-O-Si, а не углеродуглеродными связями C-C, образующимися в результате пероксидного метода.

Особенности методов сшивки

РЕ-Ха	РЕ-Хб
+Выше показатель гибкости (легче монтаж)	+Более высокие прочностные характеристики

1.3 Преимущества труб РЕ-Х

К основным преимуществам труб РЕ-Х относятся:

1. Сшивание образует материал, устойчивый к изломам и обладающий памятью формы.
2. Устойчивость к химическому воздействию растворителей, масел, трубы не подвержены зарастанию, коррозии или возникновению старения.
3. Материал, используемый в трубах РЕ-Х, эластичен, он амортизирует гидравлический удар (например, когда резко закрывают кран смесителя). По сравнению с обычными металлическими трубами гидравлический удар уменьшается в три раза.
4. Высокая степень ударпрочности.
5. Трубы не содержат веществ, которые могут повлиять на органолептические свойства (вкус, цвет, запах) воды.
6. Повышенная устойчивость к растрескиванию.
7. Повышенная прочность на разрыв.

Эти свойства характеризуют трубы РЕ-Х в качестве идеального решения для отопления, систем «теплый пол», систем ГВС или для транспортировки агрессивных жидкостей.

Сшитые полиэтиленовые трубы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32415-2013.

1.4 Характеристики труб РЕ-Х РОСТерм

Значения основных характеристик труб РОСТерм

Характеристи		Значение
Коэффициент линейного расширения, мм/м°С		0,15
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С		0,35
Шероховатость внутренней поверхности, мм		0,007
Плотность РЕ-Х, г/см ³		0,94
Кислородная диффузия для труб с антикислородным барьером, не > г/(м ³ *сут)*		0,1
Максимальная рабочая температура, °С		95
Максимальная предельная температура, °С		110
Минимальная температура для работы с трубами, °С**	Размотка бухт	0
	Монтаж соединений	+10
Минимальная температура транспортируемой среды, °С**		-40
Степень сшивки, не менее %		70/65***

* отвечает требованиям СП 60.13330.2012, предписывающим применять в системах отопления полимерные трубы с показателем кислородопроницаемости не более 0,1 г/(м³*сут);

** в соответствии с СП 41-109-2005

***Степень сшивки, не менее %, для труб РЕ-Ха/РЕ-Хб

2. СИСТЕМА РОСТЕРМ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

2.1 Номенклатура "Теплый пол РОСТерм"

Трубы РЕ-Ха для теплого пола

Изображение	Наименование	Номинальный размер, мм	Размер бухты, м
	Труба РЕ-Ха РОСТерм для теплого пола	16 (2,0) 20 (2,0)	100, 200
	Труба РЕ-Ха РОСТерм для теплого пола с EVOH		

Трубы РЕ-Хб для теплого пола

Изображение	Наименование	Номинальный размер, мм	Размер бухты, м
	Труба РЕ-Хб РОСТерм для теплого пола	16 (2,0) 20 (2,0)	100, 200
	Труба РЕ-Хб РОСТерм для теплого пола с EVOH		

Фитинги, теплы пол

	Фитинг "Евроконус" для подключения коллекторных узлов	Размер
		16x1/2"
		16x3/4"
		20x3/4"

2.2 Характеристика системы

Трубы РОСТерм «Теплый пол» производятся из молекулярно-сшитого полиэтилена РЕ-Х. Сшивка полиэтилена приводит к образованию дополнительных поперечных связей между молекулами, что придает исходному материалу совершенно новые качества, а именно стойкость к воздействию высоких температур, что позволяет применять трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х в системах напольного отопления.

Значения основных характеристик труб РОСТерм "Теплый пол"

Обозначение	Наименование	Значение	Величина	
T_{\max}	Максимальная рабочая температура	70	°С	
$T_{\text{раб}}$	Рабочая температура	20-60	°С	
P_{\max}	Максимальное давление для класса эксплуатации ХВ	16x2,0	16	бар
		20x2,0	13	бар
	Максимальное давление для класса эксплуатации 4	16x2,0	9,5	бар
		20x2,0	8,4	бар
ρ_1	Плотность РЕ-Х	0,94	г/см ³	
ρ_2	Плотность EVOH	1,19	г/см ³	

2.3 Компенсация линейного расширения

Линейное расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. В случае напольного отопления трубы могут менять свои размеры при изменении температуры теплоносителя, учитывая жесткую фиксацию труб в теле стяжки, возникающее напряжение распределяется по толщине стенки трубы. В связи с этим не требуется организация дополнительных мероприятий по компенсации возникающего линейного расширения.

2.4 Преимущества системы РОСТерм "Теплый пол"

- Наиболее комфортное и равномерное распределение тепла в помещении
- Экономия тепловой энергии за счет низкой температуры теплоносителя и эффекта саморегуляции достигает 30%
- Все элементы системы скрыты - существуют новые возможности в дизайне и оформлении интерьеров
- Водяное отопление, в отличие от электрического, не создает электромагнитного излучения, вредного для здоровья человека
- Работает на любом источнике энергии (центральное отопление, котел - газовый или на жидком топливе, электричество)
- Надежность и простота эксплуатации

2.5 Общие рекомендации по проектированию системы РОСТерм "Теплый пол"

Теплоотдача — перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой (СП 23-101-2004).

Монтажу системы напольного отопления предшествует разработка технического проекта, в котором должны содержаться:

- расчеты теплопотерь каждого помещения (теплотехнический расчет);
- расчеты гидравлических параметров системы (гидравлический расчет);
- чертеж (схема укладки контуров);
- спецификация материалов и оборудования.

В процессе проектирования системы напольного отопления определяются следующие параметры:

- диаметр трубы, шаг и глубина укладки;
- длина отопительного контура;
- конфигурация контура;
- температура теплоносителя.

Проектировать контуры напольного отопления следует таким образом, чтобы направить поток горячего теплоносителя в наиболее холодные помещения — к наружным стенам, окнам, входным дверям. Желательно каждое помещение отапливать отдельной петлей, большие помещения — несколькими петлями.

При расчете системы напольного отопления необходимо учитывать конструкцию пола, в которой будет установлена система, материал покрытия пола. В общей сложности теплоотдача, приходящаяся на каждый градус разницы между средней температурой поверхности пола и температурой воздуха в комнате, равна 11,5 Вт/м². В хорошо утепленных современных домах в самое холодное время года отопительная нагрузка равна 50–60 Вт/м². Иными словами, для поддержания температуры в помещении 20 °С при отопительной нагрузке на пол 50–60 Вт/м² температура поверхности пола должна быть на 4,5–5,5 °С выше температуры воздуха в комнате.

Над системой напольного отопления можно устанавливать практически любое покрытие пола, следует только учитывать, что разные материалы обладают разными свойствами.

Теплотехнические показатели материалов*

Наименование покрытия	Толщина слоя d, мм	Теплопроводность Вт/мК	Сопrotивление теплопередаче R, мК/Вт	Общая толщина слоя d, мм	Теплопроводность материалов относительно теплопроводности паркета*
Текстиль	10	0,07	0,15	10	3,5*к
Паркет	8	0,02	0,04	10	к
Клей	2	0,02	0,01/0,05	10	к
Искусственный материал	5	0,23	0,022	5	11,5*к
Керамическая плитка	10	1	0,01	12	50*к
Мастика	2	1,4	0,001/0,011		70*к
Керамическая плитка	10	1	0,01	20	50*к
Раствор	10	1,4	0,007/0,017		70*к
Камень (мрамор)	15	3,5	0,004	25	175*к
Раствор	10	1,4	0,007/0,011		70*к


* – в соответствии со СП 60.13330.2016, СП 23-101-2004

2.6 Способы укладки труб РОСТерм “Теплый пол” из сшитого полиэтилена


Существует несколько схем укладки рабочей (греющей) петли: змейка, двойная змейка, спираль и спираль со смещенным центром. При монтаже петли в форме змеевика подачу горячей воды организуют со стороны наружной стены, возле которой теплопотери выше, чем в центре помещения. У такого контура неравномерное распределение тепла. Для того, чтобы это исправить, необходимо монтировать петли в виде двойной змейки или спирали. Области вблизи наружных стен здания называются граничными зонами. Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы для того, чтобы компенсировать потери тепла. Шаг укладки является величиной расчетной, но, в любом случае, он должен находиться в интервале не более 100–300 мм, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола.

Расход трубы на 1 м² поверхности пола при шаге 20 см составляет приблизительно 5 погонных метров. В связи с возникающими гидравлическими потерями в контуре петли необходимо предусмотреть максимальную длину контура петли не более 100 метров. Таким образом, при шаге укладки 20 см площадь отапливаемого помещения составляет 20 м². Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь, подключается к распределительному коллектору. При наличии водяных теплых полов необязательно учитывать расположение мебели.

Шаг укладки трубы зависит от диаметра трубы. Чем больше диаметр, тем больше расстояние между осями труб. Как правило, трубы диаметром 20 мм укладывают с шагом 20 см, трубы диаметром 16 мм укладывают с шагом 10 см.

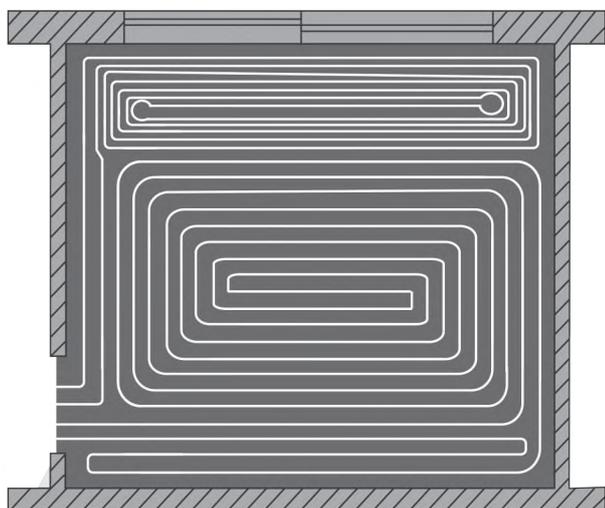

Укладка петель по принципу спирали

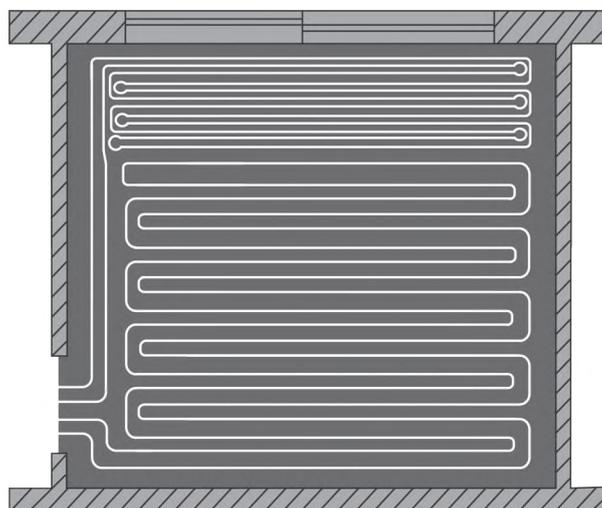


Укладка петель двойной змейкой

2.7 Порядок монтажа

1. Производится разбивка помещения на участки (поля). Количество полей зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь поля составляет 40 м².
2. Затем на предварительно очищенное основание укладывается полиэтиленовая пленка 80-100 мкм, выполняющая функцию влагоустойчивой изоляции.
3. По периметру помещения приклеивается демпферная лента, которая служит компенсатором теплового растяжения бетонной стяжки, т.е. обладает свойством приостанавливать негативное влияние тепла, которое приводит к изменению размеров строительных материалов.
4. На слой полиэтиленовой пленки укладывается слой тепловой изоляции. В качестве теплоизоляции может применяться полистирольная плита плотностью не менее 35 кг/м³ и толщиной 30-200 мм, в зависимости от теплопотерь пола и теплового режима помещения, с целью ограничить потери тепла вниз. Полистирол-термопласт, который характеризуется высокой твердостью, хорошими диэлектрическими свойствами, влагостойкостью, легко окрашивается и формуется, химически стоек, физиологически безвреден. Также в качестве теплоизоляции могут применяться фольгированные теплоизоляционные материалы, но применение таких материалов возможно только при наличии защитной плёнки на алюминии.
5. На слой тепловой изоляции укладывается арматурная сетка размерами 150x150x4 или 100x100x4 мм (пруток 4-5 мм). Она является основанием, к которому пластиковыми хомутами крепится труба теплого пола с шагом 100-300 мм. Рекомендуемый размер листа (карты) 1000x2000 мм.
6. Труба РОСТерм РЕ-Х с шагом 100-300 мм и выбранным типом укладки в зависимости от конструктивного решения укладывается на арматурную сетку.
Размотку бухт и прокладку труб РЕ-Х и РЕ-Х с кислородным барьером EVOH следует производить при температуре воздуха не ниже 0 °С, в соответствии с СП 41-109-2005 П. 4.1.5. 11. Монтаж соединений труб РЕ-Х и РЕ-Х с кислородным барьером EVOH следует осуществлять при температуре окружающей среды не ниже +10 °С, в соответствии с СП 41-109-2005 П. 4.3.3.
7. После укладки петель теплого пола заливается стяжка. Для устройства стяжки обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон М-300. Рекомендуется также добавлять в стяжку пластификатор. Этот препарат уменьшает поверхностное натяжение воды, используемой для приготовления раствора, и способствует увеличению объемной массы покрытия, что позволяет увеличить его теплопроводность и повышает предел прочности на сжатие.
8. Поверх цементно-песчаной стяжки укладывается основное покрытие пола (например, керамическая плитка).

Разрез отопительной панели системы “Теплый пол” бетонного типа*

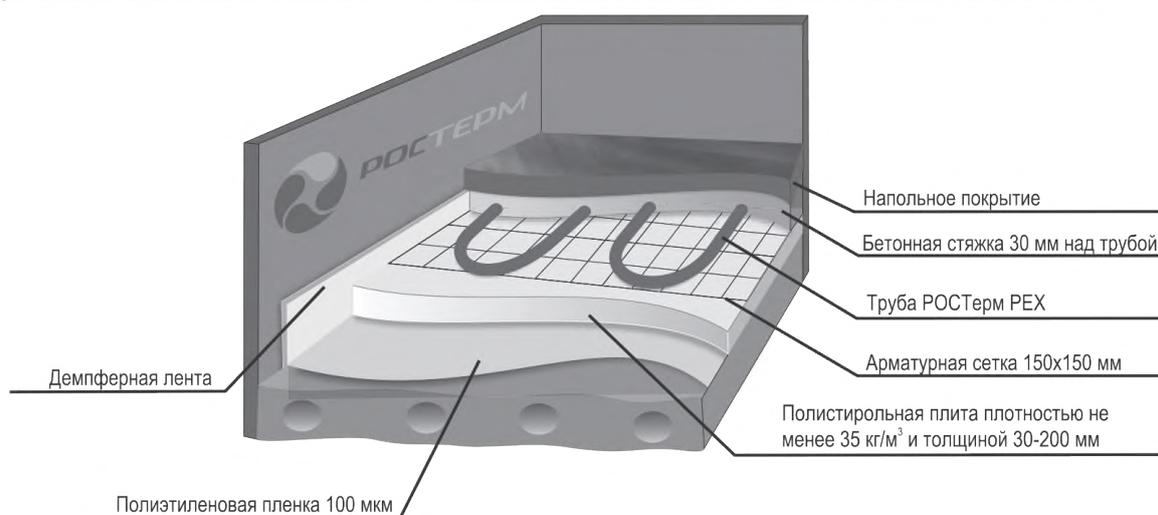

*Конструкция соответствует СП 29.13330.2011 и чертежам типовых деталей полов 2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2.244-1 (узлы 140, 147, 149, 160, 161).

2.8 Хранение и транспортировка

- Трубы производятся из экологически чистого сырья. При хранении и эксплуатации трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на человека.
- Хранить трубы в бухтах необходимо на ровной поверхности.
- При хранении, транспортировке и монтаже труб и фитингов следует избегать их контакта с режущими и колющими деталями.
- Неупакованные в защитную пленку или картонную коробку трубы следует хранить в месте, обеспечивающем отсутствие длительного прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

2.9 Определение срока эксплуатации труб

Задача 1

Необходимо рассчитать срок службы трубы PE-X SDR 9, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 9,5 Бар, для класса эксплуатации 4.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$$\begin{aligned}T_{\text{раб1}} &= T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C} \\T_{\text{раб2}} &= T_2 = 40 \text{ }^\circ\text{C} \\T_{\text{раб3}} &= T_3 = 60 \text{ }^\circ\text{C} \\T_{\text{макс}} &= T_4 = 70 \text{ }^\circ\text{C} \\T_{\text{авар}} &= T_5 = 100 \text{ }^\circ\text{C}\end{aligned}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,95 \cdot 4 = 3,8 \text{ МПа}$$

где P – рабочее давление
S – расчетная серия трубы


Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}$, $T_{\text{макс}}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$\begin{aligned}C_{1-3} &= 1,5 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_{1-3}) \\C_4 &= 1,3 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_4) \\C_5 &= 1 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_5)\end{aligned}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\begin{aligned}\delta_{1-3} &= C_{1-3} \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 3,8 = 5,7 \text{ МПа} \\ \delta_4 &= C_4 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 3,8 = 4,94 \text{ МПа} \\ \delta_5 &= C_5 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 3,8 = 3,8 \text{ МПа}\end{aligned}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PE-X, определяем время $t_{\text{раб}}$, $t_{\text{макс}}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

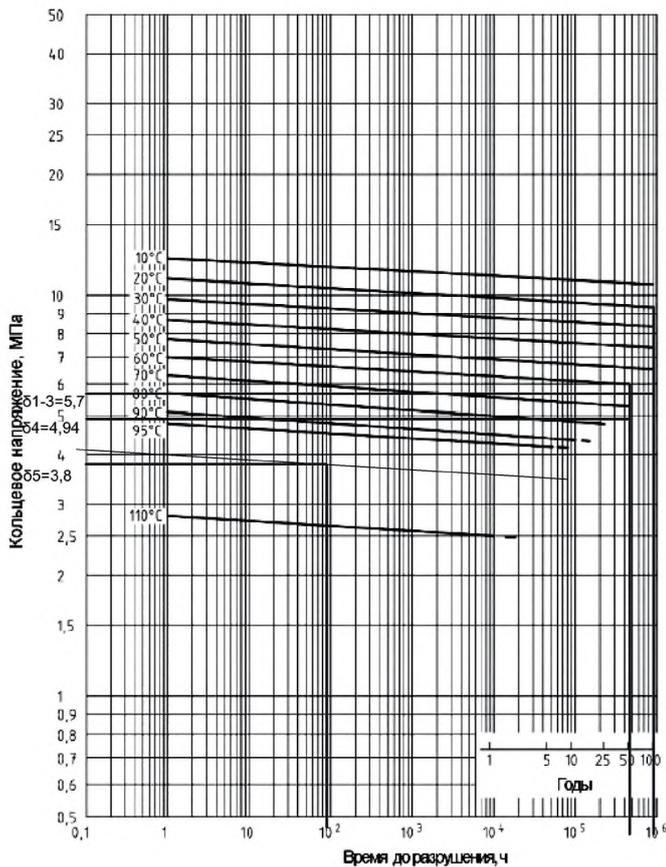

$$TYD = 0,0004258 \text{ \%}/\text{ч.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле

$$T_x = 100 / TYD.$$

$$T_x = 100 / 0,0004258 = 234\,850 \text{ ч} = 26,81 \text{ лет.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 4, срок службы данной трубы 26.81 лет, с рабочим давлением 9,5 бар.

Задача 2

Необходимо рассчитать срок службы трубы PE-X SDR 11, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 8,4 Бар, для класса эксплуатации 4.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$$\begin{aligned} T_{\text{раб1}} &= T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{раб2}} &= T_2 = 40 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{раб3}} &= T_3 = 60 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{макс}} &= T_4 = 70 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{авар}} &= T_5 = 100 \text{ }^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,84 \cdot 4,5 = 3,78 \text{ МПа}$$

где P – рабочее давление
 S – расчетная серия трубы

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб1}}$, $T_{\text{макс}}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$\begin{aligned} C_{1-3} &= 1,5 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_{1-3}) \\ C_4 &= 1,3 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_4) \\ C_5 &= 1 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{раб1}} &> 900\,000 \text{ (100 лет) ч.}, T_{\text{раб2}} > 9\,000\,000 \text{ (100 лет) ч.}, \\ T_{\text{раб3}} &= 450\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{макс}} = 450\,000 \text{ (50 лет) ч.}, \\ T_{\text{авар}} &= 90 \text{ ч.}, \end{aligned}$$


Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ – это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$$\begin{aligned} T_{\text{раб1}} &= 20 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 2,5 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет } \alpha_1 = 5\% \\ T_{\text{раб2}} &= 40 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 20 лет, т.е. } \alpha_2 = 40\% \\ T_{\text{раб3}} &= 60 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. } \alpha_3 = 50\% \\ T_{\text{макс}} &= 70 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 2,5 год, т.е. } \alpha_4 = 5\% \\ T_{\text{авар}} &= 100 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. } \alpha_5 = 0,0228\% \end{aligned}$$

α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , α_5 – время действия температуры (T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , T_5 соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum \alpha_i / t_i$$

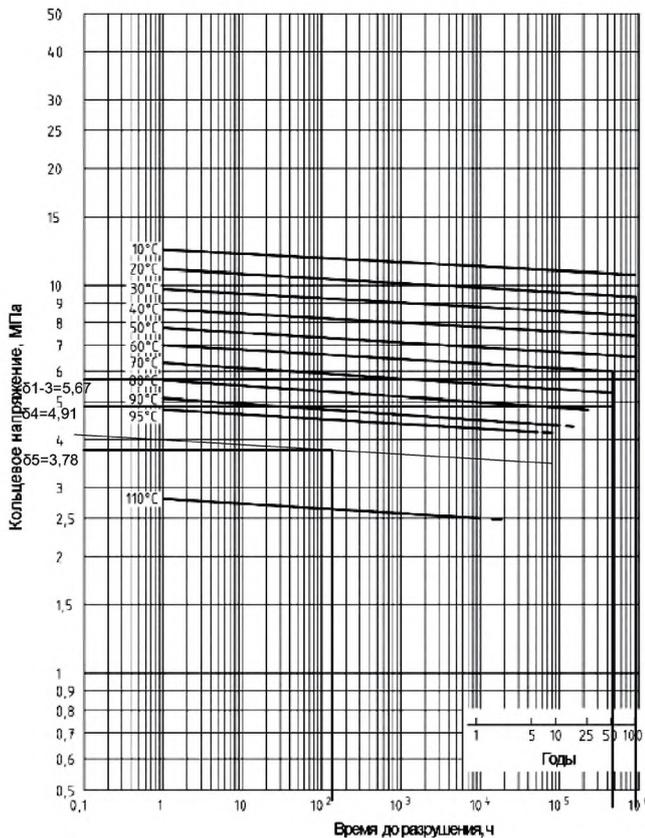

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_{1-3} = C_1 * \delta_0 = 1,5 * 3,78 = 5,67 \text{ МПа}$$

$$\delta_4 = C_4 * \delta_0 = 1,3 * 3,78 = 4,91 \text{ МПа}$$

$$\delta_5 = C_5 * \delta_0 = 1 * 3,78 = 3,78 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала РЕХ, определяем время траб, $t_{\text{макс}}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

$$T_{\text{раб1}} > 900\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{раб2}} > 900\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{раб3}} = 450\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{макс}} = 450\,000 \text{ (50 лет) ч.}, T_{\text{авар}} = 140 \text{ ч.},$$

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ - это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$T_{\text{раб1}} = 20 \text{ °C}$ - расчетный срок эксплуатации 2,5 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_1 = 5\%$

$T_{\text{раб2}} = 40 \text{ °C}$ - расчетный срок эксплуатации 20 лет, т.е. $\alpha_2 = 40\%$

$T_{\text{раб3}} = 60 \text{ °C}$ - расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. $\alpha_3 = 50\%$

$T_{\text{макс}} = 70 \text{ °C}$ - расчетный срок эксплуатации 2,5 год, т.е. $\alpha_4 = 5\%$

$T_{\text{авар}} = 100 \text{ °C}$ - расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. $\alpha_5 = 0,0228\%$

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5$ - время действия температуры ($T_1 T_2 T_3 T_4 T_5$ соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum a_i / t_i$$

$$TYD = 0,000335 \text{ \%/ч.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле:

$$T_x = 100 / TYD$$

$$T_x = 100 / 0,000335 = 298\,307 \text{ ч} = 34 \text{ года.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 4, срок службы данной трубы более 34 года, с рабочим давлением 8,4 бар.

3. СИСТЕМА РЕ-Х РОСТЕРМ С EVON для радиаторно отопления и водоснабжения

3.1 Номенклатура

Изображение	Наименование	Геометрические размеры	Длина бухты	SDR
	Труба PE-Xa РОСТерм с EVON универсальная	16x2,2 20x2,8 25x3,5 32x4,4	100 м	7,4
	Труба PE-Xb РОСТерм с EVON универсальная			

Изображение	Наименование	Размер	Изображение	Наименование	Размер
	L-образная трубка для радиатора	16x15 20x15		Тройник переходной	20x16x20 20x20x16 20x16x16 16x20x16 25x20x25 32x25x32
	T-образная трубка для радиатора	16x15x16 20x15x16 16x15x20 20x15x20 25x15x20 20x15x25 25x15x25		Напрессовочная гильза	16 20 25 32
	Переход с накидной гайкой	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 25x3/4" 25x1" 32x1"		Крепление клипса	16 20 25 32
	Водорозетка	16x1/2" 20x1/2"		Муфта переходная	16x20 20x25 16x25 25x32
	Адаптер	15x1/2"		Переход внутренняя резьба (ВР)	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 25x3/4" 25x1" 32x1"
	Евроконус	16x1/2" 16x3/4" 15x3/4"		Переход наружная резьба (НР)	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 25x3/4" 25x1" 32x1"
	Уголок 90°	16 20 25 32		Гофра защитная (красная и синяя)	25 32 40 50
	Тройник равнопроходный	16x16x16 20x20x20 25x25x25 32x32x32			

	Заглушка латунная	16x2,2		Фиксатор поворота 90°	16-20
	Комплект механического инструмента для системы PEX POCТерм 16-32			Фиксатор-колесо для радиатора (Башмак)	16-20

3.2 Фитинги PPSU – современное техническое решение

Полифенилсульфон (PPSU) уже давно используется в космической промышленности и в самолетостроении, пройдя испытание в самых тяжелых условиях эксплуатации. Он устойчив к агрессивным средам и превосходит по прочности латунь.

Фитинги PPSU допускаются к скрытой прокладке, заливке в бетон, что существенно расширяет возможности при проектировании систем со скрытой разводкой. Их применение позволяет увеличить надежность системы небольшого числа разборных соединений, сократить количество используемой арматуры, уменьшить расход труб и упростить сервисное обслуживание и ремонт.

Свойства PPSU материала:

- Максимальная температура длительной эксплуатации 185 °С
- Высокая атмосферостойкость
- Самозатухающий материал
- Температура стеклования 220 °С
- Высокая химическая стойкость (к авт.топливу, растворителям, гидролизу и т.д.)
- Хорошие диэлектрические свойства
- Не подвержен коррозии
- Не токсичен
- Не разрушается при температуре наружного воздуха до -40 °С
- Высокая стойкость к растрескиванию
- Не хрупкий


3.3 Преимущества системы PE-X POCТерм с EVON для радиаторного отопления и водоснабжения

- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ
- Абсолютная герметичность соединений
- Низкий уровень шума при эксплуатации
- Отсутствие коррозии
- Отсутствие зарастания внутреннего диаметра после многолетней эксплуатации
- Значительная ударная прочность и стойкость
- Низкие потери напора на криволинейных участках
- Быстрый и максимально надежный метод соединения при помощи подвижной гильзы, гарантирующий безопасное проведение работ ввиду отсутствия пайки и сварки
- Независимость от источников энергии при проведении монтажа

Трубы POCТерм PE-X EVON являются универсальными и могут использоваться как в радиаторном отоплении, так и в системах горячего и холодного водоснабжения.


3.4 Монтаж системы PE-X POCТерм с EVON для радиаторного отопления и водоснабжения

Схемы радиаторного отопления могут быть самыми разнообразными в зависимости от размера системы и типа здания. Подводка к радиаторам может быть периметральной (тройниковой) или коллекторной, а схема – одно или двухтрубной. Двухтрубная система с горизонтальной разводкой (коллекторная и периметральная/тройниковая) наиболее предпочтительна для использования в современном многоэтажном строительстве.

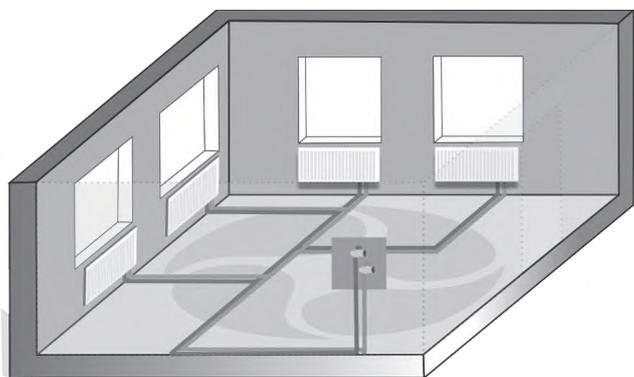


I. Тройниковая разводка

Прокладка трубопроводов осуществляется по площади помещения (этажа) с использованием тройников.

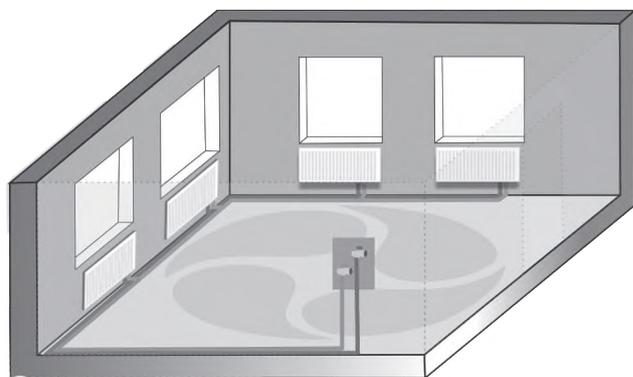

II. Периметральная разводка

Прокладка трубопроводов осуществляется по периметру помещения (этажа) с использованием тройников в местах установки радиаторов.

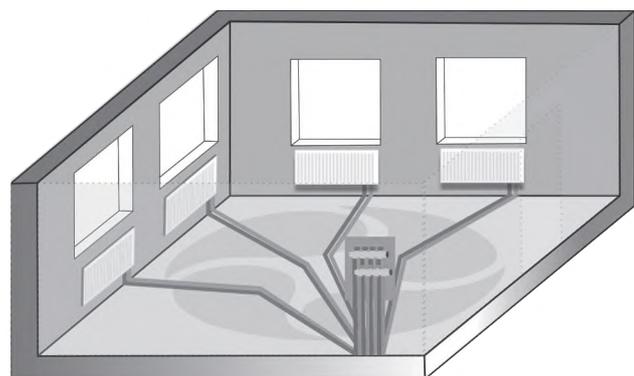

Прокладка отдельных трубопроводов осуществляется от распределительного коллектора к каждому отопительному прибору.

III. Лучевая разводка

Особенности коллекторно-лучевой системы:

- В системе может использоваться только один диаметр труб (обычно это 16 мм), благодаря чему сокращается необходимый ассортимент труб и фитингов, а также упрощается проектирование и монтаж.
- Меньшее количество соединений - подключения имеются только на коллекторах и приборах, что существенно экономит время монтажа и полностью исключает человеческий фактор при сборке системы.
- Благодаря уменьшению количества соединений увеличивается надежность системы.
- Учитывая особенности укладки трубы, существует возможность замены поврежденного участка трубы без разрушения конструкции пола.

Способы подключения труб РОСТЕРМ к отопительным приборам



Непосредственное подключение трубы к радиатору с помощью медных L- и T-образных трубок



Непосредственное подключение трубы к радиатору с помощью резьбовых латунных фитингов



Непосредственное подключение трубы к радиатору через H-образную гарнитуру



Непосредственное подключение трубы к радиатору с помощью H-образной гарнитуры и медных L- и T-образных трубок

Монтаж системы РОСТерм РЕХ



1. Выберите насадку для экспандера нужного размера;



2. Отрежьте трубу при помощи специальных ножниц под углом 90° и наденьте гильзу на трубу;



3. Вставьте наконечник насадки в трубу PE-X;



4. Проведите плавное экспандирование трубы PE-X в три этапа (30%, 70%, 100%), между этапами проворачивая расширяемую трубу на 30 градусов вокруг своей оси;



5. Вставьте фитинг в расширенную трубу;



6. Переведите ручку тисков в верхнее положение, потяните вниз блокиратор чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, вытащите осевые болты, установите необходимую насадку на тиски, зафиксируйте осевой болт и верните в исходное положение блокиратор;



7. Вставьте фитинг в зажимной механизм;



8. Проводите процесс запрессовки гильзы на фитинг до ее полного соединения с буртом фитинга. Рекомендуется избегать зазоров и несоосности соединения между фитингом и гильзой;



9. Потяните вниз блокиратор чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, поднимите ручку тисков в верхнее положение, тиски автоматически разъединятся;



10. Извлеките полученное соединение из инструмента.

При монтаже фитингов из PPSU не рекомендуется применение химически агрессивных к полимерам веществ (клеи, герметиков, растворителей, кислот, щелочей и др.), за исключением составов, в описании которых разрешено взаимодействие с PPSU.

Категорически запрещено применение следующих герметизирующих материалов: Ever Seal Thread 483; Loctite 518, 542, 55; Scotch-grip Rubber 1300, 2141, 847; Rector Seal S; Rite Lock; Selete Unyte и других анаэробных герметиков, а так же льна и клея.

3.5 Хранение и транспортировка

- Трубы производятся из экологически чистого сырья. При хранении и эксплуатации трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на человека.
- Хранить трубы в бухтах необходимо на ровной поверхности.
- При хранении, транспортировке и монтаже труб и фитингов следует избегать их контакта с режущими и колющими деталями.
- Неупакованные в защитную пленку или картонную коробку трубы следует хранить в месте, обеспечивающем отсутствие длительного прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

3.6 Определение срока эксплуатации труб

Задача 1

Необходимо рассчитать срок службы трубы PE-X, SDR 7.4, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 10 бар, для класса эксплуатации 5.


Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$$\begin{aligned} T_{\text{раб}1} &= T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{раб}2} &= T_2 = 60 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{раб}3} &= T_3 = 80 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{максимальное}} &= T_{\text{макс}} = 90 \text{ }^\circ\text{C} \\ T_{\text{аварийное}} &= T_{\text{авар}} = 100 \text{ }^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 1,0 \cdot 3,2 = 3,2 \text{ МПа}$$

P – рабочее давление, S – серия трубы

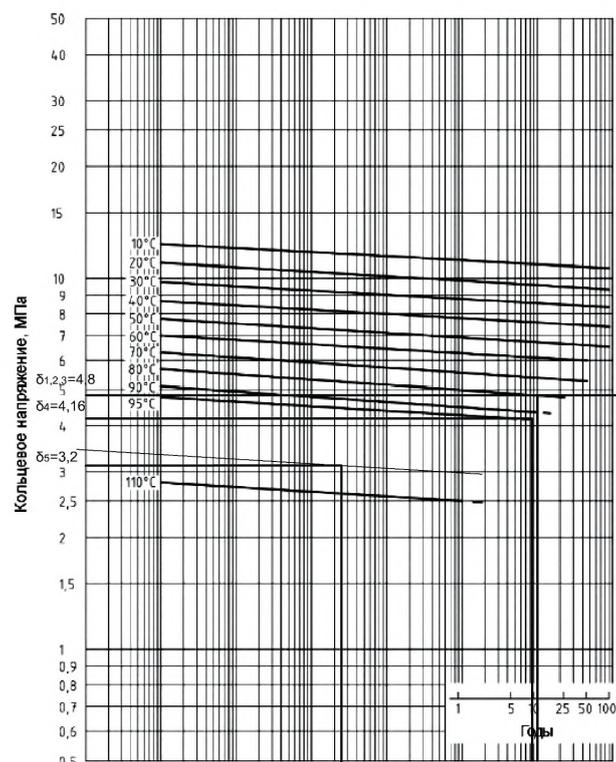

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}1}$, $T_{\text{макс}1}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$\begin{aligned} C_{1-3} &= 1,5 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_{1-3}) \\ C_2 &= 1,3 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_4) \\ C_3 &= 1 \text{ (коэффициент запаса прочности для } T_5) \end{aligned}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\begin{aligned} \delta_{1-3} &= C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 3,2 = 4,8 \text{ МПа} \\ \delta_2 &= C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 3,2 = 4,16 \text{ МПа} \\ \delta_3 &= C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 3,2 = 3,2 \text{ МПа} \end{aligned}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PE-X, определяем время $t_{\text{раб}1}$, $t_{\text{макс}1}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_1 , δ_2 , δ_3 .

$$\begin{aligned} T_{\text{раб}1} &> 900\,000 \text{ (50 лет) ч., } T_{\text{раб}2} > 450\,000 \text{ (50 лет) ч., } T_{\text{раб}3} = 100\,000 \text{ (11,4 лет) ч., } \\ T_{\text{макс}} &= 85\,000 \text{ (9,7 лет) ч., } T_{\text{авар}} = 260 \text{ ч.,} \end{aligned}$$

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ – это «доля повреждения», приходящаяся на год

при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$$\begin{aligned} T_{\text{раб}1} &= 20 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 14 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет } \alpha_1 = 28\% \\ T_{\text{раб}2} &= 60 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. } \alpha_2 = 50\% \\ T_{\text{раб}3} &= 80 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 10 лет, т.е. } \alpha_3 = 20\% \\ T_{\text{макс}} &= 90 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. } \alpha_4 = 2\% \\ T_{\text{авар}} &= 100 \text{ }^\circ\text{C} \text{ – расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. } \alpha_5 = 0,0228\% \\ \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 &\text{ – время действия температуры (} T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 \text{ соответственно) в течение года в процентах.} \end{aligned}$$

Пользуясь формулой

$$TYD = \sum \alpha / t$$

получаем следующее:

$$TYD = 0,000453 \text{ \%}/\text{час.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле

$$T_x = 100 / TYD.$$

$$T_x = 100 / 0,000453 = 220\,527 \text{ ч} = 25,7 \text{ год}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5, срок службы данной трубы равен 25,7 год, с рабочим давлением 10 бар.

Задача 2

Необходимо рассчитать срок службы трубы PE-X, SDR 7.4, эксплуатируемой в системе ГВС с рабочим давлением 11,1 бар, для класса эксплуатации 2.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчётного срока службы 50 лет:

Траб= $T_1=70$ °C – рабочая температура

Тмакс= $T_2=80$ °C – максимальная рабочая температура

Тавар= $T_3=95$ °C – аварийная температура

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P * S = 1,11 * 3,2 = 3,55 \text{ МПа}$$

где P – рабочее давление

S – серия трубы

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}$, $T_{\text{макс}}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$C_1=1,5$ (коэффициент запаса прочности для T_1)

$C_2=1,3$ (коэффициент запаса прочности для T_2)

$C_3=1$ (коэффициент запаса прочности для T_3)


Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности:

$$\delta_1 = C_1 * \delta_0 = 1,5 * 3,55 = 5,33 \text{ МПа}$$

$$\delta_2 = C_2 * \delta_0 = 1,3 * 3,55 = 4,62 \text{ МПа}$$

$$\delta_3 = C_3 * \delta_0 = 1 * 3,55 = 3,55 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала PE-X, определяем время $t_{\text{раб}}$, $t_{\text{макс}}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_1 , δ_2 , δ_3 .

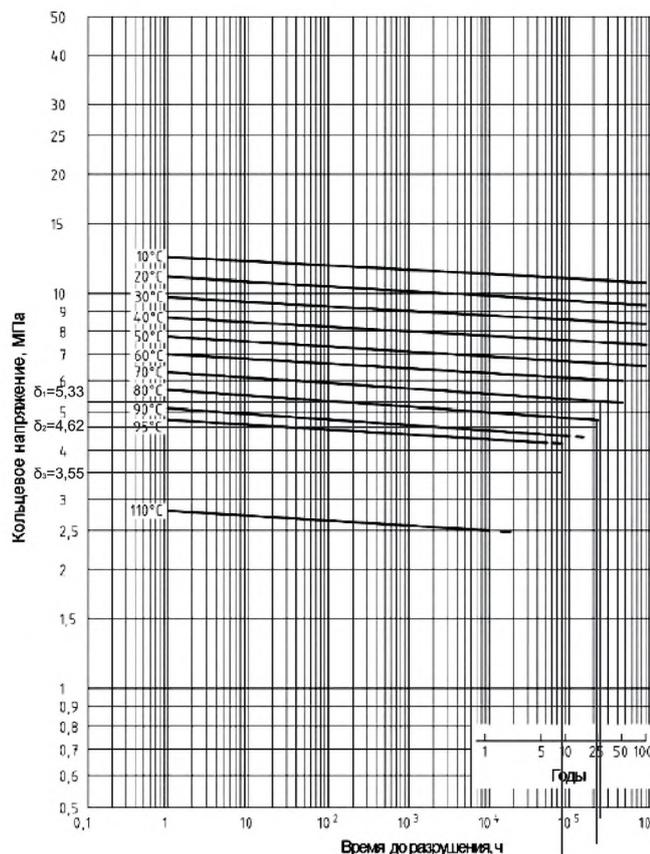

$$T_{\text{раб}} = 230\,000 \text{ (26,3 лет)} \text{ ч.}, T_{\text{макс}} = 210\,000 \text{ (24 года)} \text{ ч.}, T_{\text{авар}} = 80\,000 \text{ (9,1 лет)} \text{ ч.}$$

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ – это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1 .

$T_{\text{раб}}=70$ °C – расчетный срок эксплуатации 49 лет, т.е. $\alpha_1=98\%$

$T_{\text{макс}}=80$ °C – расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. $\alpha_2=2\%$

$T_{\text{авар}}=95$ °C – расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. $\alpha_3=0,228\%$

α_1 , α_2 , α_3 – время действия температуры (T_1 , T_2 , T_3 соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum \alpha / t_i$$

$$TYD = 0,000436 \text{ \%}/\text{час.}$$


Далее вычисляем T_x по формуле:

$$T_x = 100 / TYD$$

$$T_x = 100 / 0,000436 = 229\,465 \text{ ч} = 26,19 \text{ лет.}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2, срок службы данной трубы 26,19 лет, с рабочим давлением 11,1 бар.

СИСТЕМА ТРУБ ИЗ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PERT РОСТЕРМ

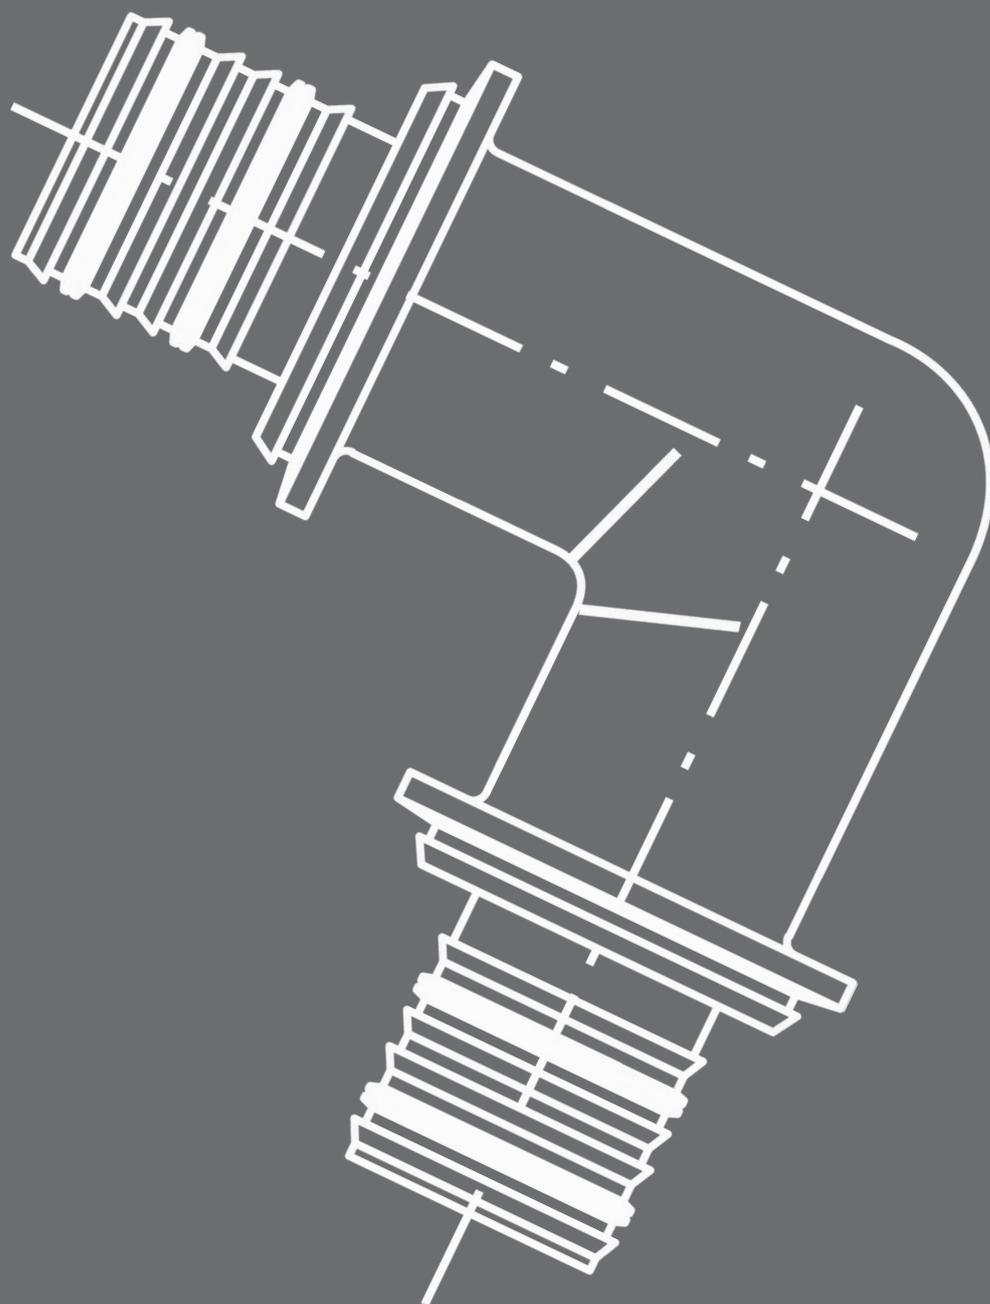

1. Система труб из термостабилизированного полиэтилена PERT «РОСТерм»

1.1 Характеристика системы

Трубы «РОСТерм PERT» и «РОСТерм PERT с EVONH» производятся из термостабилизированного полиэтилена, тип II.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Плотность, г/см ²	0,941
2	Температура размягчения по Вика, °С	124,5
3	Предел прочности при разрыве, МПа	36
4	Относительное удлинение при разрыве, %	760
5	Предел текучести при растяжении, МПа	20,6
6	Относительное удлинение при пределе текучести, %	13
7	Модуль упругости при растяжении, Н/мм ²	650
8	Коэффициент линейного теплового расширения, °С ⁻¹	1,8 × 10 ⁻⁴
9	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С	0,4
10	Удельная теплоемкость, кДж/кг°С	2

1.2 Общие рекомендации по применению системы «РОСТерм PERT»

Теплоотдача — перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой (СП 23-101-2004).

Трубы «РОСТерм PERT» применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного низкотемпературного (до 70 °С) отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.

Соединительные элементы см. на стр. 58

1.3 Определение срока эксплуатации труб

Задача 1

Необходимо рассчитать срок службы РОСТерм PERT II, SDR 7.4, эксплуатируемой в системе ГВС с рабочим давлением 10,5 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 2.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$T_{\text{раб}} = T_1 = 70$ °С - рабочая температура

$T_{\text{макс}} = T_2 = 80$ °С - максимальная рабочая температура

$T_{\text{авар}} = T_3 = 95$ °С - аварийная температура

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 1,05 \cdot 3,2 = 3,36 \text{ МПа}$$

P- рабочее давление, S – серия трубы

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}$, $T_{\text{макс}}$, $T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$C_1 = 1,5$ - коэффициент запаса прочности для T_1

$C_2 = 1,3$ - коэффициент запаса прочности для T_2

$C_3 = 1$ - коэффициент запаса прочности для T_3


Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_1 = C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 3,36 = 5,04 \text{ МПа}$$

$$\delta_2 = C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 3,36 = 4,37 \text{ МПа}$$

$$\delta_3 = C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 3,36 = 3,36 \text{ МПа}$$

Пользуясь графиком изотермы прочности материала Pert II, определяем время $t_{\text{раб}}$, $t_{\text{макс}}$, $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_1 , δ_2 , δ_3 .

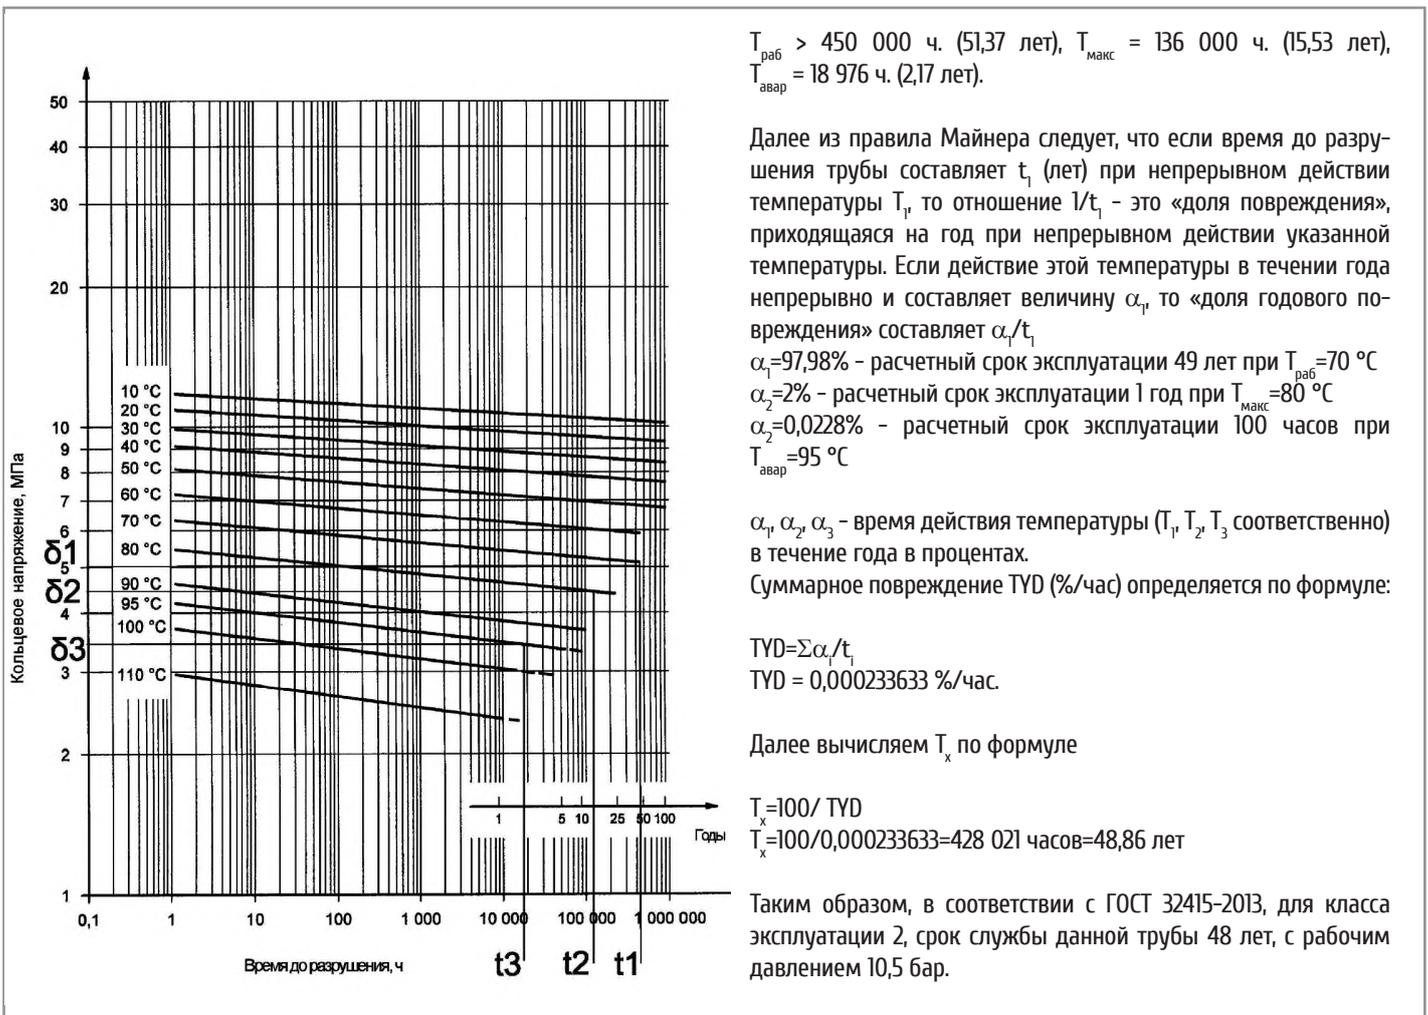

Задача 2

Необходимо рассчитать срок службы РОСТерм PERT II, SDR 7.4, эксплуатируемой в системе отопления с рабочим давлением 9 бар, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5.

Исходя из вышеуказанных данных, задан следующий температурный режим в течение расчетного срока службы 50 лет:

$$T_{\text{раб1}} = T_1 = 20 \text{ °C}$$

$$T_{\text{раб2}} = T_2 = 60 \text{ °C}$$

$$T_{\text{раб3}} = T_3 = 80 \text{ °C}$$

$$T_{\text{макс}} = T_4 = 90 \text{ °C}$$

$$T_{\text{авар}} = T_5 = 100 \text{ °C}$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы (δ_0) из следующего выражения:

$$\delta_0 = P \cdot S = 0,9 \cdot 3,2 = 2,88 \text{ МПа}$$

P - рабочее давление, S - серия трубы

Устанавливаем коэффициенты запаса прочности при температурах $T_{\text{раб}}, T_{\text{макс}}, T_{\text{авар}}$ согласно ГОСТ 32415-2013:

$$C_{1-3} = 1,5 - \text{коэффициент запаса прочности для } T_{1-3}$$

$$C_2 = 1,3 - \text{коэффициент запаса прочности для } T_4$$


$$C_3 = 1 - \text{коэффициент запаса прочности для } T_5$$

Определяем расчетное напряжение в стенке трубы с учетом действия коэффициентов запаса прочности.

$$\delta_{1-3} = C_1 \cdot \delta_0 = 1,5 \cdot 2,88 = 4,32 \text{ МПа}$$

$$\delta_4 = C_2 \cdot \delta_0 = 1,3 \cdot 2,88 = 3,74 \text{ МПа}$$

$$\delta_5 = C_3 \cdot \delta_0 = 1 \cdot 2,88 = 2,88 \text{ МПа}$$

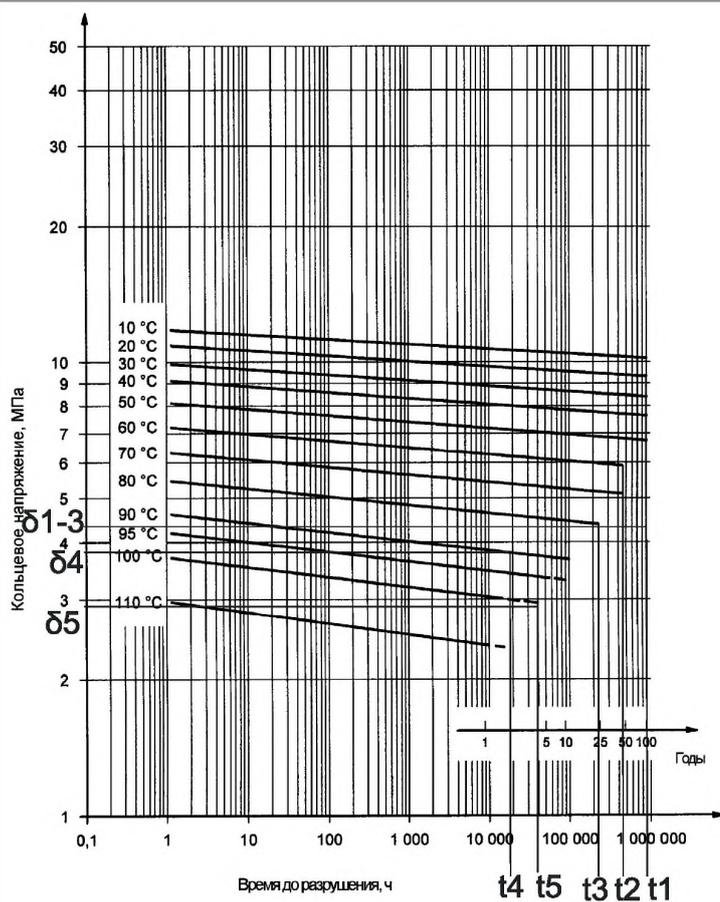

Пользуясь графиком изотермы прочности материала Pert II, определяем время траб, t_{\max} , $t_{\text{авар}}$, которое труба может выдерживать, не разрушаясь при непрерывном действии каждой из температур в отдельности, при напряжениях в стенке соответственно δ_{1-3} , δ_4 , δ_5 .

$T_{\text{раб1}} > 900\,000$ ч. (102,74лет), $T_{\text{раб2}} > 450\,000$ ч. (51,37 лет),
 $T_{\text{раб3}} > 220\,000$ ч. (25,11 лет), $T_{\text{макс}} = 18\,723$ ч. (2,14 лет),
 $T_{\text{авар}} > 40\,000$ ч. (4,57 лет).

Далее из правила Майнера следует, что если время до разрушения трубы составляет t_1 (лет) при непрерывном действии температуры T_1 , то отношение $1/t_1$ - это «доля повреждения», приходящаяся на год при непрерывном действии указанной температуры. Если действие этой температуры в течении года непрерывно и составляет величину α_1 , то «доля годового повреждения» составляет α_1/t_1

$T_{\text{раб1}} = 20$ °C - расчетный срок эксплуатации 14 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_1 = 28\%$

$T_{\text{раб2}} = 60$ °C - расчетный срок эксплуатации 25 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_2 = 50\%$

$T_{\text{раб3}} = 80$ °C - расчетный срок эксплуатации 10 лет, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_3 = 20\%$

$T_{\text{макс}} = 90$ °C - расчетный срок эксплуатации 1 год, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_4 = 2\%$

$T_{\text{авар}} = 100$ °C - расчетный срок эксплуатации 100 часов, т.е. время действия данной температуры в течение года составляет $\alpha_5 = 0,0228\%$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ - время действия температуры (T_1, T_2, T_3 соответственно) в течение года в процентах.

Суммарное повреждение TYD (%/час) определяется по формуле:

$$TYD = \sum \alpha_i / t_i$$

$$TYD = 0,000340443 \text{ \%/час.}$$

Далее вычисляем T_x по формуле:

$$T_x = 100 / TYD$$

$$T_x = 100 / 0,000340443 = 293\,735 \text{ часов} = 33,53 \text{ лет}$$

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 32415-2013, для класса эксплуатации 5, срок службы данной трубы 33 года, с рабочим давлением 9 бар.



1.4 Номенклатура труб «РОСТерм PERT»

Изображение	Наименование	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, гр/м	Размер бухты, м
	РОСТерм PERT	16.0	2.0	88	100
					200
		20.0	2.0	113	100
					200
	РОСТерм PERT с EVOH	16.0	2.0	88	100
					200
		20.0	2.0	113	100
					200

СИСТЕМЫ ТРУБ И ФИТИНГОВ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ВКПП Ростерм

СИСТЕМЫ SML

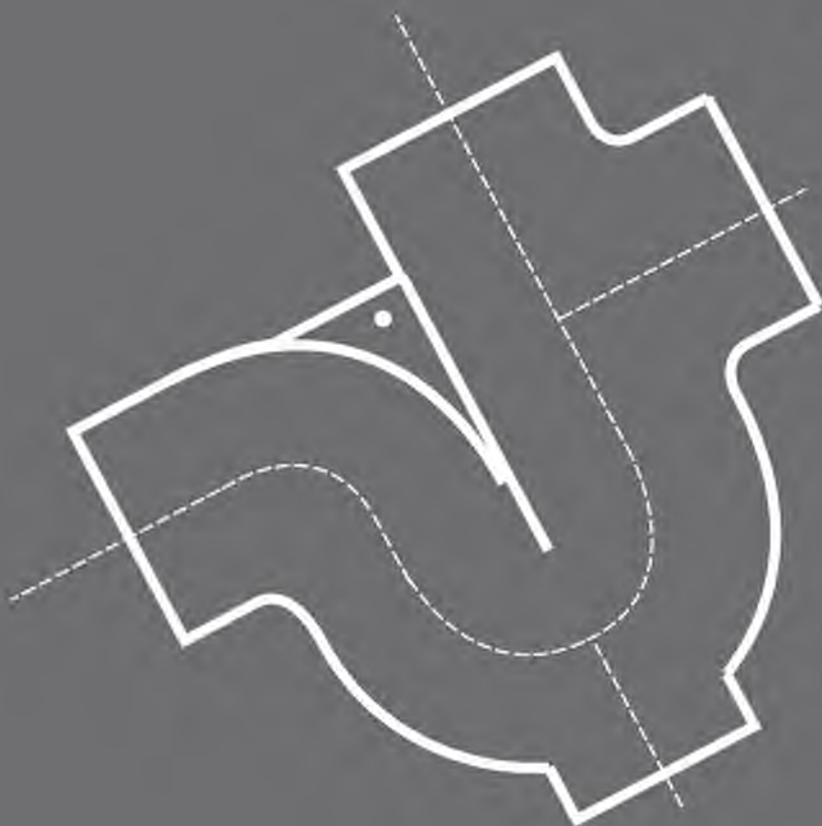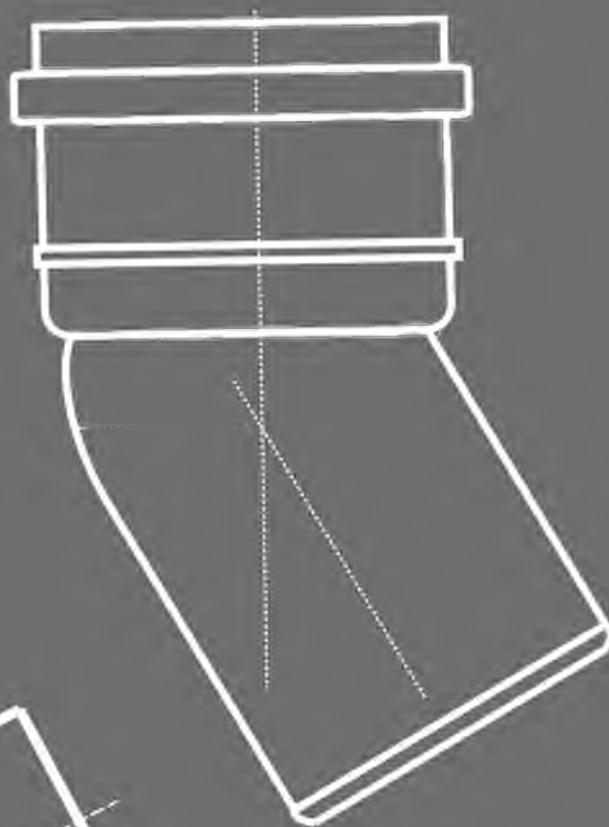

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВКПП

1.1 Общая информация

Систему трубопроводов и сантехнических приборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы внутри здания называют внутренней канализацией. От каждого прибора (мойка, ванна, унитаз) стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, а затем – в канализационный стояк. В подвальной части дома стояк переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящий стоки из здания в наружную канализационную сеть. Сточные воды из бассейнов, котлов, систем отопления и очистки также отводятся в систему внутренней канализации. Она является безнапорной, поэтому при укладке трубопроводов необходимо предусматривать уклоны от 1° до 4°.

1.2 Обзор материалов труб для систем внутренней канализации

На протяжении многих десятилетий основным материалом труб для систем внутренней канализации оставался чугун, поэтому появление и последующее применение пластиковых труб можно без преувеличения назвать революционным шагом в этой области.

Преимущества полимерных труб в сравнении с чугунными:



- Легкий вес (в 15–20 раз легче чугуна)
- Быстрый монтаж, не требующий специального оборудования
- Возможность скрытой прокладки трубопровода
- Неподверженность химической и электрической коррозии
- Гладкая поверхность внутренней стенки (отсутствие эффекта «зарастания»)
- Устойчивость к перепадам температур (не разрушается при промерзании)
- Расчетный срок службы – свыше 50 лет



Развитие пластмассовых материалов и их активное применение в промышленности началось в двадцатом столетии. Несмотря на большое разнообразие, на сегодняшний день в трубном производстве их применяются не более десятка. Наиболее широкое применение в системах внутренней канализации получили полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП).

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Полиэтилен. Впервые получен в 1930 году, производство труб из этого материала началось в середине 1940-х годов. Среди рассматриваемых материалов имеет наибольшую эластичность. Не токсичен, не влияет на вкус воды, что делает его использование идеальным в сетях питьевого водоснабжения. Полиэтилен устойчив к воздействию бактерий и грибка. Трубы для внутренней канализации из ПЭ соединяются обычно при помощи раструбов, также возможна сварка встык. Основным недостатком труб из полиэтилена – неспособность выдерживать температуры выше 60°C. Также вследствие высокой эластичности трудно обеспечить герметичность системы при раструбном соединении.

Поливинилхлорид. Первый из синтезированных полимерных материалов, который был получен еще в 1860 году. Его массовое применение в промышленности началось в 1930 году. Материал является достаточно прочным, но при этом хрупким, особенно при температурах ниже 5°C. При горении выделяет ядовитые газы: монооксид и диоксид углерода и хлороводорода. Трубы из ПВХ соединяются при помощи раструбов или методом «холодной сварки» (склеивания).







Полипропилен. Один из наиболее современных и широко используемых полимерных материалов, массовое применение освоено в 1950-х годах. Благодаря своим свойствам является наилучшим решением для систем внутренней канализации. Стоек к механическим воздействиям имеет высокую ударную вязкость. Повышенная термостойкость позволяет выдерживать как высокие (кратковременно до 100°C) так и низкие (до - 40°C) температуры. Допускает полное промерзание. Также полипропилен обладает высокой химической стойкостью к воздействию кислот и щелочей.

Таблица 1. Характеристики систем из полимерных материалов

Материал	Ударная прочность	Механическая прочность	Химическая стойкость	Эластичность	Рабочее значение температуры
ПВХ	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая	40 °С
ПЭ	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая	60 °С
ПП	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая	90 °С

1.3 Монтаж ВКПП

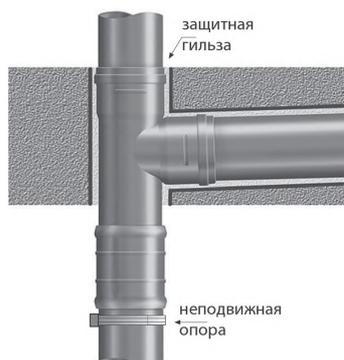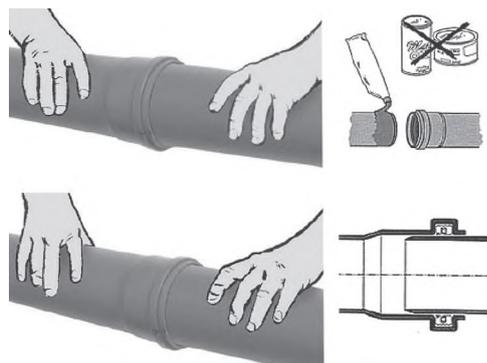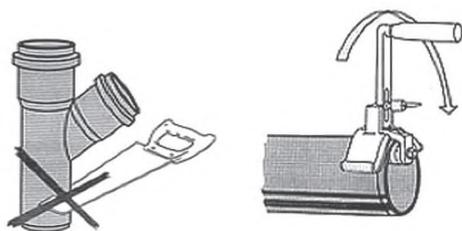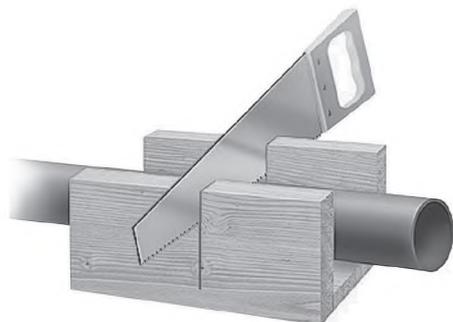

Соединение труб

Трубы и фасонные части для внутренней канализации из полипропилена соединяются между собой с помощью раструбов. В раструб вмонтировано уплотнительное кольцо из синтетического каучука, которое обеспечивает герметичность соединения и исключает возможность перекоса или смещения.

Резка труб

Трубы для внутренней канализации из полипропилена выпускают в широком диапазоне длин. Несмотря на это, в процессе монтажа может возникнуть потребность в использовании нестандартной длины отрезка. Для этого необходимо осуществить резку трубы, которая выполняется с помощью обычной ножовки с мелкими зубцами. Для обеспечения большей точности резки обычно используют специальный желоб с разрезом, перпендикулярным к оси трубы. После выполнения резки, край трубы нужно сначала обработать ножом или напильником, а затем снять фаску, применяя инструмент для снятия фаски либо зачистить ее под углом 15° бархатным напильником. Поверхность фаски должна быть абсолютно гладкой, для того чтобы избежать повреждения уплотнительного конца раструба, в который будет вставлена труба.

Ни в коем случае не следует разрезать фасонные изделия — отводы, тройники, крестовины и т.д. Размеры этих изделий строго определены производителем, и их нарушение может сделать невозможной последующую эксплуатацию.

Монтаж


При монтаже следует:

1. Очистить гладкий конец трубы и раструб от загрязнений.
2. Проверить уплотнительное кольцо на наличие дефектов или смещения.
3. Обработать смазывающим веществом место соединения трубы. Можно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор, ни в коем случае нельзя применять минеральные масла.
4. Соединить раструб с трубой. Гладкий конец трубы вводится до отказа в муфту, а затем вытягивается назад на 10–15 мм. Таким образом, на каждом стыке создается зазор для компенсации линейного расширения.

Соединения труб следует выполнять, начиная с самой нижней точки. При прохождении через перекрытие вертикальная труба помещается в защитную гильзу с учетом возможного линейного расширения.

1.4 Линейное расширение

При монтаже труб необходимо учитывать термическое удлинение материала. Трубы и фасонные части из ПП имеют коэффициент линейного расширения 0,12 мм/м °С. В трубопроводах с раструбным соединением компенсация термического удлинения происходит именно в раструбах. Во время монтажа труб диаметром выше 50 мм, следует оставлять в раструбе зазор 10-15 мм (для труб с диаметром менее 50 мм зазор должен составлять 10 мм). При этом раструб необходимо закрепить с помощью неподвижной опоры. Таким образом, оставшиеся в раструбах зазоры 10-15 мм будут компенсировать удлинение и сжатие труб при изменении температуры.

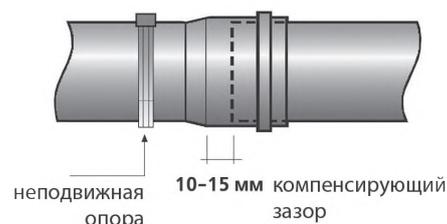

1.5 Фиксация

Стойковые трубы внутренней канализации должны быть смонтированы как можно ближе к сантехприборам. При монтаже нужно четко соблюдать монтажные схемы и решения по подключению сантехприборов, указанные в проектной документации. Каждая секция стояка должна быть зафиксирована к стене при помощи неподвижной опоры, которую необходимо разместить под раструбом. Стояковая и горизонтальная трубы должны крепиться как неподвижными, так и скользящими опорами. В таблице 2 представлены рекомендуемые расстояния между неподвижными опорами для труб из полипропилена (м).



Таблица 2

Максимальное расстояние между опорами для трубопроводов (м)		
Номинальный внешний диаметр dn [мм]	Способ монтажа трубопровода	
	горизонтально	вертикально
32	0,4	0,8
40	0,5	1,0
50	0,5	1,0
75	1,0	2,0
110	1,0	2,0
160	1,5	2,0

1.6 Противопожарная безопасность

Для предотвращения распространения пожара по пластиковым трубопроводам (ПЭ, ПВХ, ПП) в системах водоснабжения и канализации жилых и промышленных зданий применяется противопожарная самосрабатывающая муфта, которая относится к пассивным системам противопожарной защиты.

В зависимости от планировки помещений противопожарная муфта может использоваться как в шахтах, так и на открытых трубопроводах. Муфта устанавливается на каждую трубу, проходящую через стену или перекрытие. При переходе между этажами муфта становится вплотную к верхнему перекрытию или внутри него.

В случае возникновения пожара, муфта препятствует распространению огня и дыма по трубопроводу, локализуя очаг. Противопожарная муфта обеспечивает огнестойкость мест прохода полипропиленовых труб через перекрытия в течение трех часов, что соответствует классу огнестойкости EI 180.

Корпус муфты изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Внутри корпуса расположен вкладыш из огнезащитного терморасширяющегося материала, который при нагревании в условиях пожара перекрывает пути проникновения огня в смежные помещения. Конструкция корпуса – разъемная, специальная защелка способствует быстрому выполнению монтажных работ. Крепления муфты к потолочному перекрытию производится с помощью соединения лепестков металлического корпуса муфты посредством винтов и дюбелей.




Основные характеристики стандартной противопожарной муфты диаметром 110 мм:

- Габариты: наружный диаметр – 132 мм, внутренний – 110 мм, высота – 60 мм, масса – 360 г.
- Температура срабатывания: 170-200°C
- Класс огнестойкости: EI 180
- Легкий монтаж, возможность установки в труднодоступных местах
- Применение специальных покрытий и сплавов обеспечивает высокую эффективность защиты от пожаров

Возможно изготовление под заказ противопожарных муфт других диаметров – 50 мм, 75 мм, 125 мм, 160 мм.

2. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ – ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

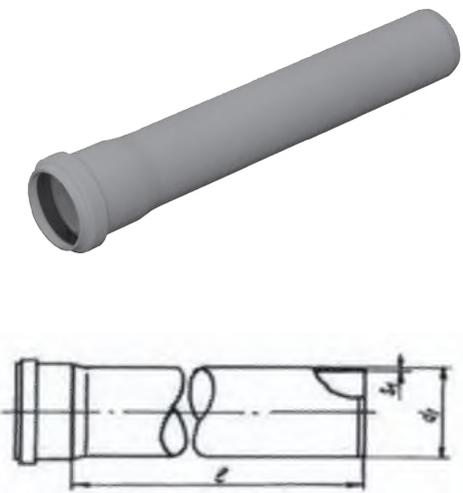ТРУБА РАСТРУБНАЯ						
	d ₁		S		l	
	номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение	номинал	предельное отклонение
	32	0,3	1,8	0,4	150; 250; 500; 750; 1000; 1500 2000; 3000 5500; 6000*	±10
	40	0,3	1,8	0,4		
	50	0,3	1,8	0,4		
	110	0,4	2,7	0,5		
	160	0,5	3,9	0,6		


*Размеры для труб без раструбов.

ФИКСАТОР	
	Размер
	32
	50
	110


ОТВОД

	D ₁ мм	α=15		α=30		α=45		α=67°30		α=87°30		t _e
		Z ₁	Z ₂									
	32	5	7	6	11	9	12	14	17	20	22	47
40	5	8	7	11	10	14	16	20	23	26	47	
50	5	9	9	12	12	16	20	23	28	31	48	
110	9	14	17	21	25	29	40	44	57	61	58	

ДВОЙНОЙ РАСТРУБ

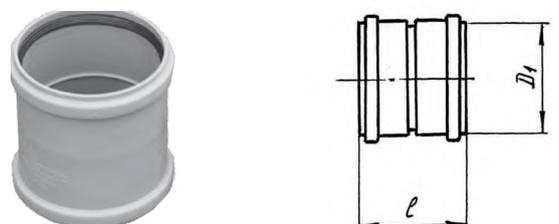	D ₁ мм	l мм не менее
	32	103
40	103	
50	105	
110	128	

НАДВИЖНАЯ МУФТА

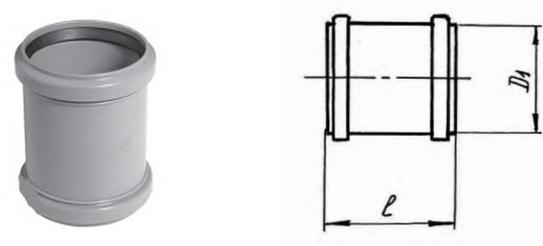	D ₁ мм	l мм не менее
	32	101
40	101	
50	103	
110	125	
160	158	

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ

	D ₁ мм	D ₂ мм	α=45			α=87°30			t _e
			Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₁	Z ₂	Z ₃	
	50	50	50	12	61	61	28	30	30
110	50	50	-17	104	91	28	60	32	58
110	110	110	25	134	134	57	62	62	58

КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ

	D₁ ММ	D₂ ММ	D₃ ММ	α=β=87°30			t_e
				Z₁	Z₂	Z₃	
	110	110	50	57	62	62	58

ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ

	D₁ ММ	D₂ ММ	Z₁	t_e
	40	32	23	47
	50	40	12	48
	110	50	40	58


ЗАГЛУШКА

	D₁ ММ	l ММ
	32	28
	40	28
	50	28
	110	32

ТРОЙНИК

	D₁/D₂ ММ	α=45°			α=87°30			t_e
		Z₁ ММ	Z₂ ММ	Z₃ ММ	Z₁ ММ	Z₂ ММ	Z₃ ММ	
	32/32	8	37	37	19	21	21	47
	40/32	4	41	40	19	24	21	47
	40/40	10	49	49	23	25	25	47
	50/40	5	56	54	23	30	25	48
	50/50	12	61	61	28	30	30	48
	110/50	17	104	91	28	60	32	58
	110/110	25	134	134	57	62	62	58

РЕВИЗИЯ

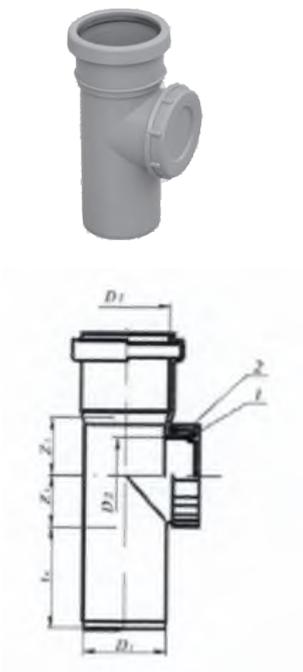	<p>D₁/D₂ ММ</p>	<p>Z₁ ММ</p>	<p>Z₃ ММ</p>
	40/40	23	25
	50/45	28	30
	100/98	57	62

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК

	<p>D₁ ММ</p>	<p>l ММ</p>	<p>t_e ММ</p>
	50	60	48
	110	72	58

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МАНЖЕТА

	<p>D₁, ММ</p>
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	75
	90
	110
	160

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ SML

1.1 SML – система безраструбных труб из чугуна

Литейный чугун является классическим материалом для канализационных труб, применяемых в зданиях.

SML – система безраструбных труб из литейного чугуна, окончательно пришедшая на смену раструбным трубам в 1982 году. Испытанное сырье, удобные в использовании фитинги и надежные соединения образуют малогабаритную, надежную в эксплуатации и износостойкую систему, которая полностью соответствует высоким требованиям современного качества жилья и технического оснащения зданий, а также выполняет такие важные требования безопасности как звукоизоляция и противопожарная защита.

Техническое качество SML-системы способствовало тому, что важнейшие участки дренажных систем зданий (канализация, магистральный [главный] трубопровод а также дождевая канализация, пролегающая внутри здания) изготавливаются, как правило, из литейного чугуна.

Свойства материала		
Плотность примерно 7,2 кг/дм ³ (71,5 кН/т ³)	Ударная прочность (пик прочности на сжатие) S350 МПа	Коэффициент линейного расширения только 0,0105 мм/мК (между 0 и 100°C) Соответствует коэффициенту линейного расширения бетона; Возможно укладка в бетон
Минимальная прочность на разрыв ^ 150 МПа для фитингов ^200 МПа для труб	Модуль упругости От 8 · 10 ⁴ до 12 · 10 ⁴ Н/мм ²	
Прочность на сжатие примерно 3- 4-кратная величина прочности на разрыв	Коэффициент Пуассона ~(0,3)	Химическая стойкость FP PREIS® SML высокоустойчивы по отношению к стокам зданий с pH от 2 до 12.
Прочность на срез примерно 1,1- 1,6-кратная величина прочности на разрыв	Коэффициент теплопередачи 50-60 Вт/мК (при 20°C)	
	Термическая стойкость FP PREIS® SML соответствует классу горения A2 в соответствии с EN 13501 - не горит*	

*Проверено соответствие систем канализационных труб стандарту EN-877, приложение F.2 которого подтверждает:

Чугунные изделия в соответствии с этой европейской нормой не являются горючими и воспламеняющимися. В случае пожара они сохраняют свои функциональные свойства и свою надежность в течение нескольких часов, то есть их стенки остаются герметичными по отношению к пламени, газам, не претерпевая значительных деформаций и изломов. Целостность проемов в стенах и перекрытиях сохраняется."

1.2 Производство

PREIS & CO производит свою продукцию на литейном заводе Ferro-Preis из пластинчатого графита.

Литейный завод Ferro-Preis оборудован самыми современными установками. Это способствует более эффективному производству продукции, не наносящему ущерба окружающей среде.

Наибольшее значение придается качеству продукции. Как производитель Preis & Co / Ferro-Preis использует возможность постоянно контролировать все без исключения шаги производства и непрерывно улучшать процессы производства.

Для контроля продукции, а также для постоянной разработки новой продукции при очень сложной геометрии чугунных изделий введена в действие 3D-система измерения последнего поколения.

ISO 9001: 2000 и ISO 14001: 2004 (Международная организация по стандартизации) сопровождают весь производственный процесс.

1.3 Преимущества чугунной системы канализации

 <p>Звукоизоляция- бесшумный слив воды</p>	 <p>Предохранительные противопожарные меры FP PREIS® SML-трубы и фитинги являются негорючими</p>	 <p>Нечувствительны к высоким и низким температурам, незначительное тепловое расширение (0,0105 мм/мК) соответствует показателям бетона. Благодаря этому возможна укладка в бетон</p>	 <p>Простой, универсальный монтаж без специального инструмента</p>
 <p>100% вторичное использование- нет проблем, связанных с утилизацией отходов</p>	 <p>Не растрачиваются ресурсы (источники сырья). Продукция FP PREIS® SML состоит преимущественно из железного лома</p>	 <p>Внутреннее покрытие защитным слоем высококачественным двухкомпонентным составом</p>	 <p>Наилучшая защита фитингов от коррозии с помощью усовершенствованного покрытия эпоксидной смолой</p>
 <p>Экономия времени - быстрый монтаж с помощью разъемов</p>	 <p>Высокая прочность, намного превосходящая требования стандарта EN 877</p>	 <p>Высокая износостойчивость, превосходная обтекаемость благодаря гладкой поверхности</p>	 <p>Стабильная и сохраняющая форму, ударопрочная</p>

1.4 Контроль качества

Сертифицированная система обеспечения качества и гарантия качества чугунных канализационных труб, фитингов и соединителей являются нашими постоянными приоритетами в производстве.



1.5 Знак качества

Знак качества RAL, присуждаемый обществом гарантии качества, является гарантом чугунных канализационных труб, достойных всякого доверия.

Под руководством „Немецкого института гарантии качества и маркировки знаком качества (RAL)“ в Санкт-Августине было основано „Общество качества дренажной техники и отливки“ (GEG).

Главной задачей общества является гарантия превосходного качества продукции, которая подтверждается знаком качества. Некоторые производители не соответствуют уровню качества, которое является важным критерием принятия решения в пользу чугунных канализационных труб.

Со знаком качества мы соответствуем требованиям наших партнеров по специализированной торговле, ремесленному производству, в бюро проектирования и органах власти.

Присуждение знака качества происходит после успешного дорогостоящего контроля изделий в процессе производства, которое проводится независимым признанным институтом контроля. Кроме этого, минимум дважды в год институты контроля проводят внеплановую проверку третьими лицами для того, чтобы гарантировать качество продукции в соответствии со строгими требованиями.

Эти мероприятия гарантируют постоянное высокое качество и демонстрируют большую ответственность производителей по отношению к партнерам по рынку-торговле, монтажникам и конечным потребителям.

Требования и контроль

Требования в соответствии с	EN 877	GEG
солевой туман	350 часов	1500 часов
Устойчивость к сточным водам*	30 дней при 23 °C	30 дней при 50 °C
Устойчивость к химическим веществам	от pH 2 до pH 12, 30 дней при 23 °C	Расширенные испытания с агрессивными веществами, например, фосфорной кислотой (pH 1)
Испытания на стойкость к термоциклированию	1500 циклов от 15 °C и до 93 °C	1500 циклов от 15 °C и до 93 °C

*типичный состав сточных вод смотри EN 877:1999/A1:2006, раздел 5.7.2.2, таблица 5


1.6 Технология нанесения покрытий на трубы SML и фитинги

Трубы SML и фитинги покрываются высококачественным красно-бурым покрытием из эпоксидной смолы.

Нанесение покрытия эпоксидной смолой на внутреннюю и внешнюю поверхность фитингов происходит методом полного погружения, после чего фитинги обжигаются на протяжении 45 минут при 180 °C. Благодаря этому возникает высокопрочное соединение между фитингом и покрытием, а также сопротивляемость к термическим и химическим воздействиям, которая превышает очень строгие нормы стандартов EN 877 и RAL-GZ 698.

Трубы SML покрыты красно-коричневой грунтовкой толщиной в 40 микрон в соответствии с действующим стандартом EN 877, в случае необходимости на грунтовку могут быть нанесены стандартные органические лаки и многослойное лакокрасочное покрытие. Покрытие на внутреннюю поверхность напыляется сетчатым эпоксидным материалом цвета охры и надежно защищает трубу от агрессивных стоков.


Производитель, маркировка

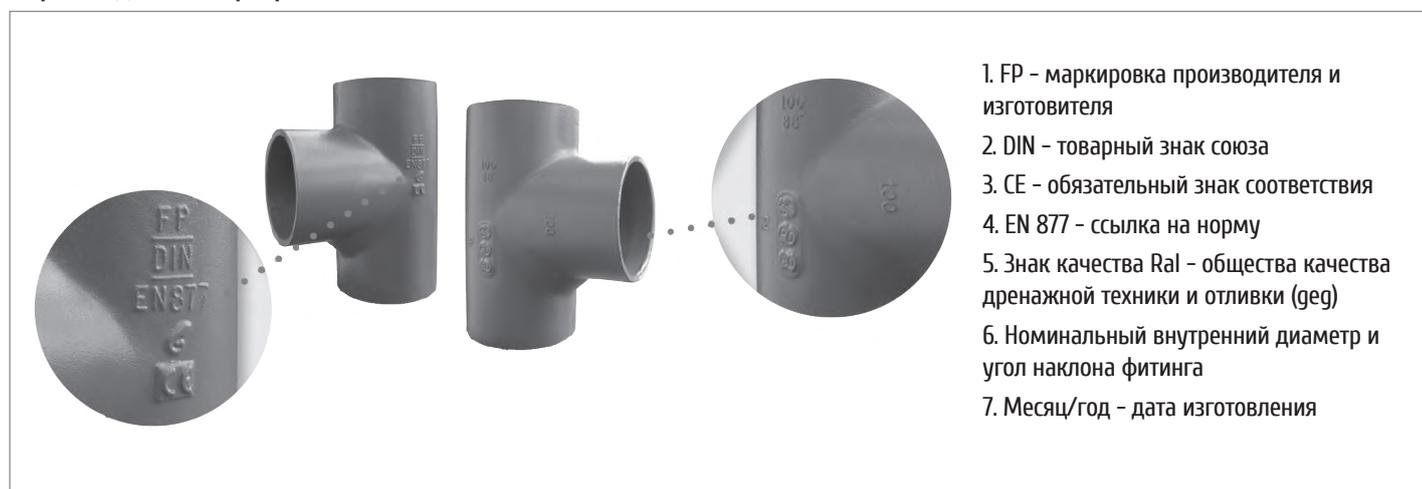

1.7 Инструкция по монтажу

FP PREIS® SML трубы, фитинги и соединительные системы изготавливаются и контролируются в соответствии со стандартом EN-877.

Трубы SML разрезаются потребителями в соответствии с желаемой длиной. Трубы и фитинги соединяются соответствующими хомутами.

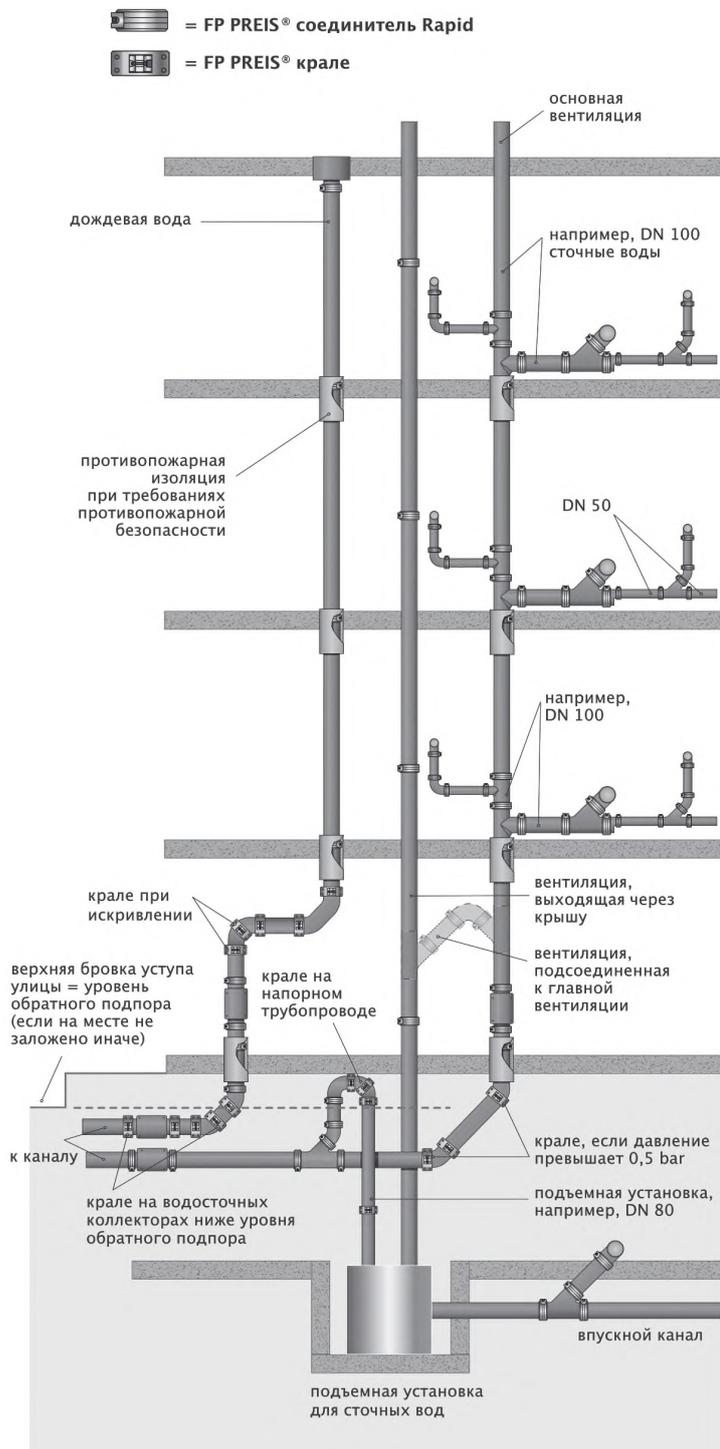

Горизонтальные трубопроводы должны быть достаточно закреплены во всех местах изменения направления и ответвлениях. Спускной трубопровод (стояки) необходимо закреплять с максимальным интервалом в 2 м. В зданиях высотой до 5 этажей стояки от DN 100 необходимо фиксировать от оседания с помощью опоры стояка. Кроме того, в зданиях большей этажности необходимо встраивать на каждом пятом этаже опору стояка.

Трубопроводы для сточных вод основаны по принципу безнапорных. Однако это не исключает, что при определенных эксплуатационных состояниях возможно возникновение давления в трубопроводах. Поэтому трубопроводы для сточных вод и вентиляционные трубопроводы должны выдерживать давление и сохранять постоянную герметичность при внутреннем и внешнем избыточном давлении в пределах от 0 до 0,5 бар при возможном взаимодействии между трубопроводом и его внешними условиями. Для того чтобы выдержать это давление, части трубопровода должны быть соединены, установлены и закреплены осевым силовым замыканием.

Следует обратить внимание, что в трубопроводах для сточных вод может возникнуть более высокое внутреннее давление, чем 0,5 бар, например, в:

- коллекторах дождевой канализации;
- трубопроводах в зонах обратного подпора;
- сточных трубопроводах, пролегающих более чем через одно основание, без дальнейшего выпуска;
- напорных трубопроводах по перекачке сточных вод.


Трубопроводы с соединениями без осевого силового замыкания, в которых планомерно возникает или может возникнуть в эксплуатационном состоянии внутреннее давление, необходимо надежно закрепить, прежде всего при изменениях направления с помощью соответствующих креплений против соскальзывания и сдвига оси. Требуемое осевое силовое замыкание достигается в трубах SML и фитингах SML с помощью укрепления соединений дополнительными манжетами (крале) (внутреннее давление до 10 бар).


2. ОБЗОР ПРОДУКЦИИ







2.1 Конструктивные размеры трубы, фитинги, соединения


Номинальный внутренний диаметр DN, мм	Наружный диаметр, мм		Толщина стены, мм		Длина вхождения зона уплотнения t	Вес трубы		Поверхность приблизительно м ² на м
	DE	Допустимое отклонение, мм	e	Трубы и фасонные части, допустимое отклонение, мм		Пустая -приблизительно кг/м	Наполненная полностью -приблизительно кг/м	
50	58	+2 -1	3,5	-0,5	30	4,3	6,4	0,18
70	78		3,5	-0,5	35	5,9	9,9	0,25
75-S	75		3,5	-0,5	35	5,7	10,1	0,25
80	83		3,5	-0,5	35	6,3	10,6	0,26
100	110		3,5	-0,5	40	8,5	16,7	0,35
125	135	+2	4,0	-0,5	45	11,9	24,5	0,42
150	160	-2	4,0	-0,5	50	14,2	32,2	0,50
200	210	+2,5 -2,5	5,0	-1,0	60	23,3	54,5	0,65
250	274		5,5	-1,0	70	33,5	87,6	0,85
300	326		6,0	-1,0	80	43,6	120,6	1,02


2.2 SML трубы и фасонные части

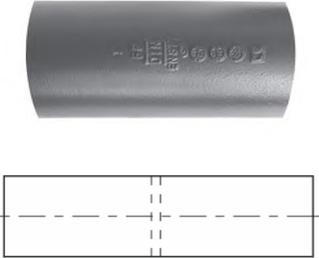
Труба 3000 мм	DN	Артикул	кг/шт.
	50	26620	13,0
	70	26621	17,7
	75-S	19903	17,0
	80	26622	18,9
	100	26623	25,4
	125	26624	35,7
	150	26626	42,5
	200	26627	69,8
	250	26628	102,5
	300	26629	130,7

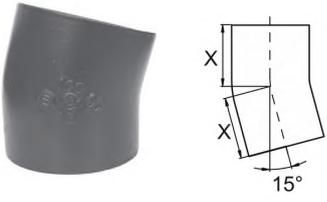
Отвод 15°	DN	Артикул	кг/шт.	X
	50	11270	0,4	40
	70	11269	0,6	45
	75-S	25935	0,6	45
	80	19945	0,7	45
	100	10041	1,0	50
	125	11268	1,7	60
	150	11267	2,5	65
	200	19844	4,6	80

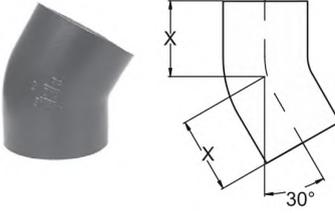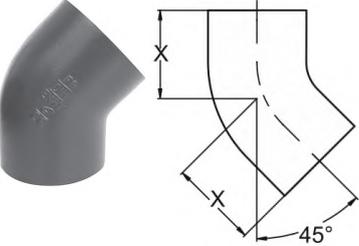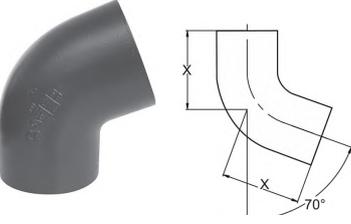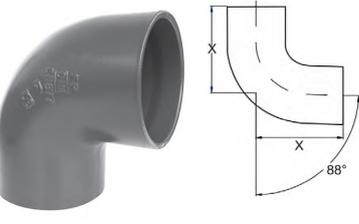
Отвод 22°		DN	Артикул	кг/шт.	Х		
	75-S	20916	0,7	45			
	100	25964	1,3	50			
Отвод 30°		DN	Артикул	кг/шт.	Х		
	50	11266	0,5	45			
	70	10042	0,7	50			
	75-S	25936	0,7	50			
	80	19946	0,8	50			
	100	10043	1,3	60			
	125	11265	2,0	70			
	150	11264	3,0	80			
	200	19845	5,4	95			
	250	10045	9,7	110			
	300	10048	15,5	130			
Отвод 45°		DN	Артикул	кг/шт.	Х		
	50	10050	0,5	50			
	70	10067	0,9	60			
	75-S	15552	0,8	60			
	80	13875	0,9	60			
	100	10073	1,6	70			
	125	10076	2,3	80			
	150	10079	3,5	90			
	200	10082	5,7	110			
	250	18242	10,3	130			
	300	10096	16,5	155			
Отвод 70°		DN	Артикул	кг/шт.	Х		
	50	19709	0,7	65			
	70	10112	1,1	75			
	75-S	25937	1,1	75			
	80	23733	1,1	80			
	100	10113	1,9	90			
	125	11263	2,9	105			
	150	11262	4,3	120			
	200	10115	7,7	145			
Отвод 88°		DN	Артикул	кг/шт.	Х		
	50	10118	0,7	75			
	70	10121	1,2	90			
	75-S	15553	1,2	90			
	80	13876	1,3	95			
	100	10125	2,1	110			
	125	10129	3,2	125			
	150	10131	4,3	145			
	200	18241	8,8	180			
Отвод с удлиненным коленом 45°		DN	Артикул	кг/шт.	Х₁	Х₂	К
	100	10101	4,2	250	70	180	

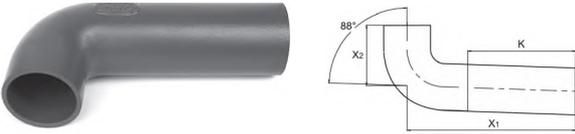
Отвод с удлиненным коленом 88°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	K
	100	10109	3,6	250	110	140

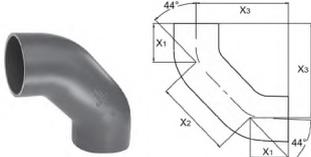
Двойное колено 88°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃
	50	19115	1,0	50	100	121
	70	19986	1,8	60	120	145
	80	19985	1,9	60	120	145
	100	10152	3,2	70	140	170
	125	10151	4,3	80	160	195
	150	10154	6,2	90	180	219

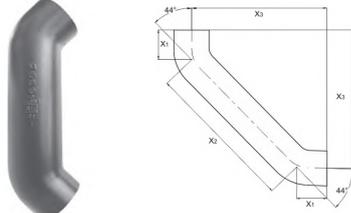
Колено с успокоительным участком 88°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃
	100	10032	4,8	70	312	291
	125	10037	6,4	80	322	308
	150	10039	9,6	90	334	326

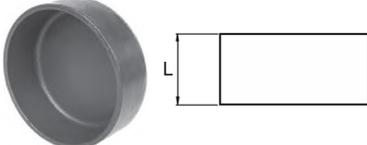
Торцевая заглушка	DN	Артикул	кг/шт.	L
	50	11284	0,3	30
	70	11287	0,4	35
	75-S	25952	0,4	35
	80	13888	0,5	35
	100	10150	0,8	40
	125	19114	1,1	45
	150	11290	1,6	80
	200	19850	3,1	60
	250	19851	6,0	70
300	21633	9,5	80	


Опорная труба для стояков без опорного кольца	DN	Артикул	кг/шт.	D	L
	50	19852	1,3	87	200
	70	11276	1,8	106	200
	80	13887	1,8	118	220
	100	10106	2,7	145	200
	125	11275	3,0	170	200
	150	11274	4,0	195	200
	200	20499	5,9	245	200
	250	19854	18,7	340	300

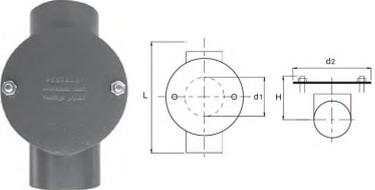Ревизия с крышкой	DN	Артикул	кг/шт.	H	d ₁	d ₂	L
	50	13226	2,3	59	53	105	190
	70	10133	2,8	69	73	125	210
	75-S	21783	2,8	68	73	125	210
	80	13885	3,5	71	73	125	210
	100	10135	4,8	84	104	159	260

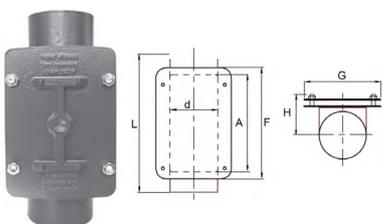Ревизия с квадратной крышкой	DN	Артикул	кг/шт.	H	C	d	A	F	L
	100	10122	7,0	83	160	100	200	230	340
	125	10128	10,0	101	190	125	225	255	370
	150	10130	12,8	112	215	150	250	280	395
	200	18468	25,2	137	265	200	300	330	465
	250	18469	36,5	170	330	259	350	426	570
	300	18471	51,0	195	380	309	400	476	640

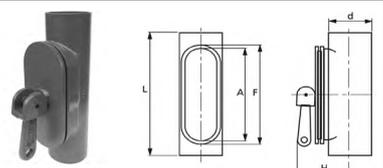Ревизия с замком и перекидным рычагом	DN	Артикул	кг/шт.	A	F	d	H	L
	100	10114	9,2	250	275	110	160	400
	125	10117	10,2	250	275	135	172,5	410
	150	10119	11,5	250	275	160	185	420
	200	10120	17,9	250	275	210	210	440

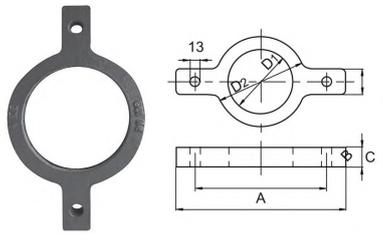Опорное кольцо с вулканизированной резиной	DN	Артикул	кг/шт.	D1	D2	A	B	C
	50	10104	0,8	61	93	195	148	25
	70	10024	1,0	81	114	215	166	26
	80	24013	1,1	87	133	218	175	19
	100	10027	1,4	115	147	250	202	28
	125	21139	1,5	138	171	275	224	28
	150	21918	2,0	163	199	300	252	30
	200	21237	3,0	215	250	360	310	30

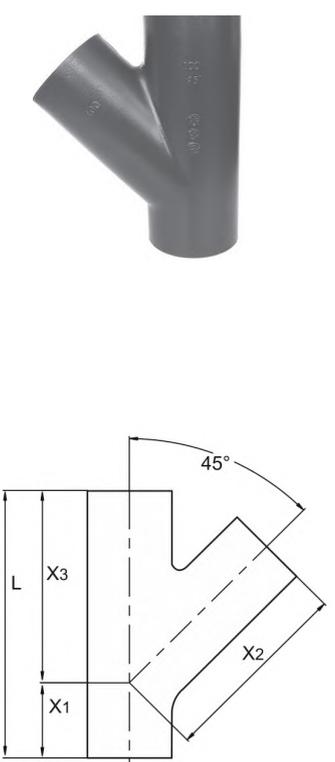Тройник 45°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃	L
	50x50	17017	1,4	50	135	135	185
	70x50	10002	1,6	40	150	150	190
	75-S x 50	25950	2,1	40	130	130	170
	80x50	19756	1,6	45	135	135	180
	70x70	10028	2,1	55	160	160	215
	75-S x 75-S	15554	2,1	55	160	160	215
	80x80	13878	2,3	60	155	155	215
	100x50	10029	2,3	35	165	165	200
	100x70	10030	3,0	50	185	185	235
	100 x 75-S	15555	3,0	50	185	185	235
	100x80	13877	3,5	50	170	170	220
	100x100	10033	4,4	70	205	205	275
	125x50	11301	3,2	20	185	185	205
	125x70	11302	4,0	40	200	200	240
	125x80	23831	4,4	51	189	189	240
	125x100	10034	5,0	60	220	220	280
	125x125	10035	6,1	80	240	240	320
	150x70	11300	5,3	30	215	215	245
	150x80	21002	5,3	115	140	105	220
	150x100	10060	6,5	55	240	240	295
150x125	10061	7,2	70	255	255	325	
150x150	10062	8,3	90	265	265	355	
200x100	11299	10,0	40	265	265	305	


	200x125	11298	11,6	55	280	280	335
	200x150	10063	13,3	75	300	300	375
	200x200	11297	17,7	115	340	340	455
	250x100	10064	13,6	15	310	310	325
	250x125	10065	16,3	35	335	335	370
	250x200	10068	20,4	90	385	385	475
	250x250	10071	31,5	130	430	430	560
	300x125	10072	21,0	15	360	360	375
	300x200	10074	30,0	70	440	415	485
	300x250	10075	36,9	115	465	465	580
	300x300	10077	48,2	155	505	505	660


Тройник 70°		DN	Артикул	кг/шт.	X₁	X₂	X₃	L
		50x50	24870	0,9	55	80	80	135
		70x50	24869	1,0	55	90	90	145
		70x70	22405	1,2	70	100	100	170
		100x50	10080	1,9	55	110	100	155
		100x70	10081	2,4	70	120	110	180
		100x100	10083	2,9	85	130	130	215
		125x100	11257	3,9	85	145	140	225
		200 x 200	10084	12,2	140	225	225	365

Тройник 88°		DN	Артикул	кг/шт.	X₁	X₂	X₃	L
		50x50	11296	1,1	79	80	66	145
		70x50	10086	1,3	83	90	72	155
		80x50	19757	1,4	85	90	75	160
		70x70	10087	1,7	97	95	83	180
		75-Sx75-S	20409	1,6	97	95	83	180
		80x80	13880	1,8	95	95	85	180
		100x50	10088	2,1	94	105	76	170
		100x70	10089	2,4	102	110	88	190
		100 x 75-S	18088	2,3	102	110	88	190
		100x80	13879	2,4	100	110	90	190
		100x100	10090	2,9	115	115	105	220
		125x50	11295	3,0	98	120	82	180
		125x70	10097	3,6	107	125	93	200
		125x80	23992	3,4	105	125	100	205
		125x100	11294	4,0	125	130	110	235
		125x125	19841	4,6	137	135	123	260
		150x50	10095	4,4	100	140	100	200
		150x100	10099	4,7	130	145	115	245
		150x125	19842	6,2	147	150	128	275
	150x150	19843	6,9	158	155	142	300	


Крестовина 45°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃	L
	100*100*100	21186	3,8	70	130	130	215


Крестовина 88°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃	L
	100*100*100	10146	3,4	115	120	105	220
	150*100*100	21826	6,1	130	130	145	245

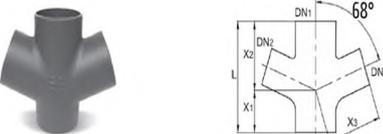
Крестовина 68°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃	L
	100*100*100	20463	3,6	85	130	130	215

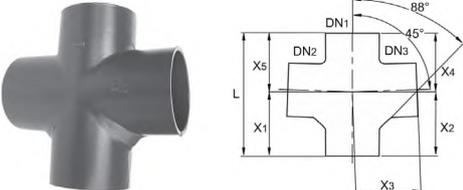Крестовина 88°	DN	Артикул	кг/шт.	X ₁	X ₂	X ₃	L
	100*50*50	11288	2,2	100	80	105	180
	100*100*100	10138	3,9	120	120	120	230
	150*100*100	19847	7,1	130	115	145	245
	100*70*70	20619	3,0	102	88	110	190
	125*100*100	19846	5,0	130	115	135	245

S-отвод	DN	Артикул	кг/шт.	A
	100	11261	2,5	65
		11258	3,4	130

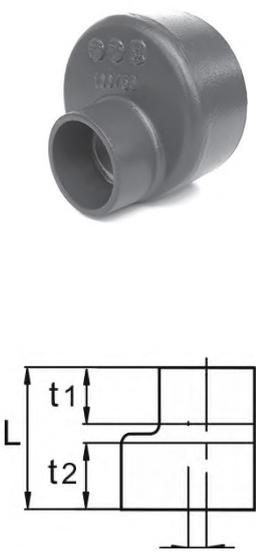Переходник внецентренный	DN	Артикул	кг/шт.	A	L
	70/50	10139	0,5	10	75
	75-S/50	20410	0,6	10	75
	80/50	13884	0,7	13	80
	100/50	10140	0,9	25	80
	100/70	10142	0,9	16	85
	100/75-S	18089	0,9	10	75
	100/80	13882	1,1	14	90
	125/50	19856	1,4	38,5	85
	125/70	10144	1,5	28,5	90
	125/80	23833	1,7	26	95
	125/100	10145	1,6	12,5	95
	150/80	20676	2,3	39	100
	150/100	10147	2,2	25	105
	150/125	10149	2,5	12,5	110
	200/100	18654	4,1	50	115
	200/125	19762	4,1	37,5	120
	200/150	18243	4,3	25	125
	250/150	18244	6,8	57	140
250/200	18245	7,0	32	145	
300/200	20816	11,4	58	160	
300/250	19126	12,4	26	170	

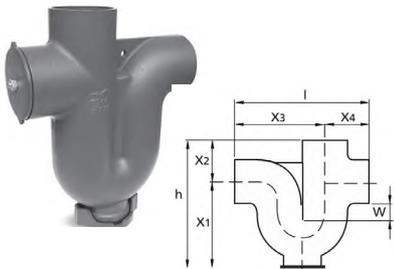Канализационный сифонный затвор	DN	Артикул	кг/шт.	l	h	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	W
	50	20182	2,9	190	250	182	68	122	68	60
	70	20170	5,8	265	293	200	93	172	93	60
	80	23848	5,9	265	293	200	93	172	93	60
	100	17988	9,5	325	392	282	110	215	110	100
	125	19859	13,0	390	446	316	130	260	130	100
	150	20191	21,8	470	493	348	145	325	145	100
	200	20177	38,4	600	600	420	180	400	200	100

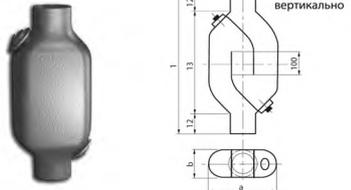Сифон дождевых вод	DN	Артикул	кг/шт.	l	l ₂	l ₃	a	b
	100	11271	18,5	588	90	408	276	124
	125	11272	28,5	687	100	487	344	144

2.3 SML– соединительные элементы для трубопроводов

осевое силовое замыкание																
		DN и давление (бар)										совместимость				
		50	70	80	75-S	100	125	150	200	250	300	Соединитель FP PREIS® Rapid	FP PREIS® Rapid крале	Соединитель CV	Крале CV	Универсальные крале
Соединитель FP PREIS® Rapid		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3		✓	×	✓	✓
FP PREIS® Rapid крале		10	10	10	10	7	6	4	3			✓		×	×	×
Соединитель CV		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	×	×		✓	✓
Крале CV		10	10	10	10	10	5	5	3			✓	×	✓		×
Универсальные крале		Rapid 10	Rapid 10	Rapid 10	Rapid 10	Rapid 10	Rapid 10	Rapid 5	Rapid 5	Rapid 3	Rapid 3	✓	×	✓	×	
		CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 5*	CV 3*	CV 3*					
Konfix		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

*данные для универсальных крале в соединении с соединительными зажимами CV

Характеристика соединительных элементов SML

Соединитель FP PREIS® Rapid с уплотнительной прокладкой EPDM		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Продукция, соответствующая стандарту DIN EN877 • Материал: хромистая сталь 1.4520 • Высокая защита от коррозии благодаря специальному покрытию соединительных частей • Осевая нагрузка до 0,5 бар внутреннего давления • Затяжка только одним винтом (до DN100) • Определение скоса с помощью визуального контроля без специализированного инструмента • Быстрый монтаж и демонтаж • Интегрированный уплотнитель из EPDM • Высокая поперечная жесткость - возможна предварительная сборка трубопровода • Соответствует мерам противопожарной защиты в соответствии со стандартом 		50	100	20903	13-15
		70	100	20904	13-15
		75-S	100	23335	13-15
		80	100	20905	13-15
		100	50	20906	13-15
		125	35	20907	13-15
		150	25	20908	13-15
		200	15	27193	13-15

Соединитель FP PREIS® Rapid с уплотнительной прокладкой EPDM		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Область применения: прокладка в грунте, свободное атмосферное воздействие, агрессивная среда (воздух, содержащий соли,...) • Осевая нагрузка до 0,5 бар внутреннего давления • Затяжка только одним винтом до DN 100 • Материал: <ul style="list-style-type: none"> - зажимное кольцо: высококачественная сталь V4A 1.4571 - запорный винт M6 x 45 мм, 6 мм шестигранное углубление: высококачественная сталь A4-80 - закрутка: высококачественная сталь V4A 1.4404 - звукоизоляционная резина: EPDM – Shore=55° +/-5° 		50	50	26680	13-15
		70	50	26682	13-15
		75-S	50	26683	13-15
		100	50	26685	13-15
		150	25	26687	13-15

FP PREIS® Rapid крале		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Материал: DD11 - оцинкован гальваническим методом предохранительная шайба осевого силового замыкания • Для внутреннего давления до 10 бар • 2 половины зажима с крале и 4 винта с внутренним шестигранником (до DN125) • То же применение инструмента как и для соединителя FP PREIS® RAPID, при этом не требуется смена инструмента = экономия рабочего времени • Область применения: напорный [нагнетательный] трубопровод, трубопроводы для дождевых и сточных вод в зонах обратного подпора 		50	25	21855	27-29
		70/75/80	25	21856	27-29
		100	25	21857	27-29
		125	10	21858	27-29
		150	10	21859	27-29

Соединитель CV с соединительной прокладкой EPDM		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Надежный соединитель для любого стандартного применения в установках для отвода сточных вод • 2- винтовой соединитель • Низкая монтажная [конструктивная] высота • Пригоден также для ремонтных целей • Не соответствует требованиям противопожарных мероприятий 		50	100	18405	4-6
		70	100	18406	4-6
		75-S	100	18408	4-6
		80	50	18407	6-8
		100	50	18409	10-12
		125	25	18410	10-12
		150	20	18411	10-12
		200	10	18412	15-20
		250	10	18413	15-20
300	10	18414	15-20		

CV крале		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Продольный предохранительный зажим с силовым замыканием • Для внутренней сжимающей нагрузки до 10 бар • Материал: оцинкованная сталь • Запорная часть: оцинкованная сталь • Размеры винта: <ul style="list-style-type: none"> - DN 50-80: цилиндрический винт с головкой с шестигранным углублением с подкладной шайбой M8 x 50 - DN 100-150: цилиндрический винт с головкой с шестигранным углублением с подкладной шайбой M10 x 45 • Сфера применения: трубопроводы для дождевых и сточных вод в зонах обратного подпора 		50	10	24768	12-14
		70	10	24769	12-14
		80	10	24770	12-14
		100	10	24771	32-35
		125	10	24772	32-35
		150	5	24348	45-49
		200	1	24349	40-50

Universal крале		DN	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Момент затяжки Нм
<ul style="list-style-type: none"> • Крале для высокой растягивающей нагрузки -FP PREIS®RAPID до макс. 10 бар -CV до макс. 5 бар (DN 50 - DN 200) -CV до макс. 3 бар (DN 250 - DN 300) • Только 2 шурупа -> меньше времени на монтаж •затяжка -> не нужны специальные инструменты (визуальный контроль) • Только 1 крале для нескольких соединителей -> около 15% экономии на складских расходах • Область применения: насосный напорный [нагнетательный] трубопровод по перекачке сточных вод; трубопроводы для дождевых и сточных вод в зонах обратного подпора 		50	10	19990	затяжка
		70	10	19992	затяжка
		80	10	19993	затяжка
		100	10	19994	затяжка
		125	5	19995	затяжка
		150	3	19996	затяжка
		200	4	19997	затяжка
		250	4	23196	затяжка
		300	4	23197	затяжка

Konfix		DN	VE	Артикул
<ul style="list-style-type: none"> • Для перехода от других материалов (сталь или синтетический материал) к SML • С NORMACLAMP®TORRO® шириной ленты 12 мм; • лента 1.4016 сильный хомут с червячной [модульной] резьбой • Материал EPDM 		50	50	18240
		70	50	19120
		80	20	19999
		100	20	18656
		125	10	19121

Rollfix		DN	VE	Артикул
<ul style="list-style-type: none"> • Для соединения чугунных труб с НТ-трубами (трубы для высокотемпературного слива) или KG-трубами (для наружной канализации) • С муфтой или для подсоединения KG-труб к чугунным трубам с муфтой • Экономия времени • Отпадает необходимость в хранении двойных складских запасов (уплотнители + натяжное устройство) • Надежное соединение • Материал: EPDM 		50	20	25771
		70	20	25772
		100	20	25773
		125	20	26305
		150	20	26308
		200	20	26309

Другую продукцию и техническое описание можно получить по дополнительному запросу.

2.4 Переходные соединительные элементы

Универсальные соединительные элементы применяются для стыка труб из различных материалов (SML, керамических, LORO-X, этернита, Skolan, полимерных труб и др.). Область применения соединительных элементов различается по прочности на сжатие (нормативному сопротивлению) и сопротивлениям к поперечным нагрузкам.

Универсальный соединительный элемент LP 0,6 бар *						
Область применения: внутреннее давление до 0,6 бар, без срезающих усилий Диапазон зажима: от 24–225 мм Рекомендуемый момент затяжки: до 100 мм–3 Нм / от 100 мм–6 Нм	Пример:					
	Обозначение изделия	Межосевое расстояние di (мм)	Ширина поперечного сечения (мм)	Вес (кг)		
	ALP115	100–115	120	0,45		


Универсальный соединительный элемент HP 2,5 бар *						
Область применения: внутреннее давление до 2,5 бар, со срезающими усилиями Диапазон зажима: от 55–385 мм Рекомендуемый момент затяжки: 10 Нм	Пример:					
	Обозначение изделия	Межосевое расстояние di (мм)	Ширина поперечного сечения (мм)	Вес (кг)		
	АНP115	100–115	120	0,8		

Универсальные переходники применяются для надежных и экономичных переходов либо смены номинального внутреннего диаметра для всех материалов труб для внутренних проводок. При соединении труб с различными номинальными внутренними диаметрами, наружными диаметрами или труб из различных материалов необходимо соблюдать направление потока.

Универсальный переходник 0,6 бар *						
Область применения: до 0,6 бар внутреннее давление без срезающих усилий Диапазон зажима: от 32–460 мм Рекомендуемый момент затяжки: до 100 мм–3Нм / от 100 мм–6 Нм	Пример:					
	Обозначение изделия	Межосевое расстояние A di (мм)	Межосевое расстояние B di (мм)	Ширина поперечного сечения (мм)	Вес (кг)	
	AUG1153	100–115	40–50	120	0,45	

*материал: Универсальные соединительные элементы и универсальные переходники из высококачественного озоностойкого EPDM-эластомера (этилен-пропилен-диен-каучука). Стяжные хомуты из аустенитной нержавеющей высококачественной стали (1.4301, V2A). Химическая стойкость: следует избегать контакта с бензином, условными маслами (топливом) или растворителями. Высокая устойчивость к кислотам и щелочам. Подходит для прокладок в грунте. UV-светостойкие. Температуростойкость: от -40 °C до +120 °C.

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. ШАРОВЫЕ КРАНЫ

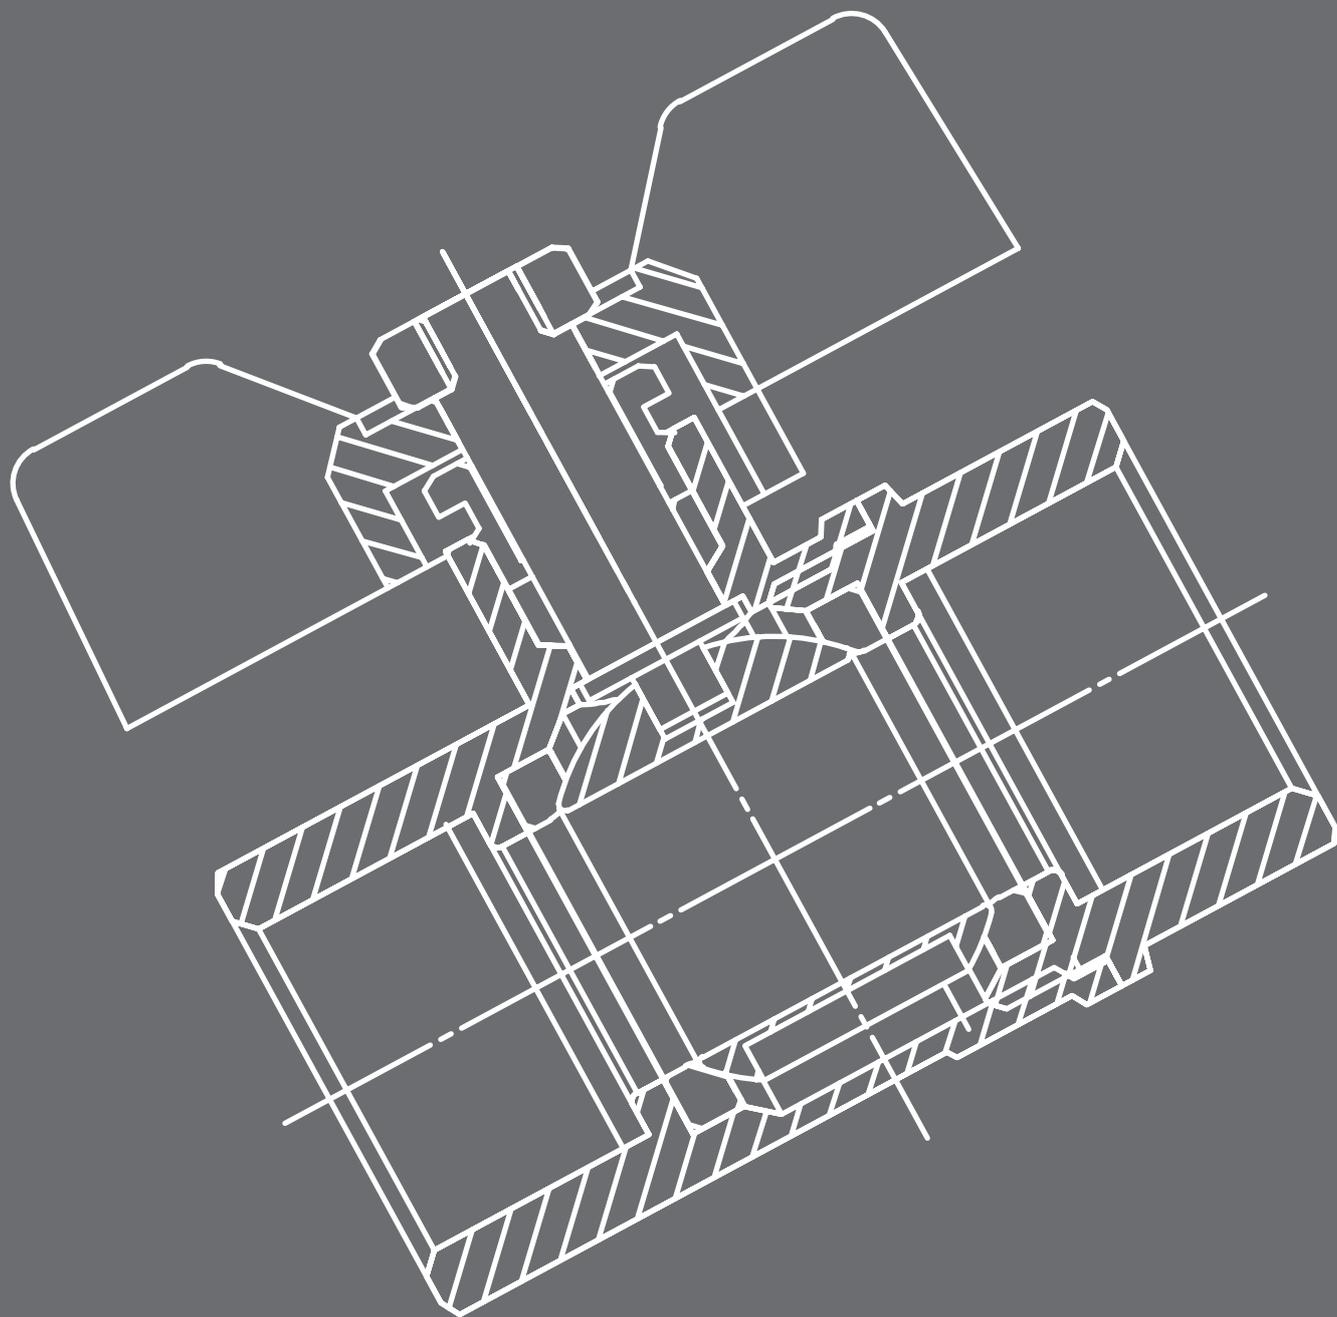

1. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Латунные шаровые краны изготавливаются с учетом всех европейских и российских норм по производству запорной арматуры для холодного, горячего водоснабжения, отопления, а также для систем питьевого водоснабжения. Краны сертифицированы согласно ГОСТ и рекомендуются для установки в качестве запорной арматуры. Среди плюсов латунных шаровых кранов, поставляемых компанией РОСТерм, можно отметить использование самого современного оборудования при производстве, применение исключительно безопасных материалов, рекомендованных органами сертификации в России и Евросоюзе, высочайшую надежность и долгий срок безаварийной эксплуатации.

При производстве шаровых кранов используется латунь марки CW 617N горячейковки высочайшего качества согласно нормам DIN 17660 и российским ГОСТ 15527, рекомендованная СП для использования в водопроводных сетях. Вся запорная арматура изготавливается по европейским нормам ISO 228/1 и российским нормам ГОСТ 15527 и соответствует всем необходимым параметрам.

Латунные шаровые краны представлены в широком диапазоне типо-размеров от 1/2 до 2 1/2 дюймов. Также компания РОСТерм может предложить нестандартные решения (кран-фильтр) для удешевления стоимости проектов и удобства монтажа при использовании запорной арматуры.

1.1 Технические характеристики латунных шаровых кранов




T_{\max}	Максимальная температура	160 °C
$T_{\text{раб}}$	Рабочая температура	120 °C
PN	Номинальное давление	≥16 бар

Шаровые краны производятся из высококачественной латуни марки CW 617N по DIN 17660, соответствующей марке ЛС 59-2 согласно ГОСТ 15527 – специально созданный сплав латуни для систем водоснабжения и отопления, обладают герметичностью класса «А» согласно ГОСТ 9544-2005. Имеют высокие предельные температурные режимы внешней среды от -60 °C до +120 °C, а также высокие предельные показатели температуры рабочей среды до +160 °C.

2. НОМЕНКЛАТУРА

2.1 Кран шаровой латунный Внутренняя - Внутренняя резьба

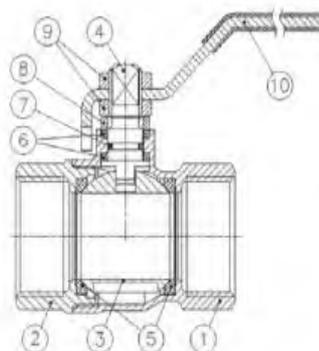

- 1,2. Корпус - никелированная латунь
- 3. Затворный шар - никелированная латунь
- 4. Шток - никелированная латунь
- 5. Уплотнение седла затворного шара - PTFE
- 6. Уплотнение штока - PTFE
- 7. Уплотнительное кольцо - N.V.R.
- 8. Кольцо штока - латунь
- 9. Гайка - никелированная латунь
- 10. Рычаг - нержавеющей сталь, ручка - "бабочка" - алюминий

Сделан из латуни согласно
DIN 17660

Резьба ВР-ВР соответствует
ISO 228/1


Управление посредством
ручки-рычага

Максимальная температура
160 °С

Характеристики латунного шарового крана внутренняя - внутренняя резьба

Размер, дюйм	Номинальное давление, бар	Условный проход, мм	Артикул
1/2"	50	15	ШКР ВР-ВР 1/2
3/4"	50	20	ШКР ВР-ВР 3/4
1"	40	25	ШКР ВР-ВР 1
1 1/4"	40	32	ШКР ВР-ВР 1 1/4
1 1/2"	32	40	ШКР ВР-ВР 1 1/2
2"	32	50	ШКР ВР-ВР 2
2 1/2"	32	60	ШКР ВР-ВР 2 1/2

2.2 Кран шаровой латунный Наружная - Внутренняя резьба

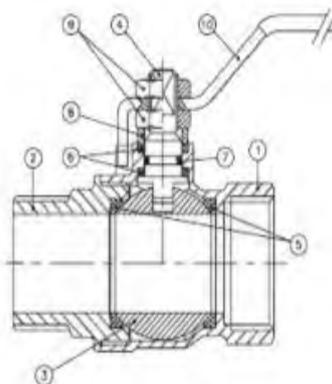

- 1,2. Корпус - никелированная латунь
- 3. Затворный шар - никелированная латунь
- 4. Шток - никелированная латунь
- 5. Уплотнение седла затворного шара - PTFE
- 6. Уплотнение штока - PTFE
- 7. Уплотнительное кольцо - N.B.R.
- 8. Кольцо штока - латунь
- 9. Гайка - никелированная латунь
- 10. Рычаг - нержавеющей сталь, ручка - "бабочка" - алюминий

Сделан из латуни согласно
DIN 17660


Резьба НР-ВР соответствует
ISO 228/1

Управление посредством
ручки-рычага

Максимальная температура
160 °С

Размер, дюйм	Номинальное давление, бар	Условный проход, мм	Артикул
1/2"	50	15	ШКР ВР-НР 1/2
3/4"	50	20	ШКР ВР-НР 3/4
1"	40	25	ШКР ВР-НР 1
1 1/4"	40	32	ШКР ВР-НР 1 1/4
1 1/2"	32	40	ШКР ВР-НР 1 1/2
2"	32	50	ШКР ВР-НР 2

2.3 Кран шаровой латунный Наружная - Наружная резьба

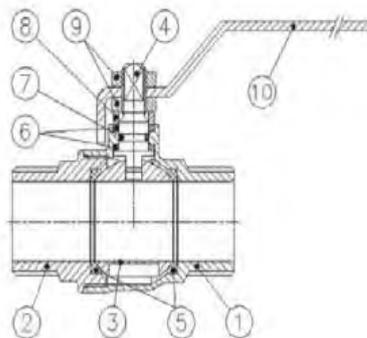

- 1,2. Корпус - никелированная латунь
- 3. Затворный шар - никелированная латунь
- 4. Шток - никелированная латунь
- 5. Уплотнение седла затворного шара - PTFE
- 6. Уплотнение штока - PTFE
- 7. Уплотнительное кольцо - N.B.R.
- 8. Кольцо штока - латунь
- 9. Гайка - латунь
- 10. Рычаг - нержавеющей сталь, ручка-"бабочка" - алюминий

Сделан из латуни согласно
DIN 17660

Резьба НР-НР соответствует
ISO 228/1


Управление посредством
ручки-рычага

Максимальная температура
160 °С

Характеристики латунного шарового крана наружная - наружная резьба

Размер, дюйм	Номинальное давление, бар	Условный проход, мм	Артикул
1/2"	50	15	ШКР НР-НР 1/2
3/4"	50	20	ШКР НР-НР 3/4
1"	40	25	ШКР НР-НР 1

2.4 Кран шаровой латунный с накидной гайкой Наружная - Внутренняя резьба

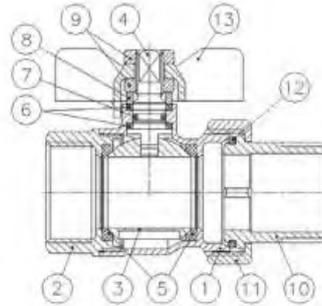

- 1,2. Корпус - никелированная латунь
3. Затворный шар - никелированная латунь
4. Шток - никелированная латунь
5. Уплотнение седла затворного шара - PTFE
6. Уплотнение штока - PTFE
7. Уплотнительное кольцо - N.B.R.
8. Кольцо штока - латунь
9. Гайка - латунь
10. Рычаг - нержавеющей сталь, ручка-"бабочка" - алюминий

Сделан из латуни согласно
DIN 17660

Резьба НР-НР соответствует
ISO 228/1


Управление посредством
ручки-рычага

Максимальная температура
160 °С

Характеристики латунного шарового крана с накидной гайкой наружная- внутренняя резьба

Размер, дюйм	Номинальное давление, бар	Условный проход, мм	Артикул
1/2"	50	15	ШКР НГ 1/2
3/4"	50	20	ШКР НГ 3/4
1"	40	25	ШКР НГ 1
1 1/4"	40	32	ШКР НГ 1 1/4

2.5 Латунный Y-образный сетчатый фильтр



1. Корпус - латунь
2. Заглушка - латунь
3. Уплотнительное кольцо - N.B.R.
4. Фильтр - нержавеющей сталь AISI 304

Сделан из латуни согласно
DIN 17660

Резьба ВР-ВР соответствует
ISO 228/1


Максимальное рабочее
давление 16 кг/см²

Характеристики латунного «У»-образного сетчатого фильтра

Размер, дюйм	Сетка*	Артикул
1/2"	400р	ФСЛ 1/2
3/4"	400р	ФСЛ 3/4
1"	400р	ФСЛ 1
1 1/4"	400р	ФСЛ 1 1/4
1 1/2"	400р	ФСЛ 1 1/2

* Размер ячеек фильтрующей сетки в микронах

2.6 Кран шаровый с латунным У-образным сетчатым фильтром Внутренняя - Внутренняя резьба

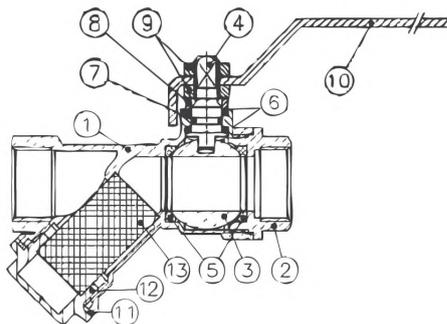

- 1,2. Корпус - латунь
- 3. Затворный шар - хромированная латунь
- 4. Шток - латунь
- 5. Уплотнение седла затворного шара - PTFE
- 6. Уплотнение штока - PTFE
- 7. Уплотнительное кольцо - N.B.R.
- 8. Кольцо штока - латунь
- 9. Гайка - латунь
- 10. Рычаг - нержавеющей сталь
- 11. Заглушка - латунь
- 12. Прокладка - N.B.R.
- 13. Фильтр - нержавеющей сталь AISI 304

Сделан из латуни согласно
DIN 17660/ DIN 17763

Резьба ВР-ВР соответствует
ISO 228/1

Управление посредством
ручки-рычага

Максимальная температура
140 °C

Характеристики крана шарового с латунным У-образным сетчатым фильтром

Размер, дюйм	Рабочее давление, Бар	Сетка*	Условный проход, мм.	Артикул
1/2"	16	400р	15	ШКР ФС 1/2
3/4"	16	400р	20	ШКР ФС 3/4
1"	16	400р	25	ШКР ФС 1
1 1/4"	16	400р	32	ШКР ФС 1 1/4
1 1/2"	16	400р	40	ШКР ФС 1 1/2
2"	16	400р	50	ШКР ФС 2

* Размер ячеек фильтрующей сетки в микронах

Общее руководство по монтажу и эксплуатации латунных шаровых кранов

1. Монтажная инструкция:

Для проведения качественного монтажа следует использовать надлежащий инструмент. Установите подходящий гаечный ключ на муфте, обращённой к трубе или фитингу. Зафиксируйте трубу/фитинг подходящим инструментом и вкрутите/накрутите на резьбу шарового крана. Во время работы не допускайте перетягивания муфты из-за избытка уплотняющего материала (например льна и т.п.)



Рисунок 1

2. Монтаж шарового крана

Шаровой кран рекомендуется устанавливать корпусом к подающему трубопроводу (см. рисунок 2).

Трубопровод должен быть проложен согласно проекту и действующей нормативной документации, а также не допускается воздействие на шаровой кран механических напряжений.

При монтаже не рекомендуется использование «газовых» ключей для предотвращения деформации корпуса крана.

Рекомендуется использование затяжных ключей с регулируемым моментом.

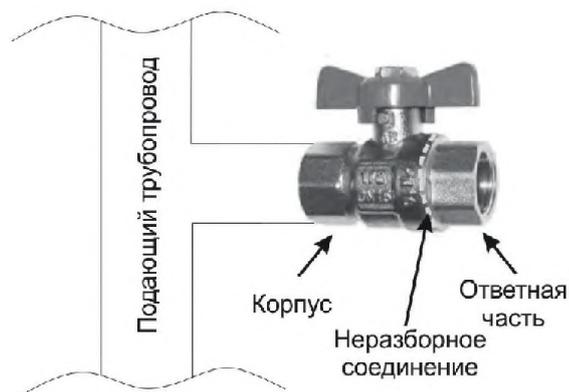


Рисунок 2

3. Рекомендации по эксплуатации

Шаровой кран запирается по часовой стрелке и открывается в обратном направлении, угол поворота составляет 90°. Шаровые краны имеют только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт. Когда ручка расположена вдоль трубопровода - шаровой кран открыт, поперёк - закрыт.

Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.


Если шаровой кран имеет сальник, то он может быть подтянут в случае возникновения негерметичности штока.

Открывайте и закрывайте шаровой кран медленно, чтобы избежать гидравлических ударов в трубопроводной системе. Не допускается проведение монтажных работ на работающей системе.

В длинных трубопроводах обязательно следует устанавливать компенсационные колена, компенсаторы или компенсационные муфты для уравнивания температурного удлинения труб.

При опрессовке давлением контролируйте правильность монтажа шарового крана.

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ «РОСТЕРМ»

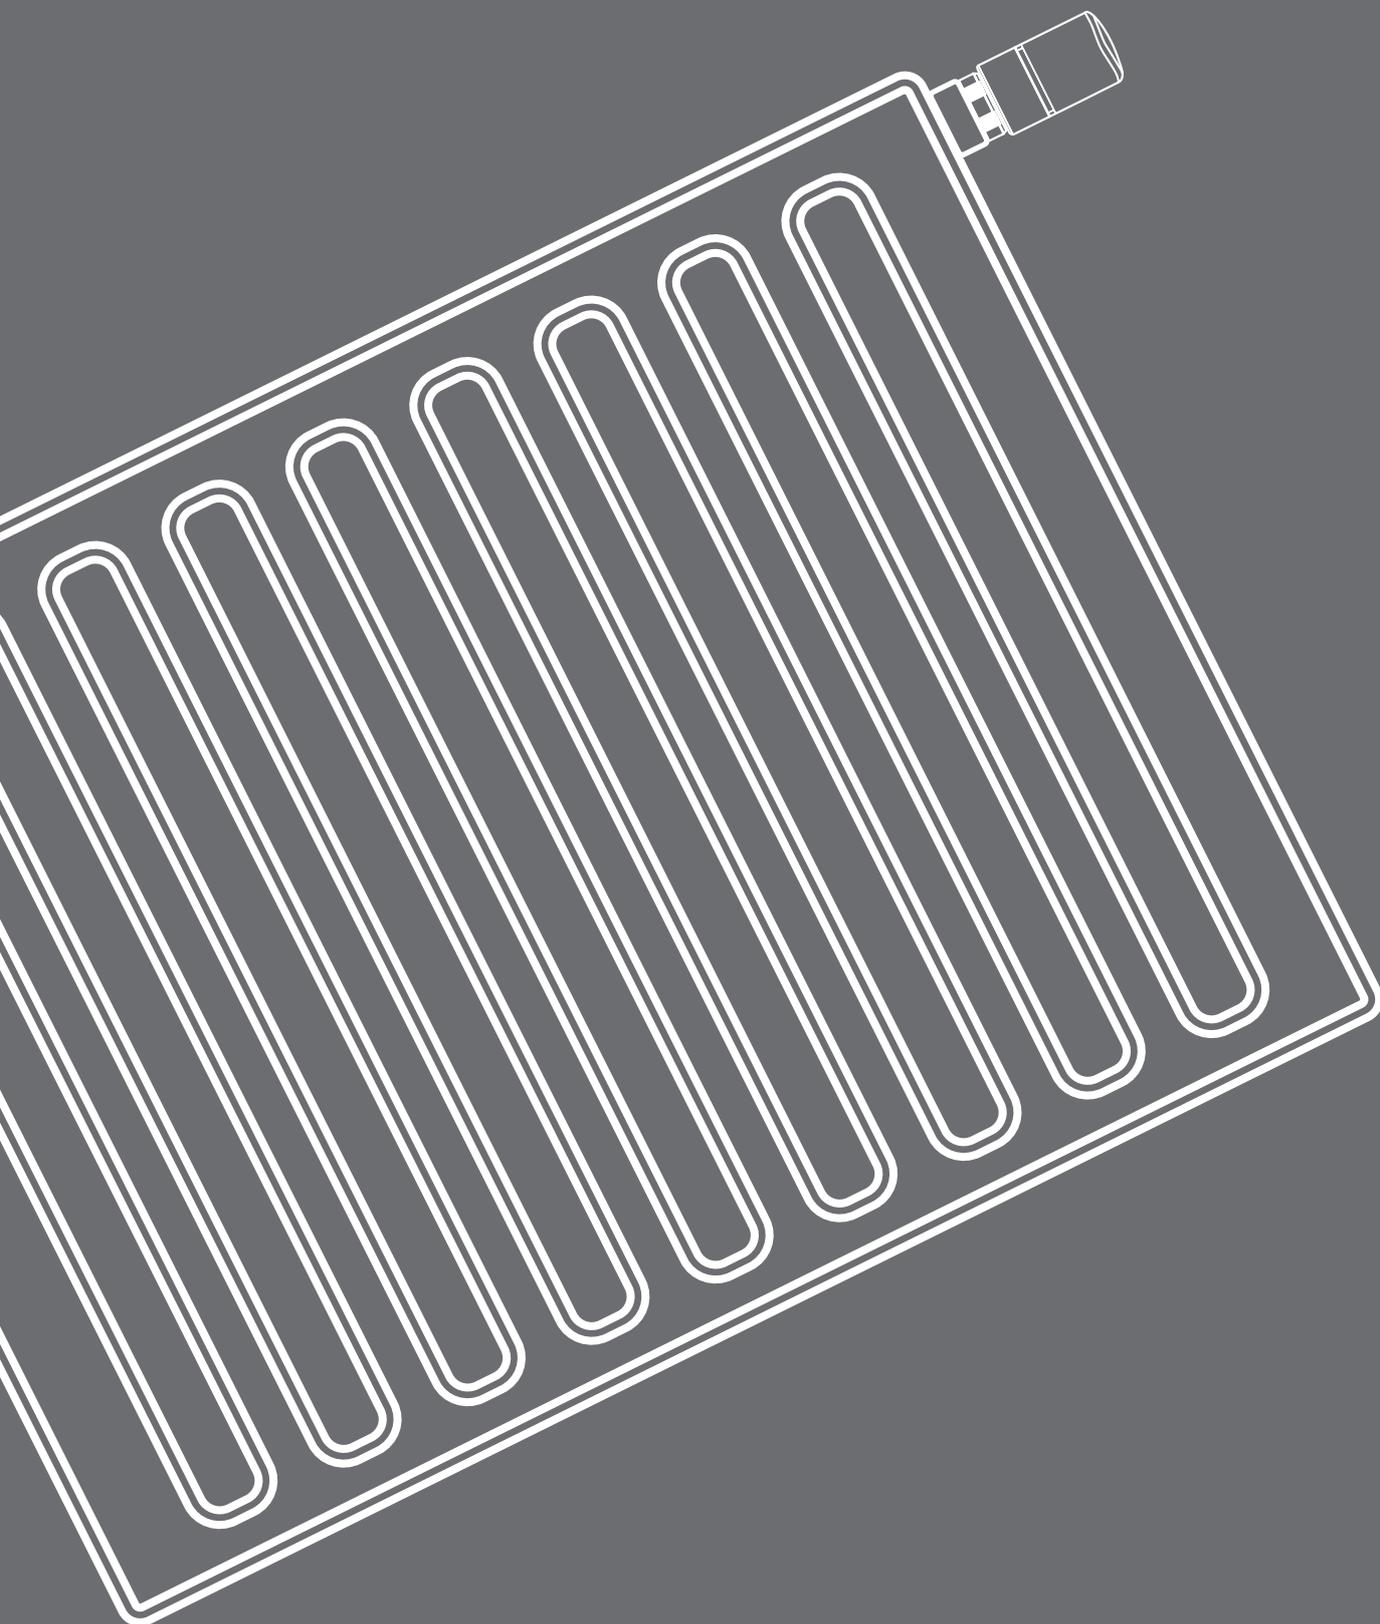

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ «РОСТЕРМ»

1.1 Характеристика

Стальные панельные радиаторы марки «РОСТерм» соответствуют ГОСТ 31311-2005. Сталь для производства радиаторов «РОСТерм» соответствует ГОСТ 19904 и европейскому стандарту EN10330.

Размер соединения	Дюймы	1/2 ВР
Максимальное рабочее давление	Бар	9.5
Длительность испытания	Секунды	30
Испытательное давление	Бар	14,25*
Длительность испытания	Секунды	30
Максимальная температура теплоносителя	°С	110
Содержание кислорода в воде, не более	мкг/дм ³	20
Допустимые значения pH воды		8,0–9.5

* испытания на объектах уже установленных приборов осуществляется в соответствии с существующими нормами РФ (СП 73.13330.2012; «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в г. Санкт-Петербурге»), гидростатическим методом.



Для радиаторов «Ростерм» рекомендуется использовать термостатические клапаны и термоголовки HEIZEN


Термостатические клапаны HEIZEN						Термостатические элементы
Тип клапана	Однотрубная система	Двухтрубная система	Запорный клапан	Ручной клапан	Н-клапан	
Серия	TGD/TGS	TVD/TVS	SVD/SVS	TVD/TVS	HDD/HDS	TW-1
Модель	1101/1102	2101/2102	547/549	560/561	345/346	T-4
		5101/5102			355/356	TL-5
		566/567				

Более подробную информацию о продукции Heizen можно найти на сайте www.heizen-armaturen.ru и в каталоге Heizen.

2. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ РАДИАТОРОВ «РОСТЕРМ»

2.1 Модели радиаторов*

	10K.KV	20K. KV	30K. KV
Тип			
Описание	Одна панель	Две панели	Три панели
Высота, мм	300 400 500 600 900		
Длина, мм	до 2000	до 3000	до 3000
Ширина, мм	46	65	155
Шаг	Шаг 100 мм по длине для радиаторов длиной до 2000 мм Шаг 300 мм по длине для радиаторов длиной от 2000 мм до 3000мм		

	11K.KV	21K. KV	22K. KV	33K. KV
Тип				
Описание	Одна панель Одна конвективная пластина	Две панели Одна конвективная пластина	Две панели Две конвективные пластины	Три панели Три конвективные пластины
Высота, мм	300 400 500 600 900			
Длина, мм	до 2000	до 3000	до 3000	до 3000
Ширина, мм	54	65	100	155
Шаг	Шаг 100 мм по длине для радиаторов длиной до 2000 мм Шаг 300 мм по длине для радиаторов длиной от 2000 мм до 3000мм			


*более подробную информацию о размерах и технических характеристиках радиаторов смотрите в актуальной версии паспорта изделия на сайте <http://rostherm.ru>

2.2 Пример условного обозначения радиаторов «РОСТерм»

Радиатор «РОСТерм» П1 типа высотой 500 (мм), длиной 1000 (мм), с боковым подключением (К):



2.3 Комплектность радиатора:

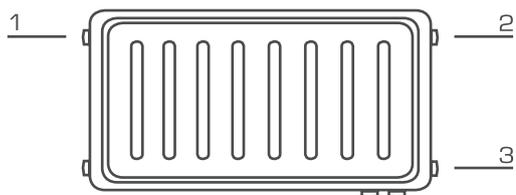

1. Кран Маевского

2. Вентильная вставка

(только для радиаторов с нижним подключением - KV)

3. Пробка глухая, с прокладкой

4. Крепеж для настенного монтажа

Также в стандартную комплектацию входит паспорт на радиатор и комплект метизов для монтажа консолей.

2.4 Различные виды крепежа:

Крепеж «РОСТерм»

Для радиаторов 11, 20, 21, 22 типа:

Подходит для радиаторов типа 11, 20, 21, 22, с ушками.

Поставляется в индивидуальной упаковке (кронштейн + нижний упор).

Для радиаторов 10 типа:

Подходит для радиаторов типа 10.

Поставляется в индивидуальной упаковке (кронштейн в количестве 4 шт.).

Для радиаторов 30 и 33 типов:

Подходит для радиаторов типа 30, 33.

Поставляется в индивидуальной упаковке (кронштейн Universal).

Крепеж «РОСТерм» напольный

Применяется в случаях невозможности применения настенных крепежей.


Ко всем типам радиаторов напольный крепеж поставляется отдельно.

2.5 Вентильная вставка для радиаторов с нижним подключением

Вентильные вставки OV 1018080 идут по умолчанию в комплекте с радиаторами нижнего подключения (KV), имеют 6 значений преднастройки имеют резьбовое соединение под термостатический элемент M 30x1,5.

Технические характеристики	
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальный перепад давления	1 бар
Диапазон рабочей температуры	+2°C...+120°C


Преднастройка	1	2	3	4	5	6
KV при 2K	0,047	0,126	0,269	0,417	0,6	0,7
KVS	1,2					

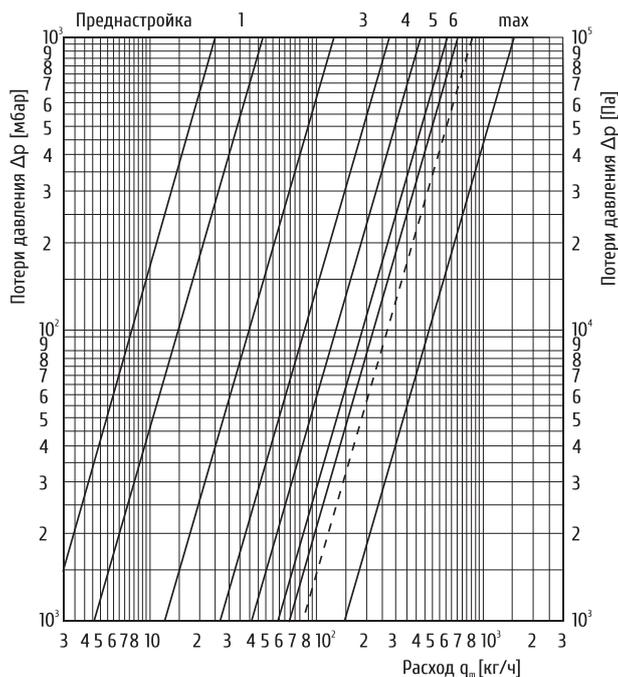

2.6 Правила монтажа радиаторов:

- Разметить места установки кронштейнов с учётом скоб крепления на тыльной стороне радиатора.
- Закрепить кронштейны на стене при помощи метизов для монтажа кронштейнов.
- Удалить упаковку в местах необходимых для монтажа и повесить радиатор на кронштейны крепления.
- Соединить радиатор с трубами системы отопления, согласно проектному решению.
- Установить в один из штуцеров глухую пробку и в верхний штуцер кран Маевского для отвода воздуха.
- Заполнить радиатор теплоносителем

Монтаж радиаторов ведется только на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен.

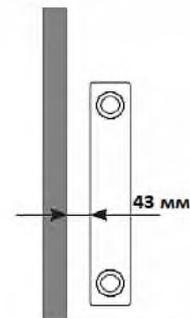


расстояние от стены радиаторов РОСТерм

2.7 Категорически запрещается:

1. Использовать радиаторы в открытых системах (либо в случаях, если теплоносителем служат паровые, термальные источники или неподготовленная вода).
2. Установка радиатора нелицензированными специалистами.
3. Слив теплоносителя из радиатора.
4. Замораживание системы.
5. Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентили) полностью от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиатора.
6. Резко открывать нижний и верхний вентили радиатора, отключенного от магистрали отопления, во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.
7. Для повышения эксплуатационной надёжности радиаторы запрещается применять в системах отопления с зависимой схемой подсоединения.
8. Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном.
9. Использовать радиатор по иному назначению, отличному от указанного.
10. Использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических сетей.
11. Использовать абразивные материалы для чистки наружных и внутренних поверхностей радиатора.
12. Использовать радиатор в системе, где рабочее давление превышает 9,5 бар. Использовать радиатор в системе, где максимальное допустимое давление во время испытания системы на герметичность превышает 14,25 бар.
13. Устанавливать радиаторы в системе, где будут превышены допустимые значения важнейших показателей качества воды: показатель pH должен быть в пределах 8,0-9,5; содержание кислорода не должно превышать 0,1 мг/л; общее содержание хлор ионов и сульфатных ионов не должно превышать 150мг/л (для систем из медных труб 50 мг/л); общая жесткость воды не должна превышать 4,0 мг-экв/л.
14. Использовать радиаторы во влажной среде (плавательные бассейны, сауна, теплицы и т.д.).
15. Не рекомендуется использовать радиаторы в ванных комнатах.

2.8 Что нужно знать о радиаторах:

1. Диагональные расстояния должны быть одинаковыми.
2. Боковые швы радиатора должны быть без заусенцев.
3. Углы радиатора должны быть сглажены.
4. Радиаторы 10, 20, 30 типов являются гигиеническими и используются на объектах с повышенными санитарными требованиями.



2.9 Таблица теплоотдачи радиаторов «РОСТерм»

Таблица теплоотдачи радиаторов «РОСТерм»

К (боковое подключение) и KV (нижнее подключение) с температурным режимом 90°C–70°C–20°C.

В данной таблице указан тепловой поток (Вт) радиаторов «РОСТерм» К и KV по EN 442-2015

Длина	Высота 300						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	195	318	325	384	518	518	727
500	242	360	406	480	636	639	909
600	286	439	488	576	765	772	1091
700	332	504	569	672	879	895	1273
800	377	553	650	768	1006	1015	1455
900	420	619	732	864	1176	1141	1637
1000	464	696	813	960	1298	1273	1819
1100	513	764	894	1056	1380	1405	2000
1200	549	824	975	1152	1542	1498	2182
1300	598	892	1037	1248	1689	1610	2364
1400	648	960	1098	1345	1835	1723	2546
1500	690	1032	1200	1441	1945	1870	2728
1600	731	1104	1301	1537	2056	2017	2910
1700	776	1160	1380	1633	2195	2141	3092
1800	822	1216	1460	1729	2333	2264	3274
1900	866	1289	1540	1825	2437	2393	3455
2000	911	1362	1620	1921	2540	2522	3637
2300	-	-	1864	2209	2978	2897	4183
2600	-	-	2109	2497	3385	3280	4728
3000	-	-	2434	2881	3890	3819	5456

Длина	Высота 400						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	252	384	405	486	662	646	927
500	309	481	506	607	820	800	1159
600	355	560	607	729	982	947	1390
700	424	658	708	850	1157	1116	1622
800	480	764	809	971	1315	1271	1854
900	540	859	911	1093	1478	1432	2086
1000	599	911	1012	1214	1669	1592	2318
1100	655	1041	1114	1336	1795	1748	2549
1200	714	1145	1214	1457	1944	1906	2781
1300	774	1226	1315	1578	2136	2066	3013
1400	834	1307	1417	1700	2329	2227	3245
1500	891	1386	1518	1821	2459	2383	3476
1600	948	1466	1619	1943	2589	2540	3708
1700	1005	1556	1720	2064	2793	2697	3940
1800	1062	1646	1821	2186	2996	2855	4172
1900	1121	1727	1923	2316	3167	3014	4404
2000	1180	1808	2024	2447	3337	3173	4635
2300	-	-	2328	2793	3707	3644	5331
2600	-	-	2631	3157	4318	4116	6026
3000	-	-	3036	3643	4979	4752	6953

Длина	Высота 500						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	298	468	475	616	780	762	1114
500	367	586	585	770	975	941	1393
600	435	697	701	933	1170	1125	1671
700	509	815	816	1111	1365	1313	1950
800	576	934	943	1251	1560	1506	2228
900	646	1052	1070	1420	1755	1703	2507
1000	718	1163	1182	1585	1950	1886	2785
1100	784	1281	1337	1695	2145	2106	3064
1200	859	1399	1420	1870	2340	2265	3342
1300	930	1518	1540	2036	2535	2454	3621
1400	1000	1637	1660	2203	2730	2644	3899
1500	1068	1750	1787	2369	2925	2838	4178
1600	1135	1864	1913	2535	3120	3032	4456
1700	1205	1979	2025	2675	3315	3212	4735
1800	1274	2095	2136	2816	3510	3393	5014
1900	1344	2211	2259	2991	3705	3584	5292
2000	1413	2328	2381	3167	3899	3776	5571
2300	-	-	2746	3656	4485	4348	6406
2600	-	-	3103	4112	5084	4917	7242
3000	-	-	3581	4653	5928	5668	8356

Длина	Высота 600						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	341	549	551	701	909	879	1300
500	427	687	692	877	1134	1095	1625
600	508	818	820	1053	1359	1308	1949
700	583	956	786	1227	1584	1516	2275
800	663	1098	1103	1403	1809	1732	2599
900	755	1242	1259	1578	2034	1977	2924
1000	834	1381	1393	1754	2259	2188	3249
1100	917	1485	1492	1929	2484	2367	3574
1200	992	1655	1666	2104	2709	2401	3891
1300	1076	1789	1800	2279	2933	2722	4220
1400	1159	1923	1935	2455	3158	3042	4549
1500	1240	2060	2079	2630	3383	3265	4874
1600	1320	2197	2224	2806	3608	3486	5199
1700	1402	2330	2354	2981	3833	3696	5524
1800	1484	2463	2485	3157	4058	3905	5849
1900	1563	2609	2630	3332	4283	4127	6174
2000	1643	2755	2776	3507	4508	4348	6499
2300	-	-	3197	4034	5183	5009	7474
2600	-	-	3603	4560	5858	5646	8448
3000	-	-	4160	5261	6757	6522	9748

Длина	Высота 900						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	478	780	878	973	1266	1069	1814
500	592	976	1099	1217	1583	1338	2268
600	707	1181	1318	1460	1899	1605	2721
700	822	1366	1538	1704	2216	1873	3175
800	937	1558	1758	1947	2532	2140	3629
900	1052	1566	1882	2190	2849	2408	4082
1000	1166	1758	2100	2434	3166	2675	4536
1100	1280	2142	2425	2677	3482	2942	4989
1200	1397	2341	2638	2920	3798	3210	5443
1300	1515	2548	2858	3163	4115	3478	5897
1400	1633	2732	3077	3407	4431	3746	6350
1500	1741	2927	3297	3650	4748	4013	6804
1600	1849	3128	3515	3894	5065	4280	7258
1700	1968	3317	3735	4137	5381	4548	7711
1800	2087	3515	3955	4381	5698	4815	8165
1900	2202	3712	4175	4624	6014	5081	8619
2000	2316	3908	4394	4867	6330	5347	9073
2300	-	-	5053	5598	7281	6153	10434
2600	-	-	5713	6328	8230	6956	11794
3000	-	-	6591	7301	9496	8026	13608

Таблица теплоотдачи радиаторов «РОСТерм»

К (боковое подключение) и KV (нижнее подключение) с температурным режимом 105°C–75°C–20°C ($\Delta t 70^\circ\text{C}$)

В данной таблице указан номинальный тепловой поток (Вт) радиаторов «РОСТерм» К и KV по методике ГОСТ 31311-2005, ГОСТ Р 53583-2009

Длина	Высота 300						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	214	324	373	428	549	536	829
500	267	405	466	535	687	670	1036
600	320	486	560	642	824	804	1243
700	374	567	653	749	961	938	1450
800	427	648	746	856	1099	1073	1658
900	481	729	839	963	1236	1207	1865
1000	534	810	933	1070	1373	1341	2072
1100	587	891	1026	1177	1511	1475	2279
1200	641	972	1119	1284	1648	1609	2487
1300	694	1053	1212	1391	1786	1743	2694
1400	748	1134	1306	1497	1923	1877	2901
1500	801	1215	1399	1604	2060	2011	3108
1600	854	1296	1492	1711	2198	2145	3315
1700	908	1377	1585	1818	2335	2279	3523
1800	961	1458	1679	1925	2472	2413	3730
1900	1015	1539	1772	2032	2610	2547	3937
2000	1068	1620	1865	2139	2747	2681	4144
2300	-	-	2145	2460	3159	3084	4766
2600	-	-	2425	2781	3571	3486	5388
3000	-	-	2798	3209	4120	4022	6216

Длина	Высота 400						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	273	427	466	557	709	704	1090
500	341	533	582	696	887	880	1363
600	409	640	699	836	1064	1056	1636
700	477	746	815	975	1241	1232	1908
800	545	853	932	1114	1419	1408	2181
900	613	960	1048	1254	1596	1584	2454
1000	681	1066	1165	1393	1773	1760	2726
1100	750	1173	1281	1532	1951	1936	2999
1200	818	1280	1397	1671	2128	2112	3271
1300	886	1386	1514	1811	2305	2288	3544
1400	954	1493	1630	1950	2483	2464	3817
1500	1022	1600	1747	2089	2660	2640	4089
1600	1090	1706	1863	2229	2837	2815	4362
1700	1159	1813	1980	2368	3015	2991	4635
1800	1227	1920	2096	2507	3192	3167	4907
1900	1295	2026	2213	2646	3369	3343	5180
2000	1363	2133	2329	2786	3547	3519	5452
2300	-	-	2679	3204	4079	4047	6270
2600	-	-	3028	3621	4611	4575	7088
3000	-	-	3494	4179	5320	5279	8179

Длина	Высота 500						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	330	520	548	681	875	838	1244
500	412	649	686	851	1094	1047	1555
600	495	779	823	1022	1313	1257	1866
700	577	909	960	1192	1532	1466	2178
800	660	1039	1097	1362	1751	1676	2489
900	742	1169	1234	1532	1969	1885	2800
1000	825	1299	1371	1703	2188	2095	3111
1100	907	1429	1508	1873	2407	2304	3422
1200	990	1559	1645	2043	2626	2514	3733
1300	1072	1689	1782	2214	2845	2723	4044
1400	1155	1819	1920	2384	3063	2933	4355
1500	1237	1948	2057	2554	3282	3142	4666
1600	1320	2078	2194	2724	3501	3352	4977
1700	1402	2208	2331	2895	3720	3561	5288
1800	1485	2338	2468	3065	3939	3771	5599
1900	1567	2468	2605	3235	4157	3980	5911
2000	1649	2598	2742	3405	4376	4190	6222
2300	-	-	3154	3916	5033	4818	7155
2600	-	-	3565	4427	5689	5447	8088
3000	-	-	4113	5108	6564	6285	9332

Длина	Высота 600						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	380	610	636	798	1008	972	1460
500	475	762	795	998	1260	1215	1825
600	570	915	954	1198	1513	1458	2190
700	665	1067	1113	1397	1765	1701	2555
800	759	1220	1272	1597	2017	1944	2920
900	854	1372	1431	1796	2269	2187	3285
1000	949	1525	1590	1996	2521	2430	3650
1100	1044	1677	1749	2196	2773	2673	4015
1200	1139	1830	1908	2395	3025	2916	4380
1300	1234	1982	2067	2595	3277	3159	4745
1400	1329	2135	2226	2794	3529	3402	5110
1500	1424	2287	2385	2994	3781	3645	5475
1600	1519	2440	2543	3194	4034	3888	5840
1700	1614	2592	2702	3393	4286	4131	6205
1800	1709	2745	2861	3593	4538	4374	6570
1900	1804	2897	3020	3792	4790	4617	6935
2000	1899	3050	3179	3992	5042	4860	7300
2300	-	-	3656	4591	5798	5589	8395
2600	-	-	4133	5190	6554	6318	9489
3000	-	-	4769	5988	7563	7290	10949

Длина	Высота 900						
	10 тип	11 тип	20 тип	21 тип	22 тип	30 тип	33 тип
400	546	893	1004	1116	1451	1226	2080
500	676	1116	1256	1396	1815	1534	2600
600	807	1340	1507	1675	2177	1840	3120
700	938	1562	1758	1954	2541	2147	3640
800	1070	1786	2010	2233	2903	2453	4161
900	1201	1790	2151	2512	3266	2760	4680
1000	1331	2009	2400	2792	3629	3067	5200
1100	1462	2456	2763	3071	3992	3373	5720
1200	1595	2679	3014	3350	4354	3680	6240
1300	1735	2912	3267	3629	4718	3987	6761
1400	1865	3125	3517	3908	5081	4294	7280
1500	1994	3344	3770	4188	5444	4601	7800
1600	2112	3572	4019	4467	5807	4907	8320
1700	2254	3790	4270	4746	6170	5214	8840
1800	2583	4018	4522	5025	6533	5520	9360
1900	2521	4242	4743	5305	6896	5826	9881
2000	2645	4465	5024	5583	7258	6130	10401
2300	-	-	5778	6421	8348	7054	11961
2600	-	-	6532	7259	9436	7974	13520
3000	-	-	7536	8375	10887	9201	15600

3. Методика гидравлических испытаний отопительных приборов:

1. Заполнение системы водой и стравливание (удаление) воздуха. После завершения монтажа системы отопления она подвергается заполнению жидкостью и гидравлическому испытанию. Заполнение отопительной системы осуществляется через обратный трубопровод (снизу вверх). В данном случае жидкость и воздух движется в одном направлении, что способствует удалению воздуха из системы через воздуховыпускные устройства.
2. Равномерное (плавное) повышение давления в системе до 5 бар.
3. Повторное стравливание (удаление) воздуха. При давлении в системе 5 бар стравливание (удаление) воздуха из системы, через воздухоотводчики (краны Маевского каждого радиатора, автомат. воздухоотводчики и т.д.)
4. Заполнение прибора теплоносителем. После стравливания (удаления) воздуха из системы равномерное (плавное) повышение давления в системе до испытательного давления. Испытательное давление рассчитывается увеличением в 1,5 раза рабочего давления (СНиП 3.05.01-85), но не более 14,25 бар. При постепенном наполнении системы отопления жидкость равномерно поднимается вверх, за счет чего уровень жидкости в вертикальных трубопроводах и нагревательных приборах находится в одной плоскости, это содействует вытеснению воздуха из системы отопления
5. Работа с запорной и регулирующей арматурой. При заполнении системы отопления теплоносителем, запорную арматуру следует открывать плавно, во избежание возникновения «гидравлического удара», который может привести к нарушению герметичности системы и выходу из строя одного или нескольких элементов системы (отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.)
6. Испытание гидростатическим методом проводится длительностью не более 5 минут.



4. Преимущества радиаторов РОСТерм



Легкость монтажа

Упаковка радиатора «РО-Стерм» выполнена таким образом, что монтаж можно производить без распаковки прибора. То есть, упаковку можно снять после покраски помещения, или после перестановки мебели, обеспечивая этим полную защиту поверхности радиатора.



Экологическая безопасность

Стальные панельные радиаторы и их покрытие изготовлены из экологически безопасных материалов, по российским и европейским стандартам.



Многолетняя служба

Панельные радиаторы не состоят из секций, в отличие от чугунных и алюминиевых приборов. Это позволяет избежать межсекционных протечек.



Легкий вес

Стальные радиаторы гораздо легче чугунных, что облегчает транспортировку и монтаж.



Большая линейка типоразмеров

Радиаторы «РОСТерм» имеют высоту от 300 мм до 900 мм и длину от 400 мм до 3000 мм.

1. Коллекторные узлы

1.1 Коллекторные узлы для систем отопления

Коллекторные узлы РОСТерм для системы отопления применяются для распределения потока теплоносителя и организации учета расхода тепловой энергии. Изделия устанавливаются в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях.

Технические характеристики:

Номинальное рабочее давление PN, МПа	1,0
Материал основных деталей	Латунь марок: ЛС-59, ЛЦ-40С, СW602N, СW617N; сталь конструкционная и нержавеющая.
Материалы уплотнения неразъемных соединений	Клеи-герметики анаэробные, лен сантехнический, паста уплотнительная Unipak

1.2 Коллекторные узлы для систем отопления жилых помещений


Коллекторный узел 1-го поколения

Коллекторные узлы 1-го поколения применяются для подключения горизонтальных систем отопления. В состав коллекторных узлов входит арматура для присоединения к стоякам и потребителям, арматура для фильтрации теплоносителя, ручная и автоматическая балансировочная арматура, распределительные коллекторы, проставки для теплосчетчиков (возможна поставка в комплекте с теплосчетчиком) и арматура для выполнения сервисных функций, таких как воздухоотвод, дренаж и измерительные функции.

Характеристики коллекторных узлов:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Диаметр присоединения к стояку	мм	15-50
Диаметр коллектора	мм	15-65
Межосевое расстояние между отводами коллектора	шт	1-15
Количество выходов	мм	15-25
Диаметр присоединения потребителей	мм	50, 90, 100, 110


Принципиальная схема типового коллекторного узла:

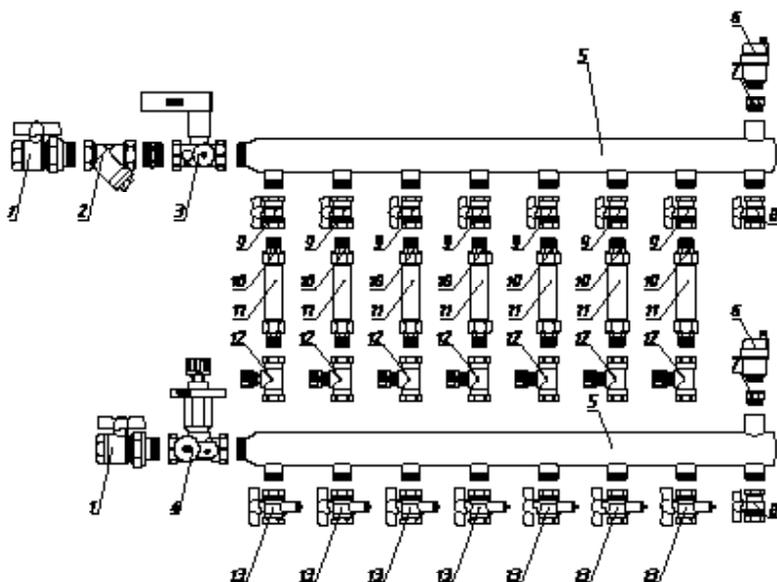

№п/п	Обозначения
1	Кран шаровый на галтели "De Kofman"
2	Фильтр грубого
3	Ручной балансировочный клапан с температурными датчиками, фирма Heizen Stream MD
4	Автоматический клапан-регулятор давления Heizen для подпитки "Фирма Heizen Auto"
5	Коллектор
6	Автоматический воздухоотводчик
7	Обратный клапан
8	Кран шаровый ручка "Heizen" для Фирмы
9	Кран шаровый ручка "DeKofman"
10	Коллектор индивидуальный ради
11	Крановый блок на входе - обратный клапан
12	Ручной балансировочный клапан Heizen RTM
13	Кран шаровый "Heizen" для радиаторов вертикальных

Наименование (наименования нетиповых коллекторных узлов могут содержать дополнительное обозначение). Коллекторный узел 1-го поколения РОСТерм (Heizen) для систем отопления:

XXX-XX-X-X(XXX)-XX.XX XX-XX-XXX/XX-X-X-XX

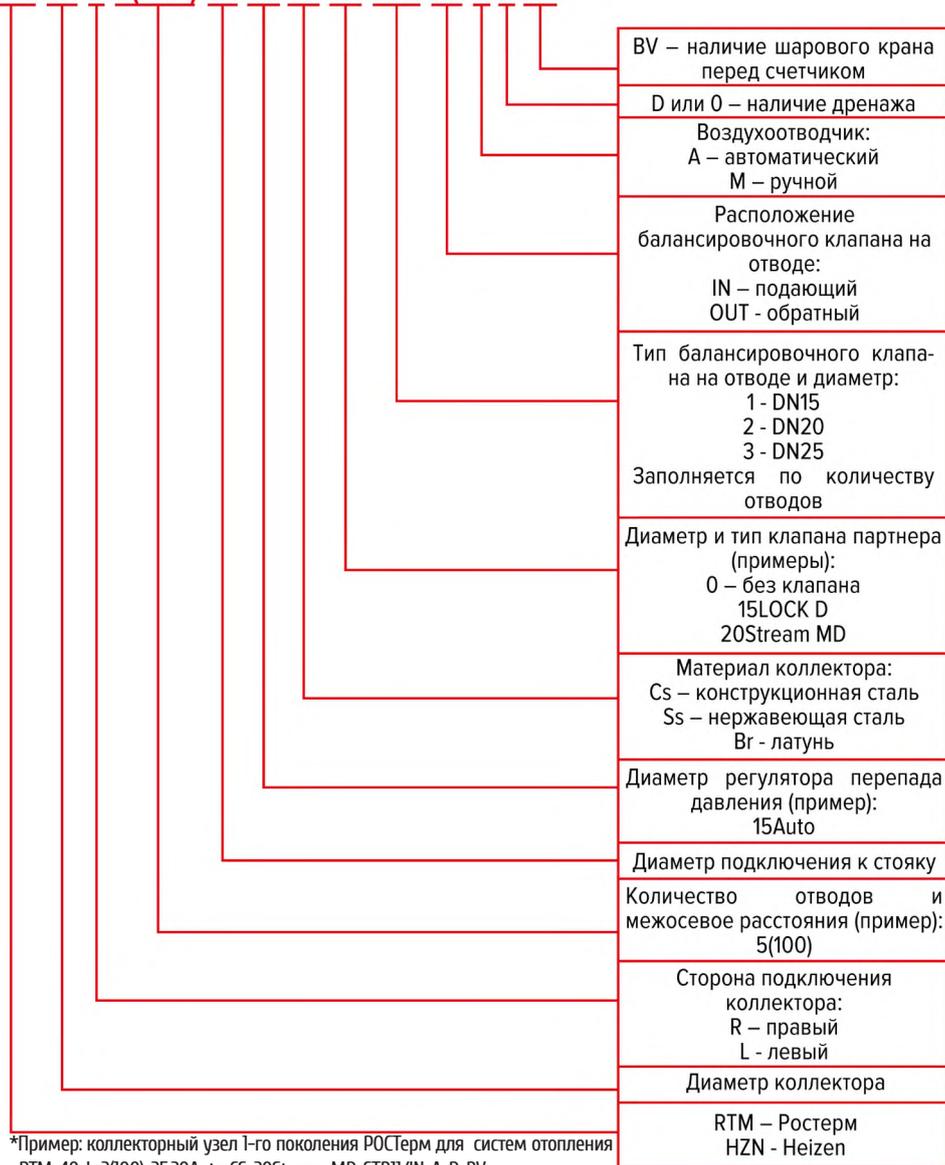

BV	– наличие шарового крана перед счетчиком
D или 0	– наличие дренажа
Воздухоотводчик:	
A	– автоматический
M	– ручной
Расположение балансировочного клапана на отводе:	
IN	– подающий
OUT	– обратный
Тип балансировочного клапана на отводе и диаметр:	
1	- DN15
2	- DN20
3	- DN25
Заполняется по количеству отводов	
Диаметр и тип клапана партнера (примеры):	
0	– без клапана
15LOCK D	
20Stream MD	
Материал коллектора:	
Cs	– конструкционная сталь
Ss	– нержавеющая сталь
Bt	– латунь
Диаметр регулятора перепада давления (пример):	
15Auto	
Диаметр подключения к стояку	
Количество отводов и межосевое расстояние (пример):	
5(100)	
Сторона подключения коллектора:	
R	– правый
L	– левый
Диаметр коллектора	
RTM	– Ростерм
HZN	– Heizen

*Пример: коллекторный узел 1-го поколения РОСТерм для систем отопления
RTM-40-L-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D-BV

Артикулы:

Артикул	DN кол - ра	Подкл.	Кол-во отводов	DN подключения к стояку	DN Heizen Auto	Мат. кол-ра	Диаметр и тип клапана партнера
RTM-40-L-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D-BV	40	Левое	2	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-3(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111/IN-A-D-BV	40	Левое	3	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-4(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111/IN-A-D-BV	40	Левое	4	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-5(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111/IN-A-D-BV	40	Левое	5	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-6(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111111/IN-A-D-BV	40	Левое	6	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-7(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111111/IN-A-D-BV	40	Левое	7	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-L-8(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111111/IN-A-D-BV	40	Левое	8	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D-BV	40	Правое	2	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-3(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111/IN-A-D-BV	40	Правое	3	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-4(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111/IN-A-D-BV	40	Правое	4	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-5(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111/IN-A-D-BV	40	Правое	5	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-6(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111111/IN-A-D-BV	40	Правое	6	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-7(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111111/IN-A-D-BV	40	Правое	7	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-40-R-8(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111111/IN-A-D-BV	40	Правое	8	25	20	Cs	20Stream MD
RTM-50-L-2(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11/IN-A-D-BV	50	Левое	2	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-3(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111/IN-A-D-BV	50	Левое	3	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-4(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111/IN-A-D-BV	50	Левое	4	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-5(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111/IN-A-D-BV	50	Левое	5	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-6(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111111/IN-A-D-BV	50	Левое	6	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-7(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111111/IN-A-D-BV	50	Левое	7	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-L-8(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111111/IN-A-D-BV	50	Левое	8	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-2(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11/IN-A-D-BV	50	Правое	2	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-3(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111/IN-A-D-BV	50	Правое	3	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-4(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111/IN-A-D-BV	50	Правое	4	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-5(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111/IN-A-D-BV	50	Правое	5	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-6(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111111/IN-A-D-BV	50	Правое	6	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-7(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111111/IN-A-D-BV	50	Правое	7	25	20	Cs	25Stream MD
RTM-50-R-8(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111111/IN-A-D-BV	50	Правое	8	25	20	Cs	25Stream MD


Коллекторный узел 2-го поколения

Коллекторные узлы 2-го поколения применяются для подключения горизонтальных систем отопления. В состав коллекторных узлов 2-го поколения входит арматура для присоединения к стоякам, арматура для фильтрации теплоносителя, ручная и автоматическая балансировочная арматура, распределительные коллектора с вентильными головками и подключением термодатчиков, проставки для теплосчетчиков (возможна поставка в комплекте с теплосчетчиком) и арматура для выполнения сервисных функций, таких как воздухоотвод, дренаж и измерительные функции.

Характеристики коллекторных узлов:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Диаметр присоединения к стояку	мм	15-50
Диаметр коллектора	мм	40/50/65
Межосевое расстояние между отводами коллектора	шт	1-15
Количество выходов	мм	15/20/25
Диаметр присоединения потребителей	мм	50, 90, 100, 110


Принципиальная схема типового коллекторного узла:

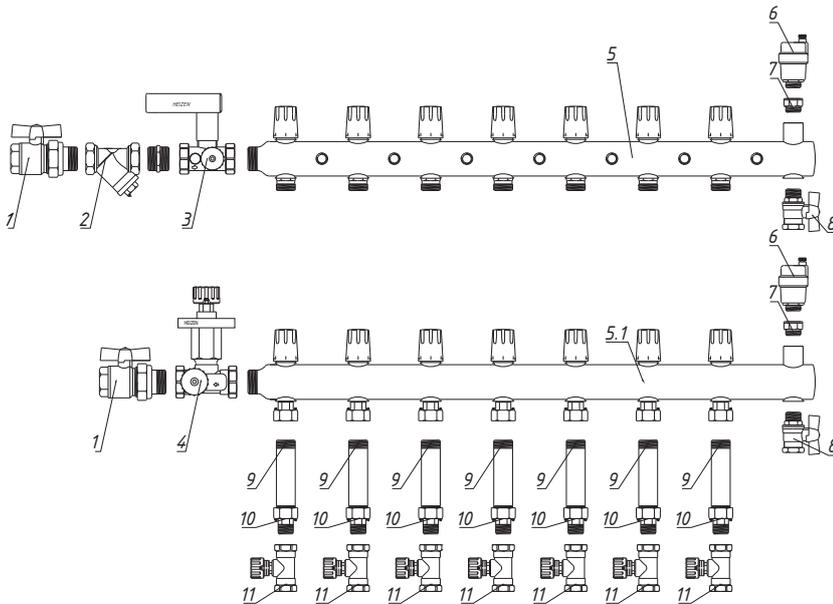

Поз.	Наименование
1	Кран шаровый со сгоном "бабочка"
2	Фильтр косой
3	Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями, дренаж Heizen Stream MD
4	Автоматический клапан-регулятор перепада давления без изм.нипп., дренаж Heizen Auto
5	Коллектор с вентильными головками, ниппельными выходами и отводами для подключения термодатчиков
5.1	Коллектор с вентильными головками и накидными гайками под термодатчик
6	Автоматический воздухоотводчик
7	Отсечной клапан
8	Кран шаровый ручка "бабочка" для дренажа
9	Проставка вместо тепло- водосчетчика
10	Накидные гайки
11	Ручной балансировочный клапан Heizen STB

Наименование (наименования нетиповых коллекторных узлов могут содержать дополнительное обозначение). Коллекторный узел 1-го поколения РОСТерм (Heizen) для систем отопления:

XXX-XX-X-X(XXX)-XX.XX XX-XX-XXX/X-X

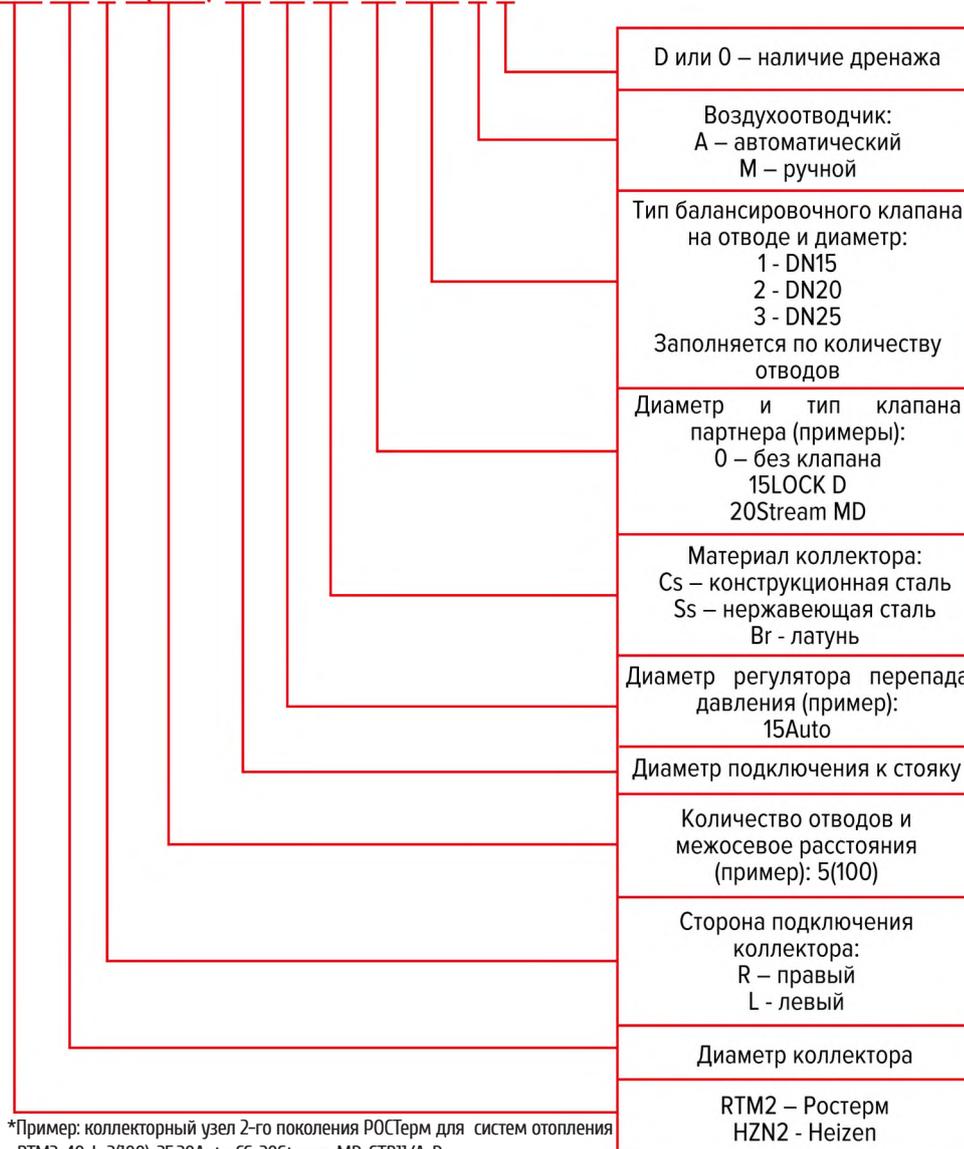

*Пример: коллекторный узел 2-го поколения РОСТерм для систем отопления
RTM2-40-L-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1/A-D

Артикулы:

Артикул	DN кол - ра	Подкл.	Кол-во отводов	DN подключения к стояку	DN Heizen Auto	Мат. кол-ра	Диаметр и тип клапана партнера
RTM2-40-L-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/A-D	40	Левое	2	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-3(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111/A-D	40	Левое	3	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-4(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111/A-D	40	Левое	4	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-5(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111/A-D	40	Левое	5	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-6(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111111/A-D	40	Левое	6	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-7(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111111/A-D	40	Левое	7	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-L-8(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111111/A-D	40	Левое	8	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-2(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/A-D	40	Правое	2	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-3(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111/A-D	40	Правое	3	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-4(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111/A-D	40	Правое	4	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-5(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111/A-D	40	Правое	5	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-6(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB111111/A-D	40	Правое	6	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-7(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB1111111/A-D	40	Правое	7	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-40-R-8(100)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11111111/A-D	40	Правое	8	25	20	Cs	20Stream MD
RTM2-50-L-2(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11/A-D	50	Левое	2	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-3(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111/A-D	50	Левое	3	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-4(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111/A-D	50	Левое	4	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-5(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111/A-D	50	Левое	5	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-6(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111111/A-D	50	Левое	6	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-7(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111111/A-D	50	Левое	7	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-L-8(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111111/A-D	50	Левое	8	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-2(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11/A-D	50	Правое	2	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-3(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111/A-D	50	Правое	3	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-4(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111/A-D	50	Правое	4	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-5(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111/A-D	50	Правое	5	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-6(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB111111/A-D	50	Правое	6	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-7(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB1111111/A-D	50	Правое	7	25	20	Cs	25Stream MD
RTM2-50-R-8(100)-32.25Auto CS-25Stream MD-STB11111111/A-D	50	Правое	8	25	20	Cs	25Stream MD


1.3 Коллекторные узлы для систем отопления жилых помещений

Коллекторные узлы для системы отопления предназначены для подключения горизонтальной системы отопления и организации учета потребляемой тепловой энергии помещений аренды.

Характеристики коллекторных узлов:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Диаметр присоединения к стояку	мм	15-50
Диаметр коллектора	мм	15-65
Межосевое расстояние между отводами коллектора	шт	50, 100
Количество выходов	мм	1-12
Диаметр присоединения потребителей	мм	15-25


Принципиальная схема типового коллекторного узла:

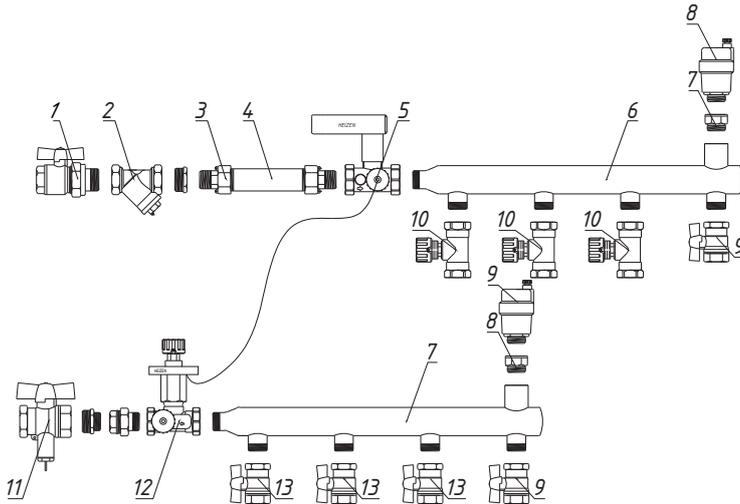

Поз.	Наименование
1	Кран шаровый со сгоном "бабочка"
2	Фильтр косой
3	Комплект накидных гаек
4	Проставка вместо тепло-водосчетчика
5	Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями, дренаж Heizen Stream MD
6	Коллектор
7	Отсечной клапан
8	Автоматический воздухоотводчик
9	Кран шаровый ручка "бабочка" для дренажа
10	Ручной балансировочный клапан Heizen STB
11	Кран шаровый "бабочка" для подключения термодатчика
12	Автоматический клапан-регулятор перепада давления без изм.нипп., дренаж Heizen Auto 15мм, 5-25 кПа
13	Кран шаровый ручка "бабочка"

Наименование (наименования нетиповых коллекторных узлов могут содержать дополнительное обозначение). Коллекторный узел РОСТерм (Heizen) для систем отопления:

БКТ XXX-XX-X-X(XXX)-XX.XX XX-XX-XXX/XX-X-X

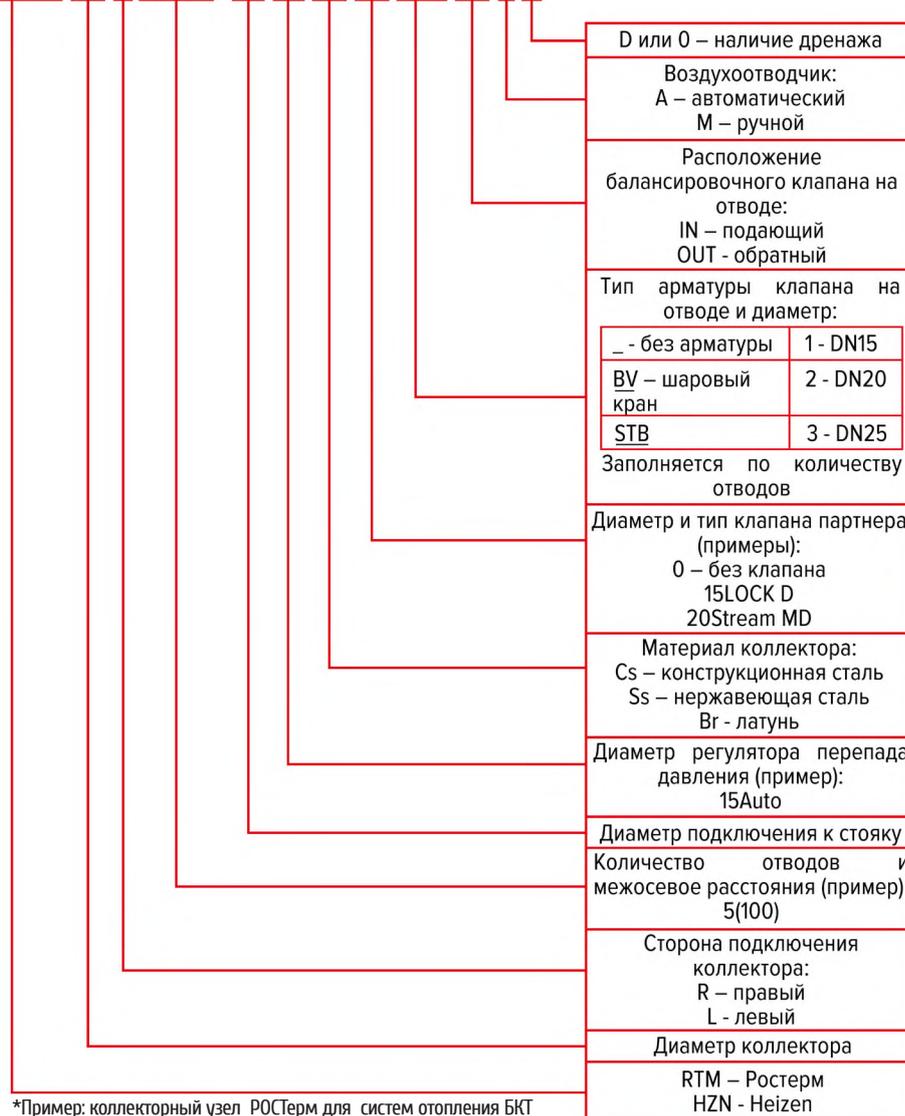

*Пример: коллекторный узел РОСТерм для систем отопления БКТ RTM-25-L-2(50)-25.20Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D

Артикулы:

Артикул	DN кол - ра	Подкл.	Кол-во отводов	DN подключения к стояку	DN Heizen Auto	Мат. кол-ра	Диаметр и тип клапана партнера
БКТ RTM-25-L-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D	25	Левое	2	20	15	Cs	15Stream MD
БКТ RTM-25-L-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-BV11/IN-A-D	25	Левое	2	20	15	Cs	15Stream MD
БКТ RTM-25-L-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-11/IN-A-D	25	Левое	2	20	15	Cs	15Stream MD
БКТ RTM-25-R-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-STB11/IN-A-D	25	Правое	2	20	15	Cs	15Stream MD
БКТ RTM-25-R-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-BV11/IN-A-D	25	Правое	2	20	15	Cs	15Stream MD
БКТ RTM-25-R-2(50)-20.15Auto CS-20Stream MD-11/IN-A-D	25	Правое	2	20	15	Cs	15Stream MD

1.4 Коллекторные узлы и водомерные вставки для системы водоснабжения

Коллекторные узлы предназначены для распределения потока холодной и горячей воды и организации учета расхода воды. Изделия устанавливаются в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях. Изделия могут быть использованы как при создании систем горячего и холодного водоснабжения в строящихся зданиях, так и для модернизации систем в уже существующих и эксплуатируемых зданиях

Характеристики коллекторных узлов:

Номинальное рабочее давление PN, МПа	1,0
Максимальная температура воды T_{max} , °C	+80
Материал основных деталей	Латунь марок: ЛС-59, ЛЦ-40С, CW602N, CW617N; сталь нержавеющая
Материалы уплотнения неразъемных соединений	Клей-герметики анаэробные, лен сантехнический, паста уплотнительная Unipak

Коллекторные узлы для системы водоснабжения

Коллекторные узлы для системы водоснабжения предназначены для подключения горизонтальной системы ХВС и ГВС и организации учета потребляемой воды квартирами. В состав коллекторных узлов входит арматура для присоединения к стоякам и потребителям, арматура для фильтрации, редуктора давления, распределительные коллекторы, проставки для водосчетчиков (возможна поставка в комплекте с водосчетчиком).

Характеристики коллекторных узлов:


Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Диаметр присоединения к стояку	мм	15-50
Диаметр коллектора	мм	40/50/65
Межосевое расстояние между отводами коллектора	шт	50, 90, 100, 110
Количество выходов	мм	1-15
Диаметр присоединения потребителей	мм	15-25

Принципиальная схема типового коллекторного узла:



Наименование (наименования нетиповых коллекторных узлов могут содержать дополнительное обозначение). Коллекторный узел РОСтерм (Heizen) для систем отопления:

RTM-W-XX-X-X(XXX)-XX-XX-XX-XXX XX

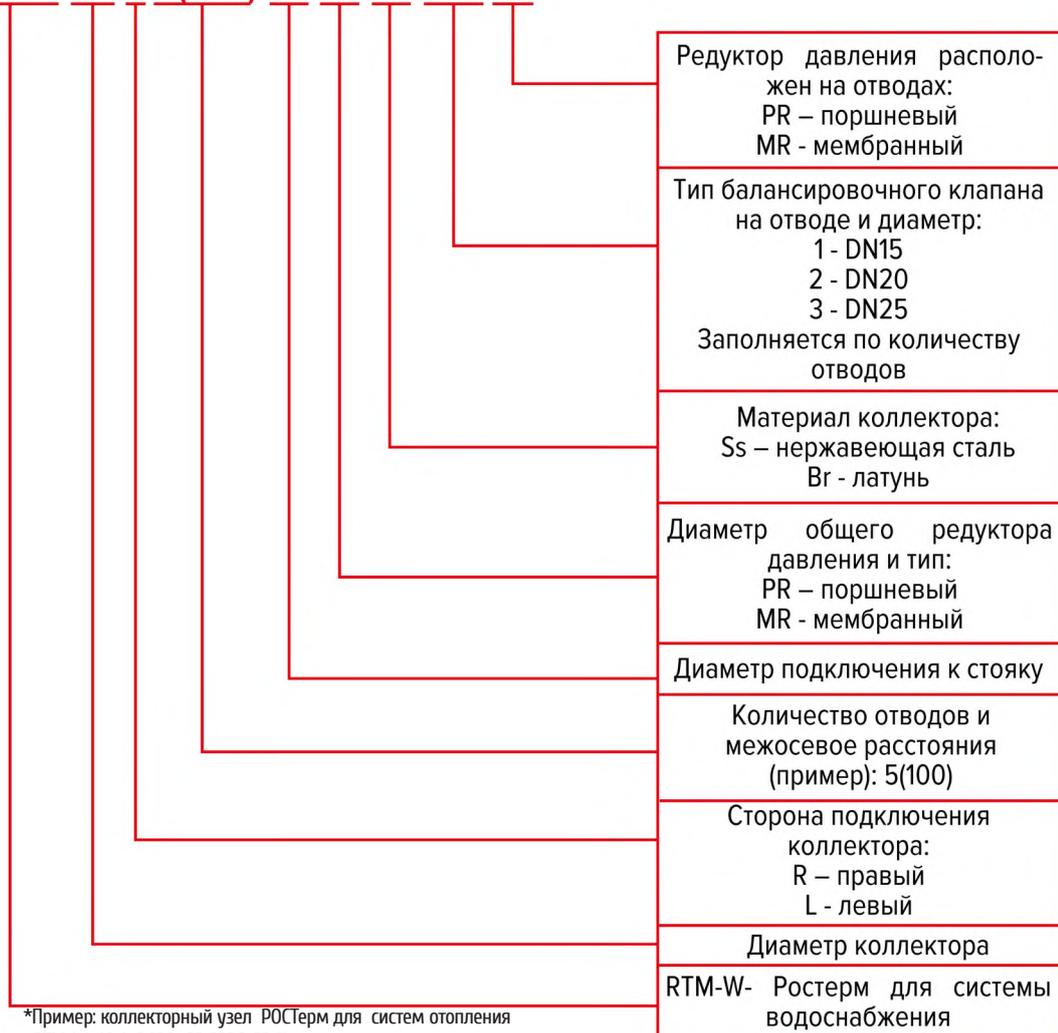

*Пример: коллекторный узел РОСтерм для систем отопления
RTM-W-40-L-2(100)-32-32RS-SS-11

Артикулы:

Артикул	DN кол -ра	Подкл.	Кол-во отводов	DN подключения к стояку	DN общего РД и тип	Мат. кол-ра	DN отводов	DN РД и тип на отводах
RTM-W-40-L-2(100)-32-32PR-SS-11	40	Левое	2	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-111	40	Левое	3	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-1111	40	Левое	4	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-11111	40	Левое	5	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-111111	40	Левое	6	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-1111111	40	Левое	7	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-3(100)-32-32PR-SS-11111111	40	Левое	8	32	32 Порш.	Ss	15	-
RTM-W-40-L-2(100)-32-SS-11MR	40	Левое	2	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-3(100)-32-SS-111MR	40	Левое	3	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-4(100)-32-SS-1111MR	40	Левое	4	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-5(100)-32-SS-11111MR	40	Левое	5	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-6(100)-32-SS-111111MR	40	Левое	6	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-7(100)-32-SS-1111111MR	40	Левое	7	32	-	Ss	15	15 Мембр.
RTM-W-40-L-8(100)-32-SS-11111111MR	40	Левое	8	32	-	Ss	15	15 Мембр.

Водомерные вставки

Водомерные узлы РОСТерм устанавливаются на трубопроводах для подключения квартир к системам холодного и горячего водоснабжения. Водомерные узлы РОСТерм применяются для: регулировки давления холодной и горячей воды; учета потребления холодной и горячей воды (возможна поставка без счетчиков с установкой проставки); организации циркуляции горячего водоснабжения; защиты от гидроударов в системах холодного и горячего водоснабжения; фильтрации теплоносителя и воды.

Основные технические характеристики водомерных узлов РОСТерм:

Номинальное рабочее давление PN, МПа	1,0
Диаметр подключения Ду	15, 20
Максимальная температура воды T_{max} , °C	+80
Материал основных деталей	Латунь марок: ЛС-59, ЛЦ-40С, CW602N, CW617N; сталь нержавеющая
Материалы уплотнения неразъемных соединений	Клеи-герметики анаэробные, лен сантехнический, паста уплотнительная Unipak


Номенклатура типовых водомерных узлов РОСТерм:

НАИМЕНОВАНИЕ
Водомерный узел РОСТерм Ду15 с отводом под УВП
Водомерный узел РОСТерм Ду15 с отводом под УВП и счетчиком в комплекте
Водомерный узел РОСТерм Ду15
Водомерный узел РОСТерм Ду15 со счетчиком в комплекте
Водомерный узел РОСТерм Ду15 с отводом под УВП без редуктора давления
Водомерный узел РОСТерм Ду15 с отводом под УВП и счетчиком в комплекте без редуктора давления
Водомерный узел РОСТерм Ду15 без редуктора давления
Водомерный узел РОСТерм Ду15 со счетчиком в комплекте без редуктора давления
Водомерный узел РОСТерм Ду20 с отводом под УВП
Водомерный узел РОСТерм Ду20 с отводом под УВП и счетчиком в комплекте
Водомерный узел РОСТерм Ду20
Водомерный узел РОСТерм Ду20 со счетчиком в комплекте


Чертежи типовых водомерных узлов РОСТерм:




Водомерный узел РОСТерм Ду15 с отводом под УВП и счетчиком в комплекте			
Поз.	Наименование	Кол.-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка"	2	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	1	1/2"
3	Ниппель 1/2"	2	1/2"
4	Регулятор давления 1/2" Heizen 304	1	1/2"
5	Комплект накидных гаек 1/2"	1	1/2"
6	Водосчетчик Ду 15	1	1/2"
7	Обратный клапан 1/2" Heizen 999L	1	1/2"
8	Тройник латунный 1/2"	1	1/2"



Водомерный узел РОСТерм Ду15			
Поз.	Наименование	Кол.-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка"	1	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	1	1/2"
3	Ниппель 1/2"	1	1/2"
4	Регулятор давления 1/2" Heizen 304	1	1/2"
5	Комплект накидных гаек 1/2" с обратным клапаном	1	1/2"
6	Проставка вместо тепло-водосчетчика 1/2"	1	1/2"



Водомерный узел РОСТерм Ду15 со счетчиком в комплекте			
Поз.	Наименование	Кол.-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка"	1	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	1	1/2"
3	Ниппель 1/2"	1	1/2"
4	Регулятор давления 1/2" Heizen 304	1	1/2"
5	Комплект накидных гаек 1/2"	1	1/2"
6	Водосчетчик Ду 15	1	1/2"
7	Обратный клапан 1/2" Heizen 999L	1	1/2"



Водомерный узел РОСТерм Ду15 без редуктора давления			
Поз.	Наименование	Кол.-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый со сгоном РОСТерм "бабочка"	1	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	1	1/2"
3	Комплект накидных гаек 1/2" с обратным клапаном	1	1/2"
4	Проставка вместо тепло-водосчетчика 1/2"	1	1/2"

1.5 Квартирные станции для систем отопления и водоснабжения

Квартирные станции РОСТерм устанавливаются на трубопроводах для подключения квартир к системам водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Квартирные станции РОСТерм применяются для: поддержания постоянного перепада давления на вводе в систему отопления; ограничения предельного расхода теплоносителя через квартиру; управления климатом при установке термoeлектропривода; регулировки давления холодной и горячей воды; учета потребления теплоносителя, холодной и горячей воды (возможна поставка без счетчиков с установкой проставки); организации циркуляции горячего водоснабжения; защиты от гидроударов в системах холодного и горячего водоснабжения; фильтрации теплоносителя и воды; автоматического удаления воздуха в системе отопления.

Основные технические характеристики водомерных узлов РОСТерм:

Номинальное рабочее давление PN, МПа	1,0
Ду подключения	15, 20
Максимальная температура теплоносителя Tmax, °C	+105
Максимальная температура воды Tmax, °C	+80
Материал основных деталей	Латунь марок: ЛС-59, ЛЦ-40С, CW602N, CW617N; сталь нержавеющая
Материалы уплотнения неразъемных соединений	Клеи-герметики анаэробные, лен сантехнический, паста уплотнительная Unipak

Принцип расшифровки артикула:

Квартирная станция РОСТерм **HWRc-V-LR-15-MD**

для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС **HWRc** }
 для систем отопления и водоснабжения **HW** }

вертикальное исполнение **V** }
 горизонтальное исполнение **H** }

сторона подключения к системе отопления-системе водоснабжения }

Диаметр подключения **15, 20** }

приборы учета в комплекте **MD** }
 без приборов учета **0** }


Номенклатура типовых квартирных станций РОСТерм:

Наименование	Артикул
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения	HWRc-V-LR-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HWRc-V-LR-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения	HWRc-V-RL-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HWRc-V-RL-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения	HW-V-LR-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HW-V-LR-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения	HW-V-RL-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HW-V-RL-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения	HWRc-H-LR-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HWRc-H-LR-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения	HWRc-H-RL-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HWRc-H-RL-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения	HW-H-LR-15-MD

Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с левым подключением к стоякам отопления, правым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HW-H-LR-15-0
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения	HW-H-RL-15-MD
Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с правым подключением к стоякам отопления, левым подключением к стоякам водоснабжения без приборов учета	HW-H-RL-15-0

Чертежи типовых квартирных станций РОСТЕРМ


Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС HWRC-H-LR-15-MD

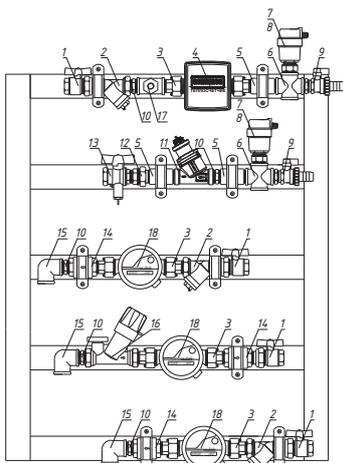

Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС HWRC-H-LR-15-MD

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый со сгоном РОСТЕРМ "вабочка"	4	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	3	1/2"
3	Комплект накидных гаек 1/2"	4	1/2"
4	Теплосчетчик Ду15, Qном=0,6, RS485	1	Ду15
5	Удлинитель 1/2" 30мм	3	1/2"
6	Крестовина 1/2"	2	1/2"
7	Автоматический воздухоотводчик 1/2"	2	1/2"
8	Отсечный клапан 1/2"	2	1/2"
9	1/2" В-Н Кран дренажный	2	1/2"
10	Ниппель 1/2"	5	1/2"
11	Комбинированный регулятор перепада давления 1/2" с возможностью установки сервопривода	1	1/2"
12	Американка прямая 1/2"	1	1/2"
13	1/2" Кран шаровый РОСТЕРМ "вабочка" для подключения термодатчика В-Н	1	1/2"
14	Клапан обратный	3	1/2"
15	Угольник 1/2"	3	1/2"
16	Циркуляционный вентиль для систем ГВС HEIZEN Valmix 1/2"	1	1/2"
17	Тройник 1/2"	1	1/2"
18	Водосчетчик Ду15, Qном=1,5	3	Ду15
19	Рама монтажная	1	-


Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения HW-H-LR-15-MD

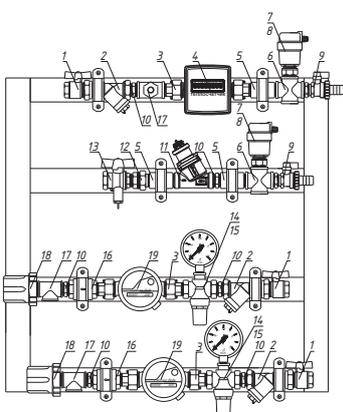

Квартирная станция РОСТЕРМ в горизонтальном исполнении для систем отопления и водоснабжения HW-H-LR-15-MD


Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый со сгоном РОСТЕРМ "вабочка"	3	1/2"
2	Фильтр косой 1/2"	3	1/2"
3	Комплект накидных гаек 1/2"	3	1/2"
4	Теплосчетчик Ду15, Qном=0,6, RS485	1	Ду15
5	Удлинитель 1/2" 30мм	3	1/2"
6	Крестовина 1/2"	2	1/2"
7	Автоматический воздухоотводчик 1/2"	2	1/2"
8	Отсечный клапан 1/2"	2	1/2"
9	1/2" В-Н Кран дренажный	2	1/2"
10	Ниппель 1/2"	6	1/2"
11	Комбинированный регулятор перепада давления 1/2" с возможностью установки сервопривода	1	1/2"
12	Американка прямая 1/2"	1	1/2"
13	1/2" Кран шаровый РОСТЕРМ "вабочка" для подключения термодатчика В-Н	1	1/2"
14	Регулятор давления 1/2" поршневый	2	1/2"
15	Манометр радиальный 1/4" 0-6 бар	2	1/2"
16	Клапан обратный	2	1/2"
17	Тройник 1/2"	3	1/2"
18	Амортизатор гидравлического удара	2	1/2"
19	Водосчетчик Ду15, Qном=1,5	2	Ду15
20	Рама монтажная	1	-

Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС HWRc-V-LR-15-MD

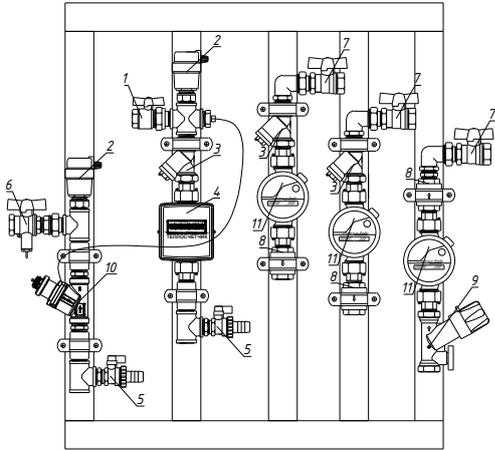

Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС HWRc-V-LR-15-MD			
Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый со сгоном РОСТерм "бабочка"	1	1/2"
2	Автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном	2	1/2"
3	Фильтр косой 1/2"	3	1/2"
4	Теплосчетчик Ду15, Qном=0,6, RS485	1	Ду15
5	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка" дренажный	2	1/2"
6	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка" для подключения термодатчика	1	1/2"
7	1/2" В-В Кран шаровый РОСТерм "бабочка"	3	1/2"
8	Клапан обратный пружинный 1/2"	3	1/2"
9	Циркуляционный вентиль для систем ГВС 1/2"	1	1/2"
10	Комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления 1/2" с возможностью установки сервопривода	1	1/2"
11	Водосчетчик Ду15, Qном=1,5	3	Ду15
12	Рама монтажная	1	1/2"

Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения HW-V-LR-15-MD

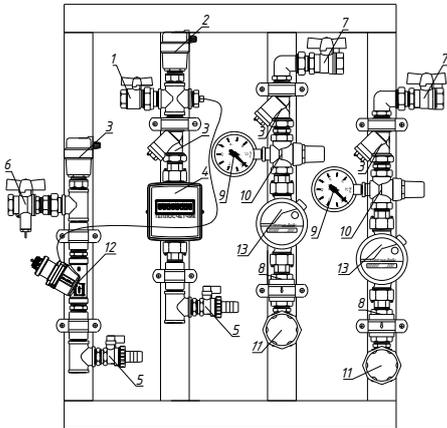

Квартирная станция РОСТЕРМ в вертикальном исполнении для систем отопления и водоснабжения HW-V-LR-15-MD			
Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Размер
1	1/2" В-Н Кран шаровый со сгоном РОСТерм "бабочка"	1	1/2"
2	Автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном	2	1/2"
3	Фильтр косой 1/2"	3	1/2"
4	Теплосчетчик Ду15, Qном=0,6, RS485	1	Ду15
5	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка" дренажный	2	1/2"
6	1/2" В-Н Кран шаровый РОСТерм "бабочка" для подключения термодатчика	1	1/2"
7	1/2" В-В Кран шаровый РОСТерм "бабочка"	2	1/2"
8	Клапан обратный	2	1/2"
9	Манометр радиальный 1/4" 0-6 бар	2	1/2"
10	Регулятор давления 1/2" поршневый	2	1/2"
11	Амортизатор гидравлического удара	2	1/2"
12	Комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления 1/2" с возможностью установки сервопривода	1	1/2"
13	Водосчетчик Ду15, Qном=1,5	2	Ду15
14	Рама монтажная	1	1/2"